

# **WMBus DELTA P**

## **Transceiver for differential pressure**

---

**Guide utilisateur / User Guide**

**Version 1.0.0**



## Préambule / Preamble / Präambel / Preambolo / Preámbulo

- Ce guide décrit les fonctionnalités du produit adeunis®. Il explique les modes de fonctionnement du produit et la manière de le configurer.
- This guide describes the functionalities of the product adeunis®. It explains its functionnements and how to configure it.
- Dieser Leitfaden beschreibt die Funktionalität des Produktes adeunis®. Er erklärt die Betriebsfunktionen des Produktes und die Art und Weise, um es zu konfigurieren.
- Questa guida descrive la funzionalità del prodotto adeunis®. Questo spiega come funziona il prodotto e come configurarlo.
- Esta guía describe las funcionalidades del producto adeunis®. En él se explica los modos de funcionamiento del producto y cómo configurarlo.
  
- Aucun extrait de ce document ne pourra être reproduit ou transmis (sous format électronique ou papier, ou par photocopie) sans l'accord d'adeunis®. Ce document pourra être modifié sans préavis. Toutes les marques citées dans ce guide font l'objet d'un droit de propriété intellectuelle.
- No part of this document may be reproduced or transmitted (in electronic or paper, or photocopying) without the agreement adeunis®. This document may be changed without notice. All trademarks mentioned in this guide are the subject of intellectual property rights. adeunis®.
- Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert oder übertragen werden (in elektronischer oder Papierform oder Fotokopie) ohne die Zustimmung adeunis®. Dieses Dokument darf ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Marken in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Gegenstand des geistigen Eigentums.
- Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa (in fotocopia elettronica o cartacea, o), senza il consenso adeunis®. Questo documento può essere modificato senza preavviso. Tutti i marchi citati in questa guida sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
- Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida (en fotocopias electrónico o en papel, o) sin el acuerdo adeunis®. Este documento puede ser modificada sin previo aviso. Todas las marcas comerciales mencionadas en esta guía son el tema de los derechos de propiedad intelectual.

**Adeunis**  
**283, rue Louis Néel**  
**38920 Crolles**  
**France**

**Web**      [www.adeunis.com](http://www.adeunis.com)

**TABLE DES MATIERES**

<b>FRANCAIS</b>	<b>5</b>
INFORMATIONS PRODUITS ET REGLEMENTAIRES	6
1. PRÉSENTATION DU PRODUIT	11
1.1. Description générale	11
1.2. Encombrement	12
1.3. Carte électronique	12
1.4. Compatibilité plateforme KARE	13
1.5. Spécifications Techniques	13
1.5.1 Caractéristiques générales	13
1.5.2 Autonomie	13
1.5.3 Caractéristiques du capteur de delta de pression	14
1.5.4 Interfaces d'entrée digitale	14
1.5.5 Interfaces de sortie digitale	14
1.5.6 Caractéristiques entrée analogique 0-10 V	14
2. FONCTIONNEMENT DU PRODUIT	15
2.1. Modes de fonctionnement	15
2.1.1 Mode PARC	15
2.1.2 Mode COMMANDE	15
2.1.3 Mode EXPLOITATION	15
2.1.4 Mode REPLI	15
2.1.5 Trois modes de transmissions pour correspondre au besoin	16
2.1.6 Transmission d'une trame de vie	21
2.1.7 Alarmes TOR(s)	22
2.2. Fonctionnement des LEDs	23
3. CONFIGURATION DU PRODUIT	24
3.1. lot Configurator	24
3.2. Mode Avancé	24
3.2.1 Connecter le produit à un ordinateur	24
3.2.2 Mode commande	25
3.2.3 Commande AT	26
3.3. Description des registres	27
3.3.1 Registres fonction	27
3.3.2 Registres réseau WMBus	30
4. DESCRIPTION DES TRAMES	32
4.1. Format de la trame WMBUS	32
4.2. Trames montantes (uplink)	32
4.2.1 Octets fixes	32
4.2.2 Trames d'information sur la configuration du produit	33
4.2.3 Trame d'information sur la configuration du réseau	34
4.2.4 Trame de configuration des TORs	34
4.2.5 Trame de vie (keep alive)	35
4.2.6 Trame de données périodique du delta de pression	35
4.2.7 Trame d'alarme delta de pression	35
4.2.8 Trame de données périodiques entrée analogique 0-10 V	36
4.2.9 Trame de l'alarme entrée analogique 0-10 V	36
4.2.10 Trame de l'alarme TOR	37
4.2.11 Synthèse des conditions d'envoi des trames montantes	37
5. INSTALLATION ET DÉMARRAGE	38
5.1. Ouvrir et fermer le boîtier	38
5.2. Configurer et démarrer le produit	38
5.3. Changement de la pile	39
5.4. Câblage de l'entrée analogique et des TORs via bornier	39
5.5. Positionnement correct des émetteurs	40
5.6. Installation sur un système de ventilation	40
5.7. Types de fixations	41
5.7.1 Fixation sur tube ou mât	41
5.7.2 Fixation par vis	41
5.7.3 Fixation Rail-DIN	42
5.8. Branchement des tubes externes	42

FR

**ENGLISH****43**

PRODUCTS AND REGULATORY INFORMATION	44
1. DEVICE OVERVIEW	49
1.1. General description	49
1.2. Dimensions	50
1.3. Circuit board	50
1.4. KARE platform compatibility	51
1.5. Technical Specifications	51
1.5.1 General characteristics	51
1.5.2 Autonomy	51
1.5.3 Characteristics of the pressure delta sensor	52
1.5.4 Digital input interfaces	52
1.5.5 Digital output interfaces	52
1.5.6 Characteristics of analog input 0-10 V	52
2. DEVICE OPERATION	53
2.1. Operating modes	53
2.1.1 PARK MODE	53
2.1.2 COMMAND MODE	53
2.1.3 OPERATING MODE	53
2.1.4 DEAD MODE	53
2.1.5 Three transmission modes to meet needs	54
2.1.6 Transmitting the Keep Alive frame	59
2.1.7 Digital Input alarm(s)	60
2.2. Operation of the LEDs	61
3. DEVICE CONFIGURATION	62
3.1. lot Configurator	62
3.2. Advanced Mode	62
3.2.1 Connecting the device to a computer	62
3.2.2 Command mode	63
3.2.3 AT Command	64
3.3. Description of the registers	65
3.3.1 Function registers	65
3.3.2 WMBUS Network Registers	68
4. DESCRIPTION OF FRAMES	70
4.1. Format of the WMBUS frame	70
4.2. Uplink frames	70
4.2.1 Fixed bytes	70
4.2.2 Informations frames on device configuration	71
4.2.3 Information frame on network configuration	72
4.2.4 Information frame on configuration of Digital Input(s)	72
4.2.5 Keep alive	73
4.2.6 Periodic data frame of the pressure delta	73
4.2.7 Pressure delta alarm frame	73
4.2.8 Periodic data frame analog input 0-10 V	74
4.2.9 Alarm frame for analog input alarm 0-10 V	74
4.2.10 Digital Input alarm frame	75
4.2.11 Summary of the conditions for sending the upstream frames	75
5. INSTALLATION AND START-UP	76
5.1. Opening and closing the unit	76
5.2. Configuring the device	76
5.3. Replacing the battery	77
5.4. Cabling Digital inputs/outputs 2 via the terminal block	77
5.5. Correct positioning of the device	78
5.6. Installation on a ventilation system	78
5.7. Types of fasteners	79
5.7.1 Mounting on tube or mast	79
5.7.2 Fixing with screws	79
5.7.3 Fixing Rail-DIN	80
5.8. Connecting the outer tubes	80
6. DOCUMENT HISTORY	81

FR



# FRANCAIS

## INFORMATIONS PRODUITS ET REGLEMENTAIRES

Information document	
<b>Titre</b>	WMBus DELTA P - Guide utilisateur
<b>Sous-titre</b>	/
<b>Type de document</b>	Guide utilisateur
<b>Version</b>	1.0.0

Ce document s'applique aux produits suivants :

Nom	Référence	Version firmware
<b>WMBus DELTA P</b>	ARF8283EA	Version RTU : V01.00.00 Version APP : V01.05.08

## AVERTISSEMENT

Ce document et l'utilisation de toute information qu'il contient, est soumis à l'acceptation des termes et conditions Adeunis.

Adeunis ne donne aucune garantie sur l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de ce document et se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et descriptions de produit à tout moment sans préavis.

Adeunis se réserve tous les droits sur ce document et les informations qu'il contient. La reproduction, l'utilisation ou la divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite. Copyright © 2016, adeunis®.

adeunis® est une marque déposée dans les pays de l'UE et autres.

## SUPPORT TECHNIQUE

### Site web

Notre site Web contient de nombreuses informations utiles : informations sur les produits et accessoires, guides d'utilisation, logiciel de configuration et de documents techniques qui peuvent être accessibles 24h/24.

### Contact

Si vous avez des problèmes techniques ou ne pouvez pas trouver les informations requises dans les documents fournis, contactez notre support technique via notre site Web, rubrique « Support Technique ». Cela permet de s'assurer que votre demande soit traitée le plus rapidement possible.

### Informations utiles lorsque vous contactez notre support technique

Lorsque vous contactez le support technique merci de vous munir des informations suivantes :

- Type de produit
- Version du firmware (par exemple V1.0.0)
- Description claire de votre question ou de votre problème
- Vos coordonnées complètes

# Déclaration UE de Conformité

## Nous


Adeunis  
283 rue LOUIS NEEL  
38920 Crolles, France  
04.76.92.01.62  
www.adeunis.com

FR

**Déclarons que la DoC est délivrée sous notre seule responsabilité et fait partie du produit suivant :**

Modèle produit : Delta P WMBUS  
Références : ARF8283E

**Objet de la déclaration :**

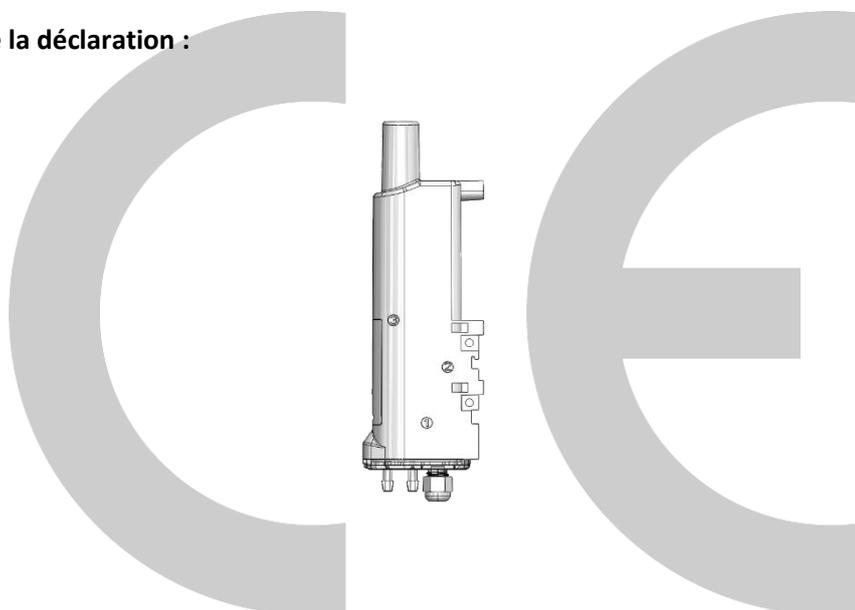

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

**Directive 2014/53/UE (RED)**

**Les normes harmonisées et les spécifications techniques suivantes ont été appliquées :**

Titre :	Date du standard/spécification
EN 300 220-2 V3.1.1	2017/02
EN 301 489-1 V2.1.1	2016/11
EN 301 489-3 V2.1.0	2016/09
EN 62368-1	2014
EN 62311	2008

28 février 2019

Monnet Emmanuel, Responsable Certification



## INTRODUCTION

Tous les droits de ce manuel sont la propriété exclusive de adeunis®. Tous droits réservés. La copie de ce manuel (sans l'autorisation écrite du propriétaire) par impression, copie, enregistrement ou par tout autre moyen, la traduction de ce manuel (complète ou partielle) pour toute autre langue, y compris tous les langages de programmation, en utilisant n'importe quel dispositif électrique, mécanique, magnétique, optique, manuel ou autres méthodes, est interdite.

FR

adeunis® se réserve le droit de modifier les spécifications techniques ou des fonctions de ses produits, ou de cesser la fabrication de l'un de ses produits, ou d'interrompre le support technique de l'un de ses produits, sans aucune notification écrite et demande expresse de ses clients, et de s'assurer que les informations à leur disposition sont valables.

Les logiciels de configurations et programmes adeunis® sont disponibles gratuitement dans une version non modifiable. adeunis® ne peut accorder aucune garantie, y compris des garanties sur l'adéquation et l'applicabilité à un certain type d'applications. Dans aucun cas le fabricant, ou le distributeur d'un programme adeunis®, ne peut être tenu pour responsable pour tous les dommages éventuels causés par l'utilisation du dit programme. Les noms des programmes ainsi que tous les droits d'auteur relatifs aux programmes sont la propriété exclusive de adeunis®. Tout transfert, octroi de licences à un tiers, crédit-bail, location, transport, copie, édition, traduction, modification dans un autre langage de programmation ou d'ingénierie inversée (retro-ingénierie) est interdit sans l'autorisation écrite et le consentement de adeunis®.

### **Adeunis**

283, rue Louis Néel  
38920 Crolles  
France

## RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait notre possible afin que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansible (matériel tampon) et polyéthylène (sachets, feuille de protection en mousse). Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux sur la manière de vous débarrasser des anciens matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

## AVERTISSEMENTS

Valables pour les produits cités dans la déclaration de conformité.



Lire les instructions dans le manuel.



La sécurité procurée par ce produit n'est assurée que pour un usage conforme à sa destination. La maintenance ne peut être effectuée que par du personnel qualifié.



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrecte (batterie lithium : FANSO ER18505H)

Attention, ne pas installer l'équipement près d'une source de chaleur ou près d'une source d'humidité.

Attention, lorsque l'équipement est ouvert, ne pas réaliser d'opérations autres que celles prévues dans cette notice.



**Attention :** ne pas ouvrir le produit, risque de choc électrique.



**Attention :** pour votre sécurité, il est impératif qu'avant toute intervention technique sur l'équipement celui-ci soit mis hors tension.



**Attention :** pour votre sécurité, le circuit d'alimentation du produit doit être de type TBTS (très basse tension de sécurité) et doit être des sources à puissance limitée.



**Attention :** lorsque l'antenne est installée à l'extérieur, il est impératif de connecter l'écran du câble à la terre du bâtiment. Il est recommandé d'utiliser une protection contre la foudre. Le kit de protection choisi doit permettre une mise à la terre du câble coaxial (ex : parafoudre coaxial avec mise à la terre du câble à différents endroits au niveau de l'antenne en bas du pylône et à l'entrée, ou juste avant de pénétrer dans le local).

Il faut que le produit soit muni d'un dispositif de sectionnement pour pouvoir couper l'alimentation. Celui-ci doit être proche de l'équipement.

Tout branchement électrique du produit doit être muni d'un dispositif de protection contre les surcharges et les courts-circuits.

## RECOMMANDATIONS D'USAGE

- Avant d'utiliser le système, vérifiez si la tension d'alimentation figurant dans son manuel d'utilisation correspond à votre source. Dans la négative, consultez votre fournisseur.
- Placez l'appareil contre une surface plane, ferme et stable.
- L'appareil doit être installé à un emplacement suffisamment ventilé pour écarter tout risque d'échauffement interne et il ne doit pas être couvert avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'antenne de l'appareil doit être dégagée et distante de toute matière conductrice de plus de 10 cm.
- L'appareil ne doit jamais être exposé à des sources de chaleur, telles que des appareils de chauffage.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'objets enflammés telles que des bougies allumées, chalumeaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des agents chimiques agressifs ou solvants susceptibles d'altérer la matière plastique ou de corroder les éléments métalliques.

### Élimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés au sein de l'Union Européenne



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribueront à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la plus proche, le service d'élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique l'utilisation d'une tension continue (DC)

## 1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

### Description :

- Le WMBus DELTA P d'adeunis® est un émetteur radio prêt à l'emploi permettant de mesurer soit un delta de pression entre l'intérieur d'un caisson de ventilation et la pression atmosphérique soit un delta de pression de part et d'autre d'un élément (ex: filtre).
- Ce produit répond aux besoins des utilisateurs de monitorer à distance un système de ventilation.
- Le produit émet les données périodiquement ou sur dépassement de seuils haut ou bas.
- La configuration de l'émetteur est accessible par l'utilisateur en local via un port micro-USB ou à distance via le réseau WMBus, permettant notamment le paramétrage de la périodicité, des modes de transmission ou encore des seuils d'alarme.
- Le produit contient également 2 entrées/sorties Tout-Ou-Rien (TOR) pour pouvoir se coupler à des systèmes plus récents ayant une sortie contact sec et 1 entrée Analogique 0-10 V afin de pouvoir coupler un capteur 0-10 V (type pince ampèremétrique).
- Le WMBus DELTA P est alimenté par un pack pile interne changeable.
- Le produit est compatible avec la plateforme de Device Management KARE d'adeunis®.

FR


### Composition du package

Le produit est livré dans un package carton contenant les éléments suivants :

Boîtier, semelle équipée et PCB, ainsi qu'un pack pile FANSO ER18505.

2 vis CBLZ 3.5x19mm, 2 chevilles SX5 Fischer.


### 1.1. Description générale

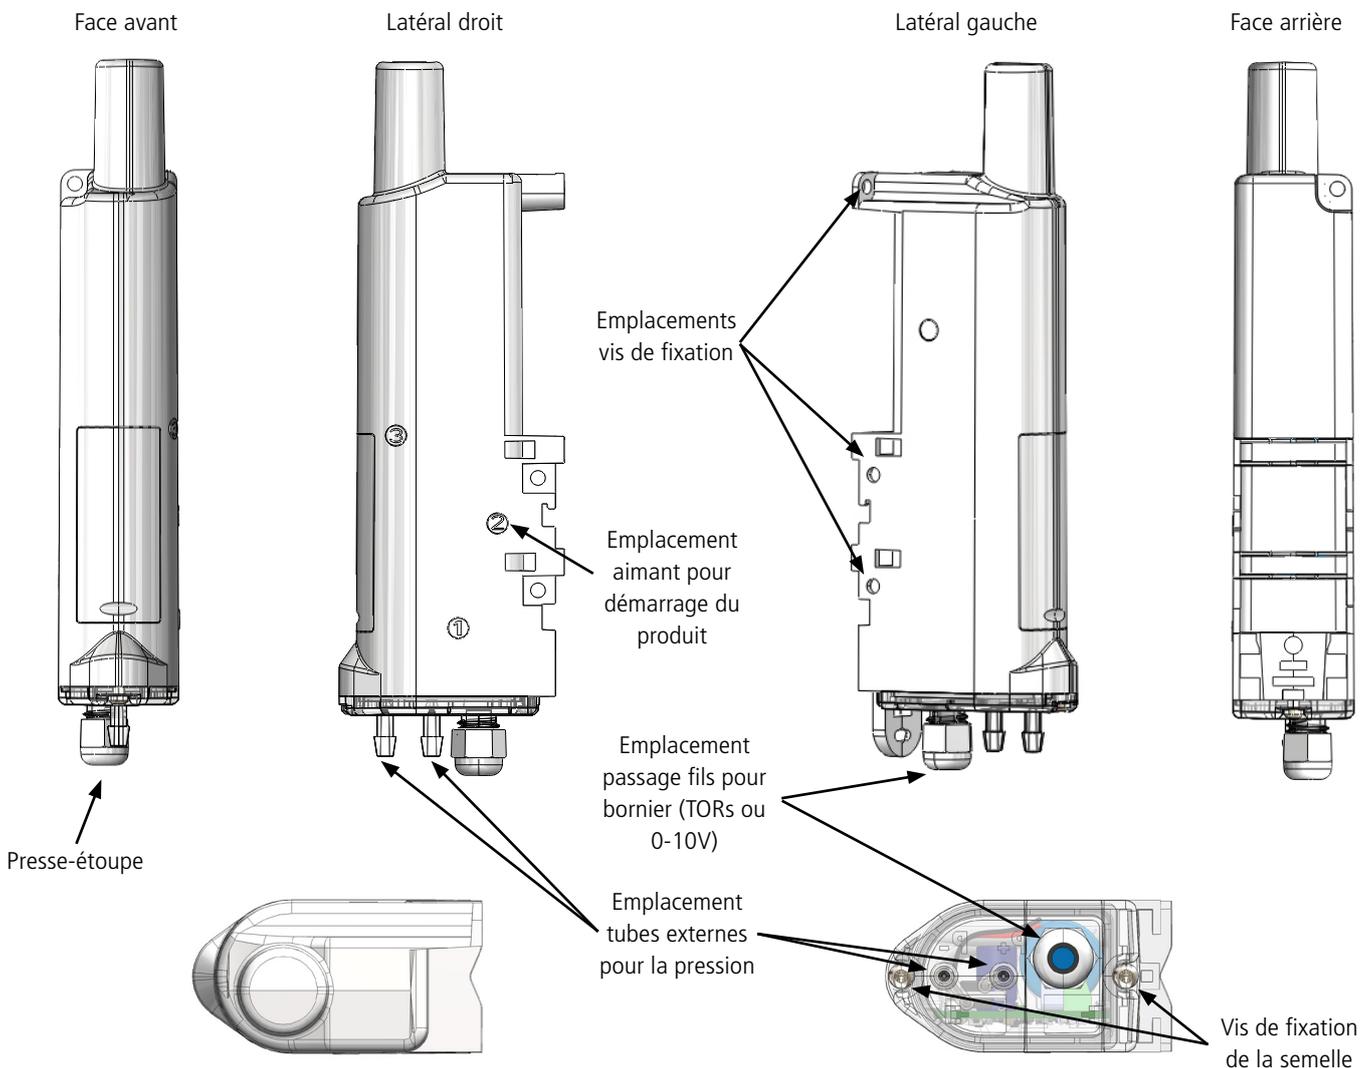


## 1.2. Encombrement

Valeurs en millimètres

FR

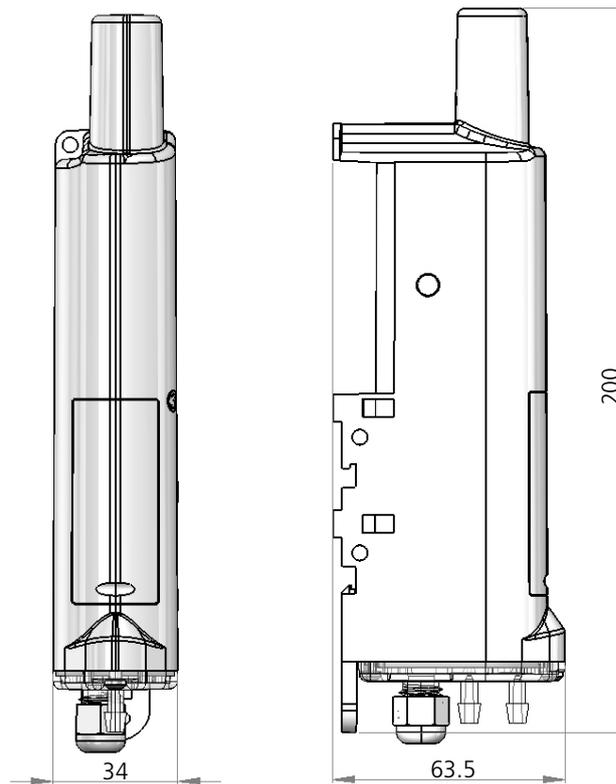

## 1.3. Carte électronique

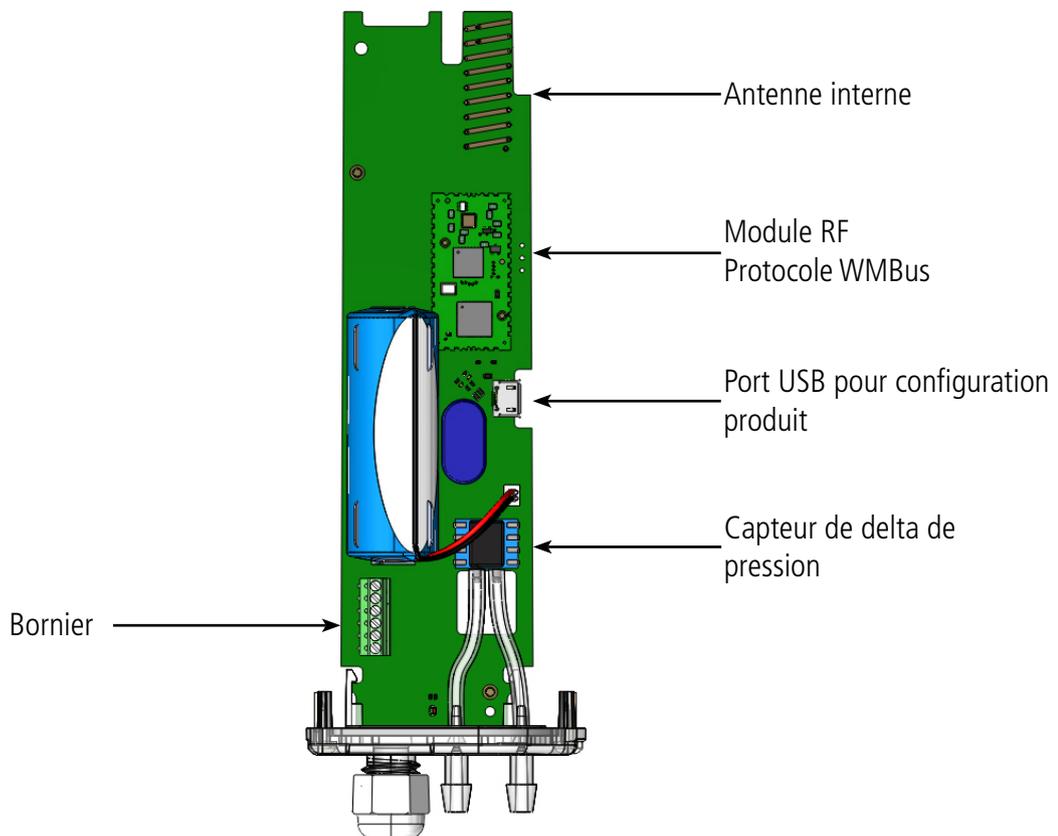


## 1.4. Compatibilité plateforme KARE

Le produit WMBus DELTA P est compatible avec la plateforme KARE.

La plateforme KARE est un service de device management vous permettant de mettre en place une solution IoT globale.

Grâce à cette plateforme, vous pourrez :

- Surveiller l'état de santé de votre parc : l'autonomie, la réception / non-réception et la qualité du lien radio.
- Contrôler l'utilisation de votre parc : abonnement et réglementation radio.
- Agir sur votre parc : simulation de durée de vie et changement de configuration à distance.

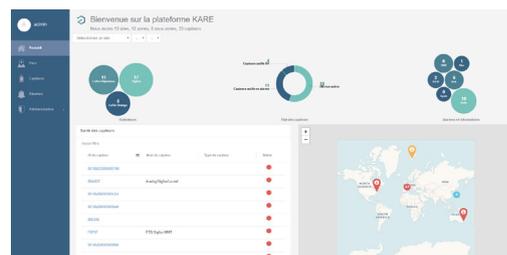

## 1.5. Spécifications Techniques

### 1.5.1 Caractéristiques générales

Paramètres	Valeur
Tension d'alimentation	3.6V nominal
Alimentation	Pile Li-SOCl2 intégrée : pile lithium FANSO ER18505H
Température de fonctionnement	-20°C / +70°C
Dimensions	200 x 63.5 x 34 mm
Boîtier	IP68
Puissance d'émission max	14 dBm

### 1.5.2 Autonomie

Cas d'usages	Autonomie (ans)
Nombre d'envois par jour : 144 trames (72 pour le Delta P et 72 pour l'entrée 0-10V) Période d'échantillonnage du DELTA P : 1 minute Période d'échantillonnage de l'entrée 0-10 V : 1 minute Nombre d'évènements TOR1 : 86400 (max théorique à 1 évènement par seconde) Nombre d'évènements TOR2 : 86400 (max théorique à 1 évènement par seconde)	2.7
Nombre d'envois par jour : 288 trames Période d'échantillonnage du DELTA P : 1 minutes Période d'échantillonnage de l'entrée 0-10 V : 1 minutes Nombre d'évènements TOR1 : 1000 Nombre d'évènements TOR2 : 1000	8.0
Nombre d'envois par jour : 2 trames Période d'échantillonnage du DELTA P : 10 minutes Période d'échantillonnage de l'entrée 0-10 V : 0 (entrée 0-10 V désactivée) Nombre d'évènements TOR1 : 0 (TOR désactivé) Nombre d'évènements TOR2 : 0 (TOR désactivé)	> 10
Nombre d'envois par jour : 24 trames Période d'échantillonnage du DELTA P : 10 minutes Période d'échantillonnage de l'entrée 0-10 V : 0 (entrée 0-10 V désactivée) Nombre d'évènements TOR1 : 0 (TOR désactivé) Nombre d'évènements TOR2 : 0 (TOR désactivé)	> 10
Nombre d'envois par jour : 48 trames périodiques et 30 alarmes Période d'échantillonnage du DELTA P : 10 minutes Période d'échantillonnage de l'entrée 0-10 V : 10 minutes Nombre d'évènements TOR1 : 10 Nombre d'évènements TOR2 : 20	>10

Les valeurs ci-dessus sont des estimations faites dans certaines conditions d'utilisation et d'environnement (25°C et 1 an de stockage). Elles ne représentent en aucun cas un engagement de la part d'adeunis®.


### 1.5.3 Caractéristiques du capteur de delta de pression

Caractéristiques		Unité
Plage	-500 / +500	Pa
Précision	+/- 3	% typ
Résolution	1	Pa

FR

### 1.5.4 Interfaces d'entrée digitale

Le schéma de principe des interfaces d'entrée digitale est le suivant :

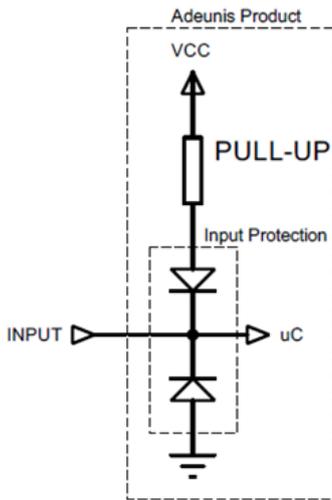


Valeurs absolues maximales		Unité
Tension minimale d'entrée	- 0,7	V
Tension maximale d'entrée	+50	V

Caractéristiques électriques		Unité
Tension minimale d'entrée recommandée	0	V
Tension maximale d'entrée recommandée	24	V
Consommation de courant niveau d'entrée HAUT	0	μA
Consommation de courant niveau d'entrée BAS	3.3	μA

Les valeurs supérieures aux valeurs maximales absolues endommageront le produit.

### 1.5.5 Interfaces de sortie digitale

Le schéma de principe des interfaces de sortie digitale est le suivant :

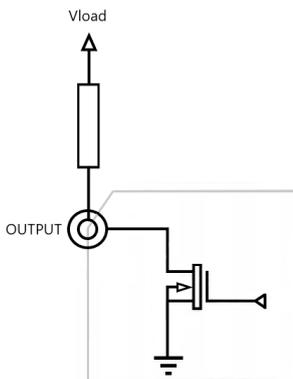

Valeurs absolues maximales		Unité
Tension minimale de charge	- 0,7	V
Tension maximale de charge	+50	V
Courant max	150	mA

Caractéristiques électriques		Unité
Tension minimale de charge recommandée	0	V
Tension maximale de charge recommandée	24	V
Fréquence d'entrée	10	Hz
Consommation de courant niveau de sortie HAUT	0	μA
Consommation de courant niveau de sortie BAS	0.5	μA
Courant max recommandé	100	mA

Les valeurs supérieures aux valeurs maximales absolues endommageront le produit.

### 1.5.6 Caractéristiques entrée analogique 0-10 V


Caractéristiques électriques		Unité
Plage	0 - 10264 max : 15000	mV
Résolution	1	mV
Précision	<1000 mV	+/- 1 % max
	1000 - 10000 mV	+/- 0.2 % max

## 2. FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

### 2.1. Modes de fonctionnement

**NOTE IMPORTANTE :** adeunis® utilise le format de données Big-Endian

Le produit dispose de plusieurs modes de fonctionnement :

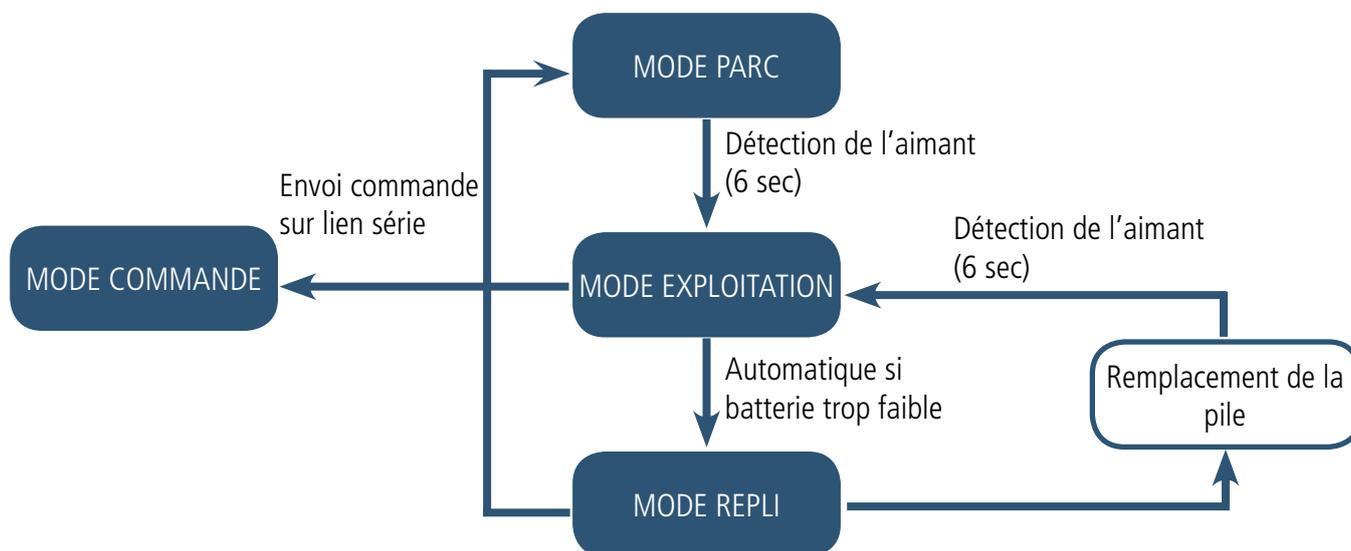

FR

#### 2.1.1 Mode PARC

Le produit est livré en mode PARC, il est alors en veille et sa consommation est minimale. La sortie du mode PARC s’effectue par la détection de l’aimant avec une durée supérieure à 6 secondes. La LED verte s’allume pour signifier la détection de l’aimant et clignote ensuite rapidement pendant la phase de démarrage du produit.

Le dispositif envoie alors ses trames de configuration et de données (cf paragraphe 4.1).

#### 2.1.2 Mode COMMANDE

Ce mode permet de configurer les registres du produit.

Pour entrer dans ce mode, il faut brancher un câble sur le port micro-usb du produit et soit utiliser l’IoT Configurator soit entrer en mode commande par une commande AT (cf paragraphe 3). La sortie du mode COMMANDE se fait par la commande ATO ou par le débranchement du câble USB. Le produit retournera alors dans son précédent mode, c’est-à-dire PARC ou EXPLOITATION.

#### 2.1.3 Mode EXPLOITATION

Ce mode permet de faire fonctionner le produit dans son utilisation finale. Il doit permettre de garantir un maximum d’autonomie au produit.

#### 2.1.4 Mode REPLI

Le produit entre dans ce mode très basse consommation suite à la détection d’un niveau de batterie trop faible. Dans ce mode le produit se réveille toutes les 5 secondes pour faire clignoter 2 fois la LED rouge.

Le remplacement de la pile suivi de la détection de l’aimant (6 secondes) permet de sortir de ce mode pour retourner en mode d’EXPLOITATION.

### 2.1.5 Trois modes de transmissions pour correspondre au besoin

Le produit permet de mesurer un delta de pression, de sauvegarder cette information et de l'envoyer selon trois modes d'émission.

FR

Définition

Cas concret d'utilisation


Configuration associée

Dans user guide

Émission périodique	Émission sur dépassement de seuil	Émission périodique et dépassement de seuil
L'envoi périodique permet de relever des données selon une période déterminée, de les sauvegarder et de les envoyer régulièrement afin de <b>faire de l'analyse dans le temps.</b>	L'envoi d'une trame sur dépassement de seuil permet de relever des données selon une période déterminée et d'envoyer une <b>alarme uniquement si un des seuils est dépassé.</b>	<b>Mix des deux modes</b> afin de pouvoir scruter régulièrement pour être alerté en cas de dépassement de seuil et de sauvegarder l'information régulièrement pour faire de l'analyse dans le temps.
Je veux effectuer un relevé de mon delta de pression toutes les demi-heures. Je souhaite minimiser mon nombre d'envoi pour optimiser mon autonomie, je veux donc mettre le maximum de relevés dans chaque trame sans perdre de données.	Je veux que le produit m'alerte si mon delta de pression est inférieur à 100 Pa.	Je veux connaître le delta de pression de ma VMC au cours de la journée et être alerté si le delta de pression est inférieur à 100 Pa. Pour cela mon produit m'enverra deux fois par jour un relevé heure par heure du delta de pression et une alarme si mon delta de pression est inférieur à 100 Pa.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Période d'acquisition</b> (S321) = 900 (900s x2 = 1800 secondes soit 30 minutes)</li> <li>• <b>Nombre d'acquisitions avant sauvegarde</b> (S320) = 1 (1 sauvegarde à chaque relevé)</li> <li>• <b>Nombre de sauvegardes avant émission</b> (S301) = 24 (24 sauvegardes par trame)</li> <li>• Alarme delta de pression (S330) = 0 (alarme désactivée)</li> <li>• Alarme entrée 0-10 V (S350) = 0 (alarme désactivée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Période d'acquisition</b> (S321) = 300 (300s x2 =10 minutes)</li> <li>• <b>Nombre de sauvegardes avant émission</b> (S301) = 0 (pas d'envoi périodique)</li> <li>• Type de l'alarme delta pression (S330) = 1 (seuil bas)</li> <li>• Seuil bas (333) = 100 (en Pa)</li> <li>• Hystérésis du seuil bas (S334) = 10 (en Pa) l'alarme est levée uniquement si mon delta de pression dépasse les 110 Pa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Période d'acquisition</b> (S321) = 300 (300s x2 =10 min)</li> <li>• <b>Nombre d'acquisitions avant sauvegarde</b> (S320) = 6 (6 x 10 min = 1h)</li> <li>• <b>Nombre de sauvegardes avant émission</b> (S301) = 12 (12 X 1h = 12h)</li> <li>• Type de l'alarme delta pression (S330) = 1 (seuil bas)</li> <li>• Seuil bas (333) = 100 (en Pa)</li> <li>• Hystérésis du seuil bas (S334) = 10 (en Pa) l'alarme est levée uniquement si mon delta de pression dépasse les 110 Pa.</li> </ul>
Paragraphe 2.1.5.01	Paragraphe 2.1.5.02	Voir Schéma ci dessous

ATTENTION : La capacité de transmission d'informations dépendra du réseau utilisé. Ici le cas considéré fonctionne avec une technologie WMBus.

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

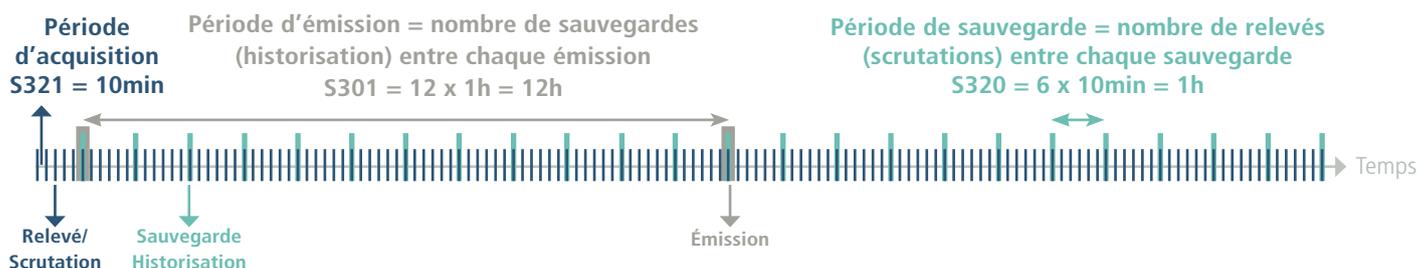

Démarche à suivre pour programmer les registres en fonction du mode choisi.

### Dans quel mode je veux mettre mon produit ?

Périodique

Périodique  
+  
Alarme

Alarme sur  
dépassement  
de seuil

FR

### Quelle est ma période entre chaque relevé ?

Un relevé toutes les X secondes

Je divise par 2 cette valeur X et je la renseigne dans le registre S321

Un relevé toutes les X secondes

Je divise par 2 cette valeur X et je la renseigne dans le registre S321

Un relevé toutes les X secondes

Je divise par 2 cette valeur X et je la renseigne dans le registre S321

### Quand est-ce que je sauvegarde l'information ?

Je sauvegarde à chaque relevé

J'indique 1 dans mon registre S320

Je veux scruter régulièrement pour mon alarme mais je n'ai besoin de sauvegarder l'information que toutes les Y fois

J'indique cette valeur Y dans mon registre S320

En mode alarme je n'ai pas besoin de sauvegarder l'information

Je n'ai pas besoin de renseigner une valeur dans le registre S320

### Quand est-ce que ma trame sera envoyée ?

Je veux optimiser au maximum ma trame pour minimiser le nombre d'envois

J'indique le nombre de relevés que je souhaite dans ma trame dans mon registre S301 (120 étant le max possible en WMBus sans perdre de données)

Je veux optimiser au maximum ma trame pour minimiser le nombre d'envois

J'indique le nombre de relevés que je souhaite dans ma trame dans mon registre S301 (120 étant le max possible en WMBus sans perdre de données)

Je configure mes seuils S330 à S334

Ma trame est envoyée lorsque mon seuil est dépassé

J'indique 0 dans mon registre S301 pour désactiver le mode périodique

Je configure mes seuils S330 à S334

Exemple de configurations possibles :


Cas voulu (hors 100% événementiel)	Configuration associée	Nombre théorique de trame périodiques envoyées par jour
<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevé/scrutation : 10 minutes</li> <li>Sauvegarde : toutes les heures (soit tous les 6 relevés)</li> <li>Émission : toutes les demi-journées (soit toutes les 12 sauvegardes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>321 = 300</li> <li>320 = 6</li> <li>301 = 12</li> </ul>	2 trames
<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevé/scrutation : 10 minutes</li> <li>Sauvegarde : à chaque relevé</li> <li>Émission : maximum toléré par ma trame (ici cas WMBus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>321 = 300</li> <li>320 = 1</li> <li>301 = 120</li> </ul>	1 à 2 trames
<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevé/scrutation : 5 minutes</li> <li>Sauvegarde : toutes les 15 minutes (soit tous les 3 relevés)</li> <li>Émission : toutes les heures (soit toutes les 4 sauvegardes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>321 = 150</li> <li>320 = 3</li> <li>301 = 4</li> </ul>	24 trames
<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevé/scrutation : toutes les heures</li> <li>Sauvegarde : à chaque relevé</li> <li>Émission : à chaque sauvegarde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>321 = 1800</li> <li>320 = 1</li> <li>301 = 1</li> </ul>	24 trames
<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevé/scrutation : toutes les heures</li> <li>Sauvegarde : à chaque relevé</li> <li>Émission : toutes les 4 heures (soit toutes les 4 sauvegardes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>321 = 1800</li> <li>320 = 1</li> <li>301 = 4</li> </ul>	6 trames
<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevé/scrutation : toutes les 10 secondes</li> <li>Sauvegarde : toutes les minutes (soit tous les 6 relevés)</li> <li>Émission : toutes les 2 heures (soit toutes les 120 sauvegardes = max WMBus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>321 = 5</li> <li>320 = 6</li> <li>301 = 120</li> </ul>	12 trames
<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevé/scrutation : toutes les minutes</li> <li>Sauvegarde : à chaque relevé</li> <li>Émission : toutes les 10 minutes (soit toutes les 10 sauvegardes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>321 = 30</li> <li>320 = 1</li> <li>301 = 10</li> </ul>	144 trames

FR



### 2.1.5.01 Transmission périodique avec ou sans historique

Le produit permet la mesure et la transmission périodique des valeurs du capteur de delta de pression ou de l'entrée analogique selon le schéma suivant :

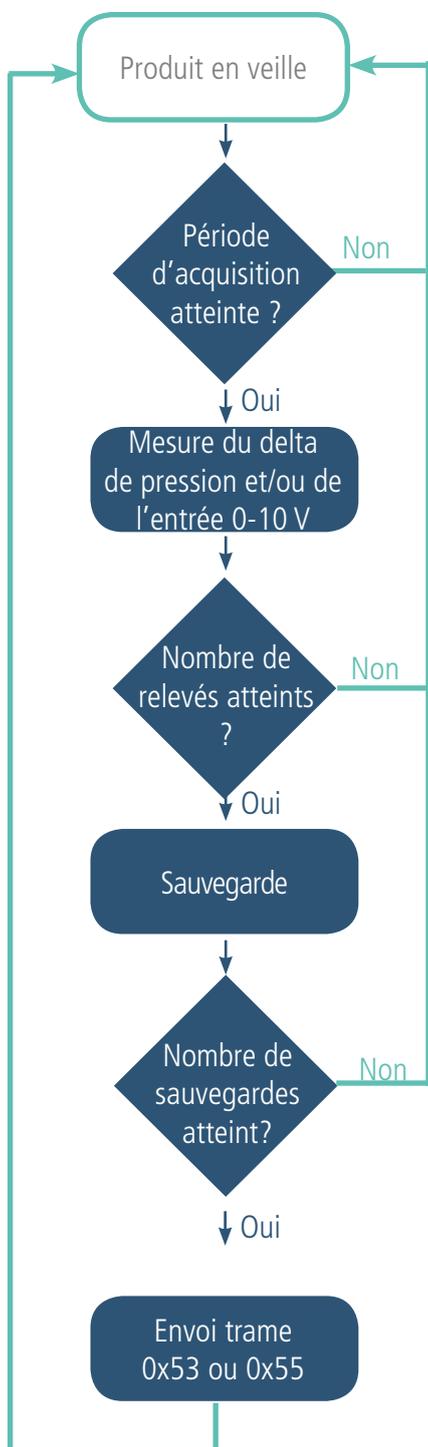

Les paramètres principaux associés à ce mode de fonctionnement pour le delta de pression sont :

- Période d'acquisition (S321)
- Période de sauvegarde (S320)
- Période d'émission (S301)

Les paramètres principaux associés à ce mode de fonctionnement pour l'entrée analogique sont :

- Période d'acquisition (S323)
- Période de sauvegarde (S322)
- Période d'émission (S324)

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

Exemple :

Registre	Codage de la valeur	Valeur	Résultat
S321	Décimal	5400	1 relevé toutes les 3h $5400 * 2\text{sec} = 10800 \text{ sec} = 3\text{h}$
S320	Décimal	1	1 sauvegarde à chaque relevé
S301	Décimal	8	1 envoi toutes les 8 sauvegardes $(8 * 3\text{h}) = \text{soit toutes les 24 heures}$
S323	Décimal	0	Désactivation du mode périodique et alarme pour l'entrée analogique
S330	Décimal	0	Alarme Delta pression désactivée
S350	Décimal	0	Alarme Entrée analogique désactivée
S380	Hexadécimal	0x00	Alarme TOR1 désactivée
S380	Hexadécimal	0x00	Alarme TOR2 désactivée

Dans cet exemple :

- Le produit relève le delta de pression toutes les 3h et sauvegarde l'information.
- Pas de relevé d'information sur l'entrée analogique.
- Le produit effectuera 8 sauvegardes et les transmettra 1 fois par jour.
- Le produit est en émission périodique pure puisque les alarmes sont désactivées.

CONSEIL D'ADEUNIS: Par défaut le produit est réglé pour faire un relevé du delta de pression toutes les heures (S321 = 1800). Pour de la transmission périodique pure il est conseillé de configurer la période d'acquisition à la fréquence de sauvegarde voulue afin de considérablement gagner en autonomie (ici 5400 correspondant à 3h).

Prudence sur les valeurs de sauvegarde et d'émission qui dépendront aussi du réseau utilisé et de sa bande passante.


Note : pour une transmission sans historique, il suffit de mettre le registre 301 pour le delta pression ou le registre 324 pour l'entrée analogique 0-10V (période d'émission) à 1 ainsi le produit enverra une trame à chaque sauvegarde.

### 2.1.5.02 Transmission sur dépassement de seuil

Le produit permet la détection de dépassement de seuil (haut et bas) pour le delta de pression et pour l'entrée analogique 0-10 V selon le schéma suivant.

Le produit envoie une trame de donnée lors d'un dépassement de seuil mais aussi lors d'un retour à la normale.

FR

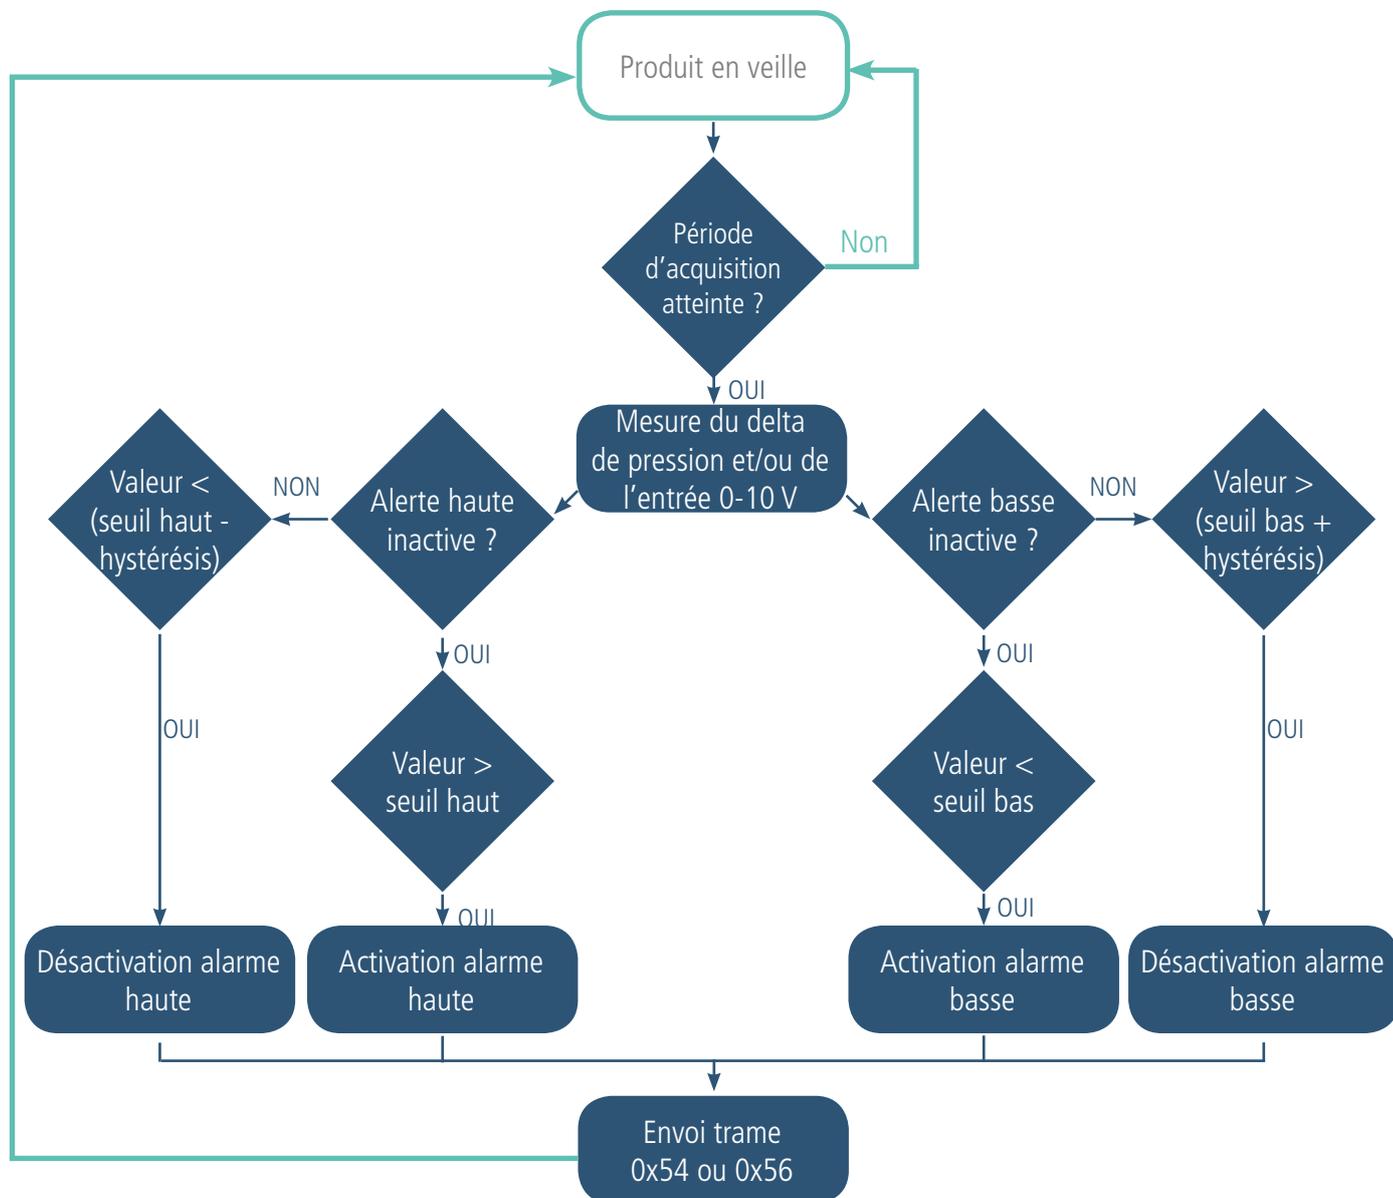

Exemple :


Registre	Codage de la valeur	Valeur	Résultat
S301	Décimal	0	Mode événementiel (pas de périodicité)
S321	Décimal	300	Un relevé toutes les 10 minutes (300/60s*2)
S330	Décimal	1	Type de l'alarme en seuil bas
S333	Décimal	200	Delta de pression à 200 Pa
S334	Décimal	10	Hystérésis à 10 Pa en dessus du seuil bas soit 210 Pa

Dans cet exemple :

- Le produit relève le delta de pression toutes les 10 minutes
- Le produit déclenchera une alarme si le delta de pression est en dessous de 200 Pa
- L'alarme sera désactivée si le delta de pression remonte au dessus de 210 Pa

**NOTE: comme indiqué au 2.1.5 il est possible de coupler le mode périodique et le mode alarme.**

Explication des seuils et hystérésis :

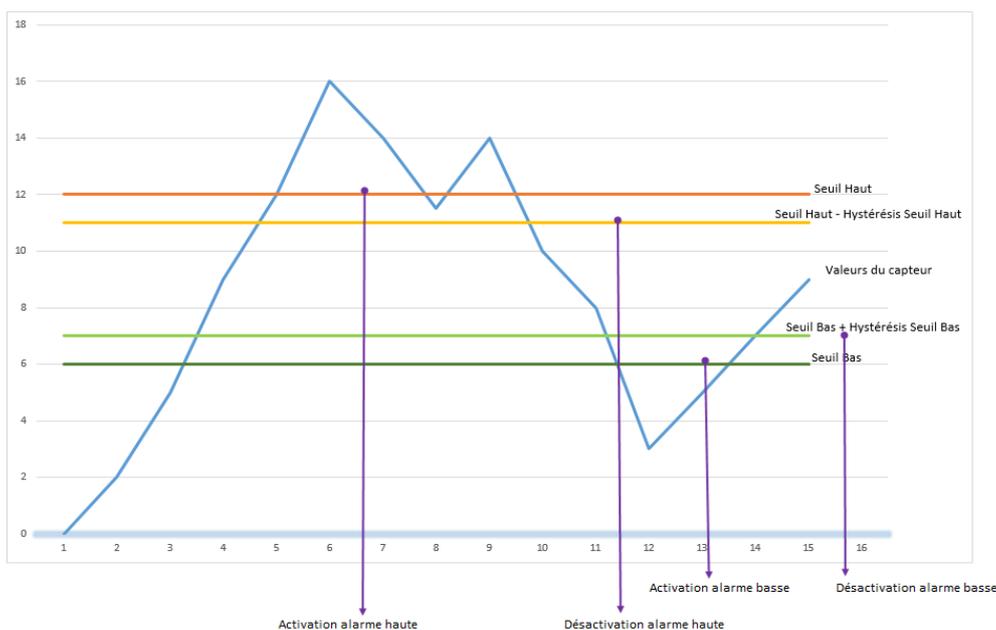

FR

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :


- La période de transmission (égale à zéro dans ce cas d'usage) (S301 ou S324).
- La période d'acquisition (S321 ou S323).
- Le type d'alarme pour le delta de pression (S330) ou l'entrée analogique 0-10 V (S350).
- Le seuil alarme haute pour le delta de pression (S331) ou l'entrée analogique 0-10 V (S351).
- L'hystérésis alarme haute pour le delta de pression (S332) l'entrée analogique 0-10 V (S352).
- Le seuil alarme basse pour le delta de pression (S333) ou l'entrée analogique 0-10 V (S353).
- L'hystérésis alarme basse pour le delta de pression (S334) ou l'entrée analogique 0-10 V (S354).

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

**2.1.6 Transmission d'une trame de vie**

Si le produit n'a pas de données périodiques configurées, et qu'aucun seuil n'est dépassé, il pourrait ne pas communiquer pendant une longue période. Afin de s'assurer de la fonctionnalité du produit, celui-ci envoie une trame de vie (0x30) selon une fréquence déterminée (S300)

Le paramètre associé à ce mode de fonctionnement est le réglage de la période d'émission de la trame de vie (registre 300). La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

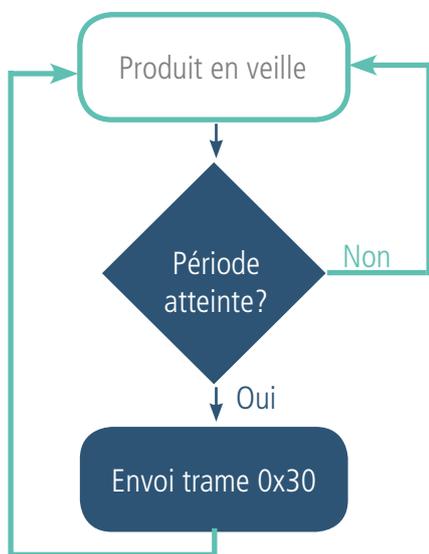


Exemple : Je veux qu'une trame de vie me soit envoyée toutes les 24h.

Registre	Codage de la valeur	Valeur	Résultat
S301	Décimal	0	Désactivation de l'émission périodique
S300	Décimal	8640	8640x10 sec = 86 400 secondes soit 1440 minutes soit 24 heures

### 2.1.7 Alarmes TOR(s)

Le produit intègre deux entrées/sorties TOR via un bornier permettant de détecter un changement d'état Haut et Bas.

Le produit permet la transmission d'une trame suite à un changement d'état sur l'une de ses entrées selon le schéma suivant :

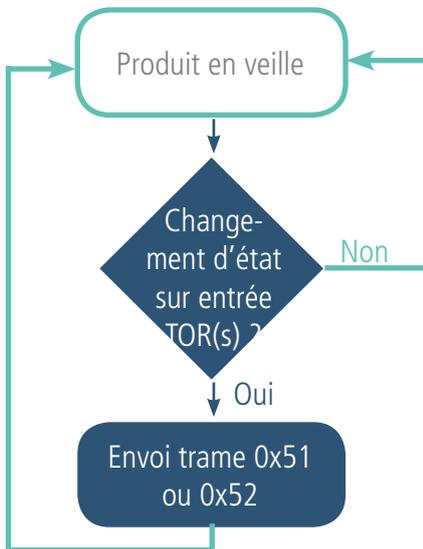

Exemple :


Registre	Codage de la valeur	Valeur	Résultat
S380	Hexadécimal	0x41	Configuration de l'entrée/sortie TOR1 : • Détection des fronts descendants • Période de garde* de 100 ms
S381	Décimal	1	Le produit envoie une trame à chaque événement détecté sur le TOR1
S382	Hexadécimal	0x00	Configuration de l'entrée/sortie TOR2 : • Désactivée • Pas de période de garde*

\* Période de garde (ou debounce time) : temps minimum de prise de compte d'un changement d'état. Par exemple si cette période vaut 10 ms toutes les impulsions (niveau haut ou bas) dont la durée est inférieure à 10 ms ne seront pas prises en compte. Cette technique évite les potentiels rebonds lors d'un changement d'état.

Dans cet exemple :

- Le produit a une période de garde de 100 ms et l'alarme TOR1 est activée (registre 380).
- Le produit envoie une trame à chaque événement sur le TOR1 (registre 381).
- L'alarme pour le TOR2 est désactivée (registre 382).

NOTE: il est possible de programmer un envoi de trame uniquement après un certains nombre de détection de fronts (S381/ S383).

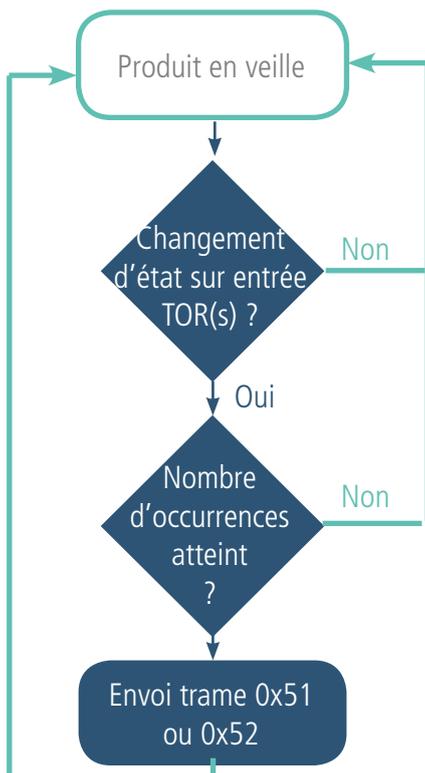

Exemple :

Registre	Codage valeur	Valeur	Résultat
S382	Hexadécimal	0x41	Configuration de l'entrée/sortie TOR2 : • Détection des fronts descendants • Période de garde* de 100 ms
S383	Décimal	5	Le produit envoie une trame après détection de 5 fronts descendants (événement ON)

\* Période de garde (ou debounce time) : temps minimum de prise de compte d'un changement d'état. Par exemple si cette période vaut 10 ms toutes les impulsions (niveau haut ou bas) dont la durée est inférieure à 10 ms ne seront pas prises en compte. Cette technique évite les potentiels rebonds lors d'un changement d'état.

Dans cet exemple :

- Le produit a une période de garde de 100 ms et l'alarme pour le TOR2 est activée (registre 382).
- Le produit envoie une trame dès qu'il a détecté 5 fronts descendants sur son entrée TOR2 (registre S383).

Les entrées TORs fonctionnent uniquement en événementiel (pas d'émission périodique).

FR

## 2.2. Fonctionnement des LEDs


Mode	Etat Led Rouge	Etat Led Verte
Produit en mode Park	Éteinte	Éteinte
Processus de détection de l'aimant (1 à 6 secondes)	Éteinte	ON dès détection de l'aimant à concurrence de 1 seconde
Démarrage du produit (après détection de l'aimant)	Éteinte	Clignotement rapide 6 cycles 100 ms ON/ 100 ms OFF
Passage en mode commande	Allumée fixe	Allumée fixe
Niveau de batterie faible	Clignotante (0.5 s ON toutes les 60s)	-
Produit en défaut (retour usine)	Allumée fixe	-
Produit en mode REPLI	Clignotante (100 ms ON/ 100 ms OFF) x2 toutes les 5 s	-



### 3. CONFIGURATION DU PRODUIT

La configuration du produit au travers du port micro-USB peut désormais se faire de deux manières : soit via l'IoT Configurator (application à l'interface conviviale) soit par envoi de commandes AT. Pour ouvrir le boîtier du produit se reporter au paragraphe 5.1.

#### 3.1. Iot Configurator

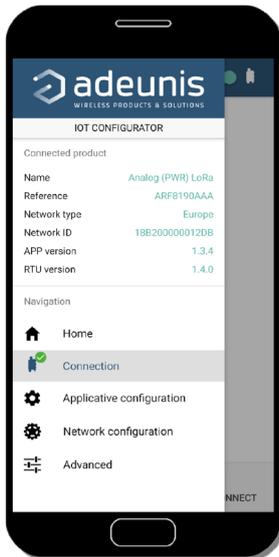

IoT Configurator est une application d'adeunis® développée pour faciliter la configuration des produits grâce à une interface conviviale. L'IoT Configurator peut s'utiliser directement sur un mobile ou une tablette sous Android ou via un PC Windows.

*Compatible Windows 10 seulement et Android 5.0.0 Minimum.*

Connecter votre téléphone ou votre ordinateur par l'interface micro-USB (cf paragraphe 5.2) présente sur le produit. L'application reconnaît automatiquement le produit, télécharge ces paramètres de configuration et permet de configurer le produit rapidement et intuitivement à l'aide des formulaires (menus déroulants, cases à cocher, champs de texte...). L'application offre également la possibilité d'exporter une configuration applicative pour pouvoir la dupliquer sur d'autres produits en quelques clics.

L'IoT Configurator s'enrichit en permanence des nouveautés.

##### Pour mobile ou tablette :

Application téléchargeable gratuitement sur Google Play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adeunis.IoTConfiguratorApp>

**Pour ordinateur :** directement sur le site internet Adeunis


<https://www.adeunis.com/telechargements/>

#### 3.2. Mode Avancé

##### 3.2.1 Connecter le produit à un ordinateur

Connectez le produit sur le port USB d'un ordinateur. Le produit possède un connecteur micro USB Type B (cf paragraphe 5.2). Lors de la connexion le produit doit être reconnu par l'ordinateur comme un périphérique Virtual Com Port (VCP).

Sous Windows : Une vérification du bon fonctionnement de la reconnaissance du produit par l'ordinateur peut être obtenue en consultant le gestionnaire de périphérique. Vous devez voir apparaître lors de la connexion un périphérique série USB avec un numéro de port COM associé.

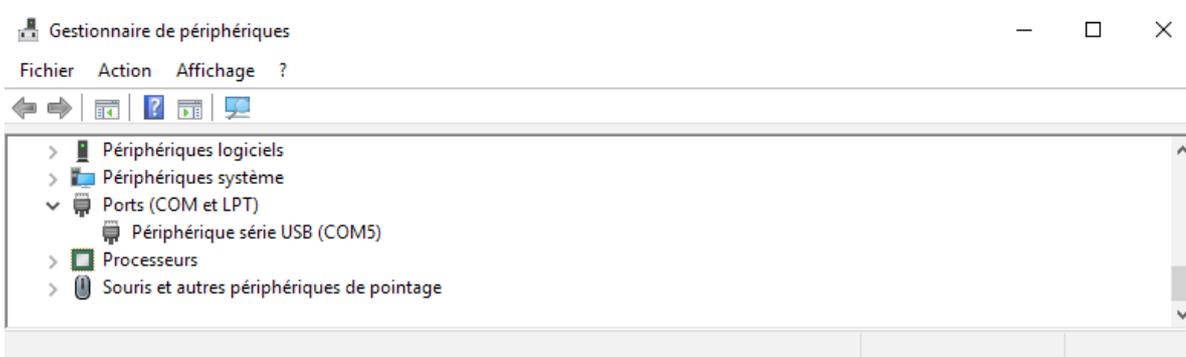

Si vous ne voyez aucun périphérique de ce type, vous devez installer le driver USB pour ce périphérique, disponible sur notre site internet : <https://www.adeunis.com/telechargements/>

Sélectionnez :

- Driver USB-STM32\_x64, si votre ordinateur est un système 64 bits
- Driver USB-STM32, si votre ordinateur est un système 32 bits

### 3.2.2 Mode commande


Utiliser un terminal port COM pour communiquer avec le produit. Nous utilisons le soft terminal port COM HERCULES disponible en téléchargement gratuit à l'adresse suivante : [http://www.hw-group.com/products/hercules/index\\_en.html](http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html)

- Sous Hercules, sélectionner l'onglet «Serial», puis configurer le port série avec les paramètres série suivants :

Paramètres	Valeur
Débit	115 200 bps
Parité	Aucune
Data	8
Stop Bit	1

- Sélectionner le port série sur lequel le périphérique s'est créé sous Windows.
- Cliquer sur le bouton «Open» pour ouvrir le port série.


**NOTE INFORMATION :** Si le port com est correctement ouvert, Hercules vous indique «Serial port COM3 opened». Sinon vous avez «Serial port com opening error», soit le port com est déjà ouvert sur une autre application, soit il n'existe pas.

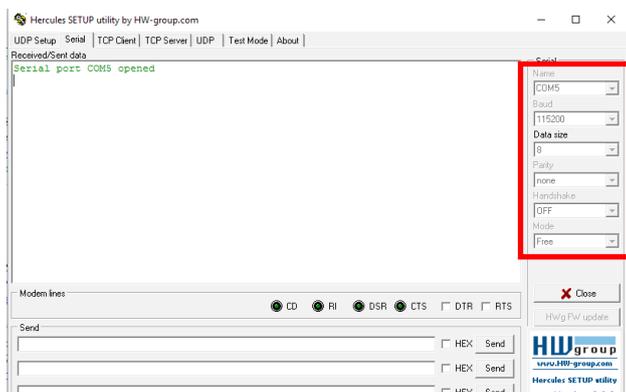

Tapez '+++ ' pour passer le produit en mode de configuration.

Sur le terminal port com, vous devez également avoir un retour d'information «CM» pour Command Mode.

L'envoi de caractère sur Hercule s'affiche en magenta et la réception en noir. Si vous ne voyez pas les caractères d'envoi, c'est probablement parce que l'ECHO n'est pas actif sur le logiciel. Activer l'option dans le menu accessible par un clic droit dans la fenêtre de visualisation.

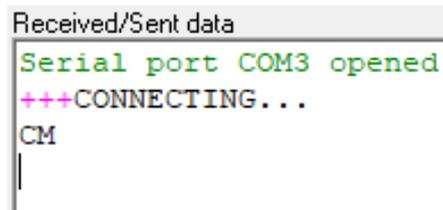

### 3.2.3 Commande AT

Une commande débute avec les 2 caractères ASCII : « AT », suivis d'un ou plusieurs caractères et données (voir ci-après la syntaxe des commandes AT disponibles sur le modem).

Chaque commande doit se terminer par un « CR » ou « CR » « LF », les deux possibilités sont acceptées. (CR signifie : Carriage Return, LF signifie : Line Feed).

À la réception d'une commande, le modem retourne :

- « Les données » <cr><lf>, pour une commande de lecture type ATS<n> ? , AT/S ou AT/V.
- « O » <cr><lf>, pour toutes les autres commandes lorsque celle-ci est acceptée.
- « E » <cr><lf>, s'il refuse la commande car erreur de syntaxe, commande inconnue, registre inconnu, paramètre invalide, ....
- « CM » <cr><lf>, s'il accepte l'entrée en mode commande.

Tableau des commandes AT :

Commande	Description	Exemple de réponse
+++	Entrée en mode commande	«CM»<cr><lf>
ATPIN <PIN>	Donne accès aux commandes AT si le registre S304 est différent de 0	
AT/V	Affiche la version du firmware de l'application et la version du firmware du module RTU	APPx_Vxx.xx.xx:RTUx_Vyy.yy.yy
AT/N	Affiche le réseau utilisé	"LoRa" or "SIGFOX" or «WMBUS»
AT/ARF	Affiche la référence du produit	«ARF8240CAA\r\n»
ATS<n>?	Retourne le contenu du registre <n>	S<n>=<y><cr><lf> avec <y> comme contenu de registre
AT/S	Affiche tous les registres	/
ATS<n>=<m>	Attribue la valeur <m> au registre <n>	«O»<cr><lf> if Ok, «E»<cr><lf> if error, «W»<cr><lf> if coherency error
ATR APP	Remet les configurations par défaut de la partie applicative	«O»<cr><lf>
AT&W	Sauvegarde la nouvelle configuration	«O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if coherency error
ATO	Permet de sortir du mode commande	«O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if coherency error
ATT63 PROVIDER	Mot de passe du fournisseur	«O»<cr><lf>

### 3.3. Description des registres

A la mise sous tension le produit fonctionne selon la dernière configuration sauvegardée (configuration usine si c'est la première mise sous tension, ou si cette configuration n'a pas été changée).

L'IoT Configurator ou la commande de modification type ATS<n>=<m> permettent de modifier le contenu des registres : <n> représentant le numéro du registre et <m> la valeur à assigner. Cette dernière est soit une valeur décimale soit une valeur hexadécimale en cohérence avec la colonne « Codage » des tableaux ci-après.

Exemples :

- ATS300=6 assigne la valeur décimale 6 au registre 300
- ATS302=2F assigne la valeur hexadécimale 0x2F au registre 302

Il est impératif de sauvegarder les paramètres par la commande AT&W avant de sortir du mode commande sinon les changements seront perdus.

**IMPORTANT** : les registres non documentés (pouvant apparaître dans la liste suite à la commande AT/S) dans les paragraphes qui suivent sont réservés et ne doivent pas être modifiés.

#### 3.3.1 Registres fonction

La liste des registres ci-dessous permet de modifier le comportement applicatif du produit.

##### 3.3.1.01 Registre généraux

Registre	Taille (octets)	Description	Codage	Détails
S300	2	Période de transmission de la trame de vie	Décimal	Défaut : 8640 Min/max : 2 à 65535 Unité : x 10 secondes La valeur de 8640 équivaut à une période de 24h.
S301	2	Nombre de sauvegarde (historisation) à faire avant d'émettre une trame (définissant ainsi la période d'émission) pour le <b>delta de pression</b>	Décimal	Défaut : 1 Min/max : 0 à 65535 La valeur 1 équivaut à 1 trame envoyée pour chaque sauvegarde La valeur 0 équivaut à la désactivation du mode périodique Voir note ci-après
S303	1	Acquittement des trames montantes	Décimal	Défaut : 0 (désactivé) Min/max : 0 à 1 La valeur 1 active la demande d'acquittement
S304	1	Code PIN*	Décimal	Défaut : 0 (désactivé) Min/max : 0 à 9999 Code PIN utilisé avec la commande ATPIN. La valeur 0 désactive le code PIN.
S306	2	Mode de fonctionnement	Décimal	Défaut : 0 Permet de passer le produit dans l'un des modes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: mode PARC</li> <li>• 1: mode PRODUCTION</li> <li>• 2: Réserve (ne pas utiliser)</li> <li>• 3: mode REPLI</li> </ul>
S308	4	Activité des LEDs	Hexadécimal	Défaut : 0x7F (décrit au paragraphe 2.2) Autre possibilité : mode ECO 0x00000070 : permet de désactiver les LEDs sauf l'activité au niveau de batterie faible, mode repli et produit en défaut
S320	2	Nombre de scrutations/relevés à effectuer avant sauvegarde dans l'historique (historisation) pour le <b>delta de pression</b>	Décimal	Défaut : 1 Min/max : 1 à 65535 La valeur 1 équivaut à 1 sauvegarde par scrutation/relevé
S321	2	Période d'acquisition (de scrutation/ de relevé) pour le <b>delta de pression</b>	Décimal	Défaut : 1800 Min/Max : 0 à 65535 Unité : x2 secondes La valeur 1800 équivaut à un relevé par heure (1800x2/60/60)

S322	2	Nombre de scrutations/relevés à effectuer avant sauvegarde dans l'historique (historisation) pour l' <b>entrée analogique 0-10</b>	Décimal	Défaut : 1 Min/max : 1 à 65535 La valeur 1 équivaut à 1 sauvegarde par scrutation/relevé
S323	2	Période d'acquisition (de scrutation/ de relevé) pour l' <b>entrée analogique 0-10</b>	Décimal	Défaut : 0 Min/Max : 0 à 65535 Unité : x2 secondes La valeur 300 équivaut à un relevé toutes les 10 minutes (300x2/60/60)
S324	2	Nombre de sauvegarde (historisation) à faire avant d'émettre une trame (définissant ainsi la période d'émission) pour l' <b>entrée analogique 0-10</b>	Décimal	Défaut : 0 Min/max : 0 à 65535 La valeur 1 équivaut à 1 trame envoyée pour chaque sauvegarde La valeur 0 équivaut à la désactivation du mode périodique Voir note ci-après

\*le code PIN permet la protection de la configuration du produit. Après 3 tentatives erronées le produit est bloqué. Pour le débloquer, appeler le service support.

Note concernant les registres S301 et S324:

**Attention : afin de laisser plus de libertés à l'utilisateur le produit n'a pas été bridé à un nombre maximum de sauvegardes par trame selon le réseau utilisé.** Il est donc fortement recommandé de ne pas dépasser le nombre de relevés max autorisés par le réseau si l'on ne veut pas perdre de la donnée (les plus anciens relevés seront écrasés au profit des plus récents). Dans le cas où cela arriverait une indication apparaît dans l'octet statut de la trame de donnée (expliqué au paragraphe 4.1.8).

### 3.3.1.02 Registres configurant l'alarme pour le delta de pression

Registre	Taille (octets)	Description	Codage	Détails
S330	1	Type d'alarme choisi pour le delta de pression	Décimal	Défaut : 0 0 : désactivée 1 : seuil bas 2 : seuil haut 3 : seuils bas et haut
S331	2	Seuil haut de l'alarme	Décimal	Défaut : 0 Min/max : -500 à +500 (Valeur signée) Unité : Pa
S332	2	Hystérésis haut	Décimal	Défaut : 0 Min/max : 0 à 500 (Valeur non signée) Unité : Pa
S333	2	Seuil bas de l'alarme	Décimal	Voir détails S331
S334	2	Hystérésis bas	Décimal	Voir détails S332

### 3.3.1.03 Registres configurant l'alarme pour l'entrée analogique 0-10 V

Registre	Taille (octets)	Description	Codage	Détails
S350	1	Type d'alarme choisi pour l'entrée analogique 0-10 V	Décimal	Défaut : 0 0 : désactivée 1 : seuil bas 2 : seuil haut 3 : seuils bas et haut
S351	2	Seuil haut de l'alarme	Décimal	Défaut : 0 Min/max : 0 à 10 000 Unité : mV

S352	2	Hystérésis haut	Décimal	Défaut : 0 Min/max : 0 à 5 000 Unité : mV
S353	2	Seuil bas de l'alarme	Décimal	Voir détail S351
S354	2	Hystérésis bas	Décimal	Voir détail S352

**3.3.1.04 Registres configurant les entrées/alarmes TOR(s)**

FR

Registre	Taille (octets)	Description	Codage	Détails
S380	1	Configuration TOR1	Hexadécimal	Défaut : 0x00 Min/max : <7:4> Période de garde 0: Pas de période de garde 1: 10 ms 2: 20 ms 3: 50 ms 4: 100 ms 5: 200 ms 6: 500 ms 7: 1 s 8: 2 s 9: 5 s A: 10 s B: 20 s C: 40 s D: 60 s E: 5 minutes F: 10 minutes  <3:0> Type 0 = Désactivé 1 = Événement ON (front montant) 2 = Événement OFF (front descendant) 3 = Événement ON/OFF (front montant et descendant) 4 = Sortie (état par défaut = 0/OPEN) 5 = Sortie (état par défaut = 1/CLOSE)
S381	2	Seuil de l'alarme TOR1	Décimal	Défaut : 1 Min/max : 1 à 65535 La valeur 1 équivaut à 1 détection Lorsque le seuil est atteint ou dépassé, une alarme est déclenchée

S382	1	Configuration du TOR2	Hexadécimal	Défaut : 0x00 Min/max : <7:4> Période de garde 0: pas de période de garde 1: 10 ms 2: 20 ms 3: 50 ms 4: 100 ms 5: 200 ms 6: 500 ms 7: 1 s 8: 2 s 9: 5 s A: 10 s B: 20 s C: 40 s D: 60 s E: 5 minutes F: 10 minutes  <3:0> Type 0 = Désactivé 1 = Événement ON (front montant) 2 = Événement OFF (front descendant) 3 = Événement ON/OFF (front montant et descendant) 4 = Sortie (état par défaut = 0/OPEN) 5 = Sortie (état par défaut = 1/CLOSE)
S383	2	Seuil de l'alarme TOR2	Décimal	Défaut : 1 Min/max : 1 à 65535 La valeur 1 équivaut à 1 détection Lorsque le seuil est atteint ou dépassé, une alarme est déclenchée
S390	4	Compteur global d'événements TOR1	Décimal	Défaut : 0 Min/max : 0 – 4294967295
S391	4	Compteur global d'événements TOR2	Décimal	Valeur remise à 0 sur un Power-On reset

### 3.3.2 Registres réseau WMBus

La liste des registres ci-dessous permet de modifier les paramètres réseau du produit. Cette liste est accessible en mode PROVIDER suite à l'exécution de la commande ATT63 PROVIDER.

Ces registres doivent être manipulés avec précaution car susceptibles d'engendrer des problèmes de communication ou de non-respect de la législation en vigueur.

Re-gistre	Description	Codage	Détails
S200	Canal WMBUS	Décimal	Défaut : 24 Min/max : 0 à 33 Unité : aucune Voir Note 1
S201	Format de trame	Décimal	Défaut : 1 Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : format A</li> <li>• 1 : format B (réduit la durée de la trame)</li> <li>• 2 : 'Universel' (TX=B, RX=A+B)</li> </ul>



S221	Mode AES	Hexadécimal	Défaut : 0x0000 (pas d'AES) Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x0000 : pas d'AES</li> <li>• 0x0001 : AES128 avec CBC. Utilisation de la clé définie dans les registres S222 à S225</li> </ul> <p>Note : cryptage de l'ensemble des octets de la payload. Le cryptage est fait par bloc de 16 octets. Si un bloc est inférieur à 16 octets, le buffer est complété par des 0xFF avant le calcul AES. Il y aura donc dans ce cas transmission d'octets additionnels.</p>
S222	Clé AES (première partie – MSB)	Hexadécimal	Défaut : 0 Clé codée sur 32 caractères. Chacun des 4 registres contient 8 caractères.
S223	Clé AES (deuxième partie – MID MSB)	Hexadécimal	Exemple : AES-KEY = 01020304050607080910111213141516 <ul style="list-style-type: none"> <li>• S222 = 01020304</li> <li>• S223 = 05060708</li> <li>• S224 = 09101112</li> <li>• S225 = 13141516</li> </ul>
S224	Clé AES (troisième partie – MID LSB)	Hexadécimal	
S225	Clé AES (quatrième partie – LSB)	Hexadécimal	
S227	Champs WMBUS Version et Device Type	Hexadécimal	Défaut : 0x0056 Min/Max : 0x0000 à 0xFFFF Le MSB représente le Device Type et le LSB la Version. Exemple : S227=0x0056 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Device Type = 0x00</li> <li>- Version = 0x56</li> </ul> Ces 2 champs sont modifiables à souhait par l'utilisateur.

NOTE : Le choix du Canal WMBUS (registre 200) permet une sélection du mode WMBUS : T, C, S ou R pour la fréquence 868. Le couple Canal (S200) et Format (S201) doit respecter le tableau ci-après :

Canal	Format (A ou B)	Mode résultant	Fréquence associée
10	FA	S2, S1M	868,300 MHz
11	FA	S1	868,300 MHz
12	FA	T1, T2	868,950 MHz
13	FA	T2	868,300 MHz
14	FA	R2 /C0	868,030 MHz
15	FA	R2 /C1	868,090 MHz
16	FA	R2 /C2	868,150 MHz
17	FA	R2 /C3	868,210 MHz
18	FA	R2 /C4	868,270 MHz
19	FA	R2 /C5	868,330 MHz
20	FA	R2 /C6	868,390 MHz
21	FA	R2 /C7	868,450 MHz
22	FA	R2 /C8	868,510 MHz
23	FA	R2 /C9	868,570 MHz
24	FA ou FB	C1, C2	868,950 MHz
25	FA ou FB	C2	869,525 MHz

Quelques exemples :

S200	S201	Permet de
24	'B'	Émetteur / récepteur en mode C en utilisant le format d'encodage B
12	'A'	Émetteur /récepteur en mode T.
...		

## 4. DESCRIPTION DES TRAMES

Le produit transmet des informations brutes en provenance des capteurs en utilisant le protocole Wireless M-BUS. Vous trouverez dans ce chapitre les informations permettant de décoder la trame Wireless M-Bus ainsi que les données utiles.

**NOTE IMPORTANTE :** Le produit n'interprète pas ni ne décode les informations en provenance du capteur. Le décodage sous forme de valeur et/ou d'unité est de la responsabilité de l'utilisateur une fois la trame radio reçue via son récepteur.

FR

### 4.1. Format de la trame WMBUS

Le format de la trame WMBUS est unique et basé sur le découpage ci-dessous :

L-Field	C-Field	M-Field	A-Field			CI Field	Data-Field
Taille de trame	Control	Manufacturer ID	Serial number du produit	Version	Device type	Code de trame	Payload
32	44	46 06	33 22 11 00	56	00	AA	Contenu décrit dans les paragraphes qui suivent

Explication des champs :

- L-Field : indique la longueur du champ Data Field, dans l'exemple 0x32 = 50 octets
- C-Field : indique le type de trame (toujours égale à 0x44 pour SEND/NO REPLY)
- M-Field : indique le code constructeur, codage BCD ici dans l'exemple 06 46 (ARF)
- A-Field contient
  - o Le numéro de série du produit sur 8 caractères (visible sur l'étiquette), codage BCD. Dans l'exemple ci-dessus (0x33221100) le produit porte le numéro de série 00112233
  - o Version désigne le numéro de version paramétrable par l'utilisateur et présent dans le registre S227, ici 0x56
  - o Device type indique le type de produit paramétrable par l'utilisateur et présent dans le registre S227, ici 0x00
- CI Field : indique le code de la trame (toujours égale à 0xAA)
- Data Field contient les trames montantes décrites ci-après.

### 4.2. Trames montantes (uplink)

Les trames montantes du produit vers le réseau (uplink) ont une taille variable selon les informations transmises.

#### 4.2.1 Octets fixes

Les deux premiers octets de la trame sont systématiquement dédiés pour indiquer le code de la trame et le statut comme présenté ci-dessous :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code	Statut	PAYLOAD								

##### 4.2.1.01 Octet code et de statyt

Cet octet code (octet 0) contient le code associé à la trame pour faciliter le décodage de celle-ci par le système d'information.

L'octet de statut (Octet 1 de statut) est décomposé de la manière suivante :

Statut Alarmes	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	Compteur de trame			Réservé	Incohérence config	Erreur matérielle	Batterie faible	Config réalisée
Pas d'Erreur	0x00 à 0x07			X	0	0	0	0
Configuration réalisée				X	0	0	0	1
Batterie faible				X	0	0	1	0
Erreur matérielle				X	0	1	0	0
Incohérence de configuration				X	1	0	0	0

Détails des champs :

- Compteur de trames : il s'incrémente à chaque émission et permet rapidement de voir si une trame a été perdue. Il compte de 0 à 7 avant de reboucler.
- Erreur matérielle : ce bit est mis à 1 lorsqu'une erreur matérielle s'est produite, par exemple un problème d'écriture en EEPROM, un problème de lecture sur l'ADC... Le produit doit être retourné au Service Après Vente (SAV).
- Batterie faible : bit à 1 si batterie faible, sinon 0.
- Configuration réalisée : bit à 1 si une configuration a été réalisée lors de la dernière trame descendante, sinon 0. Ce bit retourne à 0 dès la trame suivante.
- Incohérence de configuration : relevés perdus en mode périodique car la taille de la donnée disponible dans la trame ne permet pas d'envoyer toutes les valeurs demandées dans la configuration de l'historique.

**Exemple :**

Une valeur de l'octet statut égale 0xA3(= 10100011 en binaire) donne :

- Bit 7 à 5 = 101 = 0x05 soit un compteur de trame à 5.
- Bit 4 à 0 = 00011 en binaire soit une alarme batterie faible et la validation de la configuration.

**4.2.2 Trames d'information sur la configuration du produit**

Lors du passage en mode exploitation (sortie du mode PARC ou COMMANDE), les trames suivantes (0x10 et 0x11) représentant la configuration applicative du produit sont transmises :

Trame 0x10 : trame de configuration pour la trame de vie et le delta de pression.

0	1	2 et 3	4 et 5	6 et 7	8 et 9
Code	Status	PAYLOAD			
0x10	Cf Status	S300	S301	S320	S321
0x10	0xA3	0x21C0	0x0008	0x0012	0x012C

Sa taille est de 10 octets.

Description de la trame :

Octets 2 et 3 : registre 300, période d'émission de la trame de vie.

Octets 4 et 5 : registre 301, période d'émission des données périodiques du delta de pression en nombre de sauvegarde à effectuer avant émission d'une trame.

Octets 6 et 7 : registre 320, période de sauvegarde : nombre de relevés (scrutations) à effectuer avant de faire une sauvegarde (historisation).

Octets 8 et 9 : registre 321, période d'acquisition des données (période de scrutations) de delta de pression.

Dans l'exemple en gris cela donne :

Octet 2 et 3 : S300=0x21C0 soit 8640 en décimal, la période d'émission de la trame de vie est égale à 8640x10=86400sec soit 24h.

Octets 4 et 5 : S301=0x0008 soit 8 en décimal.

Octets 6 et 7 : S320= 0x0012 soit 18 en décimal.

Octets 8 et 9 : S321= 0x012C soit 300 en décimal.

Octets 10 et 11 : S322 = 0x0001 soit 1 en décimal, soit un temps d'attente de 10 secondes à compter de la fin de la détection.

Dans l'exemple le produit effectuera un relevé toutes les 10 minutes (300 secondes), effectuera une sauvegarde tous les 18 relevés soit toutes les 3h (18x300 sec = 3h) et enverra une trame de données toutes les 24h (8 x 3h = 24h).

0x11 : trame de configuration pour l'entrée analogique 0-10 V.

0	1	2 et 3	4 et 5	6 et 7
Code	Status	PAYLOAD		
0x11	Cf Status	S322	S323	S324
0x11	0xA3	0x0001	0x012C	0x0001

Sa taille est de 8 octets.

Description de la trame :

Octets 2 et 3 : registre 322, période de sauvegarde : nombre de relevés (scrutations) à effectuer avant de faire une sauvegarde (historisation).

Octets 4 et 5 : registre 323, période d'acquisition des données (période de scrutations) de l'entrée analogique 0-10V

Octets 6 et 7 : registre 324, période d'émission des données périodiques de l'entrée analogique 0-10V en nombre de sauvegarde à effectuer avant émission d'une trame

Dans l'exemple en gris cela donne :

- Octet 2 et 3 : S322=0x0001 soit 1 en décimal
- Octets 4 et 5 : S323=0x012C soit 300 en décimal
- Octets 6 et 7 : S320= 0x0001 soit 1 en décimal

Dans l'exemple le produit effectuera un relevé toutes les 10 minutes (300 secondes), effectuera une sauvegarde à chaque relevé et enverra une trame de données à chaque sauvegarde soit toutes les 10 minutes.

FR

#### 4.2.3 Trame d'information sur la configuration du réseau

Lors du passage en mode exploitation (sortie du mode PARC ou COMMANDE), la trame suivante (0x20) représentant la configuration réseau du produit est transmise :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code	Statut	PAYLOAD								
0x20	Cf Statut	S200	S201	X	X	X	X	X	X	X
0x20	0x42	0x18	0x01							

Sa taille est de 4 octets.

Description de la trame :

- Octet 2 : registre S200 : Canal WMBUS
- Octet 3 : registre S201 : Format de trame

Dans l'exemple en gris cela donne :

- Octet 2=0x18 : Canal WMBUS est égale à 24
- Octet 3=0x01 : le format de trame est le format B

#### 4.2.4 Trame de configuration des TORs

Lors du passage en mode exploitation (sortie du mode PARC ou COMMANDE), la trame suivante (0x1F) représentant la configuration des entrées/sorties TORs est transmise :

0	1	2	3-4	5	6-7
Code	Statut	PAYLOAD			
0x1F	Cf Statut	S380	S381	S382	S383
0x1F	0xA0	0x41	0x0001	0x00	0x0001

Sa taille est de 4 octets.

Description de la trame :

- Octet 2 : registre S380 : Configuration du TOR1
- Octets 3 et 4 : registre S381 : Seuil de l'alarme TOR1
- Octet 5 : registre S382 : Configuration du TOR2
- Octets 6 et 7 : registre S383 : Seuil de l'alarme TOR2

Dans l'exemple en gris cela donne :

- Octet 2 = 0x41: soit le TOR1 est activé sur Event ON avec 100 ms de période de garde
- Octets 3 et 4 = 0x0001 : soit 1 en décimal, donc un envoi de trame à chaque événement
- Octet 5 = 0x00 : soit le TOR2 est désactivé
- Octets 6 et 7 = 0x0001 : soit 1 en décimal, ici le TOR2 est désactivé donc paramétrage non pertinent



### 4.2.5 Trame de vie (keep alive)

Cette trame (0x30) est émise à la fréquence définie par le registre S300 uniquement si aucune donnée périodique n'est définie soit en mode alarme sur dépassement de seuil (S301 et S324=0).

0	1
Code	Status
0x30	Cf Status
0x30	0xA3

Sa taille est de 2 octets. Elle contient uniquement l'octet de code (0x30) et l'octet de statut.

### 4.2.6 Trame de données périodique du delta de pression

Cette trame (0x53) est envoyée selon la période choisie par l'utilisateur (période = S321xS320xS301) et contient les données périodiques du delta de pression observé.

0	1	2 - 3	4 - 5	6 - 7	8 - 9	10 - 11	...	237 - 238	239 - 240
Code	PAYLOAD	PAYLOAD							
0x53	Cf Status	Delta de pression à t0	Delta de pression à t-1	Delta de pression à t-2	Delta de pression à t-3	Delta de pression à t-4	...	Delta de pression à t-118	Delta de pression à t-119
0x53	0xA3	0x012C	0x0140	0x0190	0x012E	..		..	..

NOTE : si S301>120, le bit de warning apparaîtra dans l'octet statut. Dans ce cas là, la trame enverra les relevés les plus récents au détriment des plus anciens qui seront potentiellement perdus.

Description de la trame :

- Octet 1 : Octet de statut
- Octets 2 et 3 : valeur signée du delta de pression mesuré à t0
- Octets 3 et 4 : valeur signée du delta de pression mesuré à t-1
- ...
- Octets 10 et 11 : valeur signée du delta de pression mesuré à t-4

Par exemple la trame suivante 53A3012C01400190012E (en hexadécimal) signifie :

- Code trame = 0x53, trame de données périodique
- Status = 0xA3, signifiant un compteur de trame à 5, une alarme batterie faible et la validation de la configuration.
- Delta de pression à t0 = 0x012C, soit 300 en décimal, soit un delta de pression mesuré de 300 Pa.
- Delta de pression à t-1 = 0x0140, soit 320 en décimal, soit un delta de pression mesuré de 320 Pa.
- Delta de pression à t-2 = 0x0190, soit 400 en décimal, soit un delta de pression mesuré de 400 Pa.
- Delta de pression à t-3 = 0x012E, soit 302 en décimal, soit un delta de pression mesuré de 302 Pa.

### 4.2.7 Trame d'alarme delta de pression

Cette trame (0x54) est envoyée lors du dépassement d'un seuil défini par la configuration du registre 330 pour l'alarme de delta de pression.

0	1	2	3 - 4
Code	Status	PAYLOAD	
0x54	Cf Status	Etat de l'alarme	Delta de pression
0x54	0xA3	0x01	0x0190

Description de la trame :

- Octet 2 : etat de l'alarme de delta de pression
- Octets 3 et 4 : valeur signée du delta de pression mesuré

Dans l'exemple en gris cela donne :

- Octet 2 = 0x01, l'alarme de delta de pression est active (un seuil est dépassé)
- Octets 3 et 4 = 0x0190, soit 400 en décimal, le delta de pression mesurée est à 400 Pa.

#### 4.2.8 Trame de données périodiques entrée analogique 0-10 V

Cette trame (0x55) est envoyée selon la période choisie par l'utilisateur (période = S323xS322xS324) et contient les données périodiques de l'entrée analogique 0-10 V.

0	1	2 - 3	4 - 5	6 - 7	8 - 9	10 - 11	...	237 - 238	239 - 240
Code	PAYLOAD	PAYLOAD							
0x55	Cf Status	Mesure 0-10 V à t0	Mesure 0-10 V à t-1	Mesure 0-10 V à t-2	Mesure 0-10 V à t-3	Mesure 0-10 V à t-4	...	Mesure 0-10 V à t-118	Mesure 0-10 V à t-119
0x55	0xA3	0x2710	0x251C	0x2580	0x2710	..	...	..	..

NOTE : si S301>120, le bit de warning apparaîtra dans l'octet statut. Dans ce cas là la trame enverra les relevés les plus récents au détriment des plus anciens qui seront potentiellement perdus.

Par exemple la trame suivante 55A32710251C25802710 (en hexadécimal) signifie :

- Code trame = 0x55, trame de données périodique
- Status = 0xA3, signifiant un compteur de trame à 5, une alarme batterie faible et la validation de la configuration.
- Mesure 0-10V à t0 = 0x2710, soit 10000 en décimal, soit 10 000 mV.
- Mesure 0-10V à t-1 = 0x251C, soit 9500 en décimal, soit 9 500 mV.
- Mesure 0-10V à t-2 = 0x02580, soit 9600 en décimal, soit 9 600 mV.
- Mesure 0-10V à t-3 = 0x2710, soit 10000 en décimal, soit 10 000 mV.

#### 4.2.9 Trame de l'alarme entrée analogique 0-10 V

Cette trame (0x56) est envoyée lors du dépassement d'un seuil défini par la configuration du registre 350 pour l'alarme de l'entrée analogique 0-10 V.

0	1	2	3 - 4
Code	Status	PAYLOAD	
0x56	Cf Status	Etat de l'alarme	Mesure 0-10 V
0x56	0xA3	0x01	0x11C6

Sa taille est de 5 octets.

Description de la trame :

- Octet 2 : etat de l'alarme de l'entrée analogique 0-10 V
- Octets 3 et 4 : mesure 0-10 V effectuée

Dans l'exemple en gris cela donne :

- Octet 2 = 0x01, l'alarme est active (un seuil est dépassé)
- Octets 3 et 4 = 0x11C6, soit 4550 en décimal, soit 4 550 mV.

#### 4.2.10 Trame de l'alarme TOR

Cette trame (0x51 pour TOR1 ou 0x52 pour TOR2) est envoyée lors de la détection d'un certain nombre d'évènements (déterminé par le registre S381 pour le TOR1 et S383 pour le TOR2).

0	1	2	3 à 6	7 et 8
Code	Status	PAYLOAD		
0x51 ou 0x52	Cf Status	Etats du TORx	Compteur global TORx	Compteur instantané TORx
0x51	0xA3	0x01	0x0000017E	0x0001

Description de la trame :

- Octet 2 : état de l'entrée TOR lors de l'envoi de la trame précédente et état du courant de l'entrée TOR :
  - Bit 1 : état de l'entrée TOR lors de l'envoi de la trame précédente
    - Si 0 : OFF / OPENED
    - Si 1 : ON / CLOSED
  - Bit 0 : état courant de l'entrée TOR
    - Si 0 : OFF / OPENED
    - Si 1 : ON / CLOSED
- Octet 3 à 6 : Compteur global de l'entrée TOR (reboucle automatiquement lorsque la limite liée à la taille du compteur est atteinte)
- Octets 7 à 8 : Compteur instantané de l'entrée TOR (pas de rebouclage automatique lorsque la limite est atteinte, celui-ci se bloquera à 0xFFFF).

Dans l'exemple en gris cela donne :

- Octet 0 = 0x51, cela concerne donc une alarme sur le TOR1
- Octet 2 = 0x01, qui signifie que la dernière fois qu'une trame est partie le TOR1 n'était pas activé (0) mais cette fois il l'est (1).
- Octet 3 à 6 = 0x0000017E, soit 382 en décimal, ce qui signifie qu'il y a eu 382 évènements depuis la mise en route du produit
- Octets 7 à 8 = 0x0001 soit 1 en décimal, il n'y a eu qu'un évènement depuis le dernier envoi de trame

#### 4.2.11 Synthèse des conditions d'envoi des trames montantes

Le tableau ci-après résume les conditions d'envoi des différentes trames montantes :


Code	Description	Scenarii d'envoi
0x10	Trames d'information sur la configuration du produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Démarrage du produit</li> <li>Sortie du mode configuration</li> </ul>
0x11	Trames d'information sur la configuration du produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Démarrage du produit</li> <li>Sortie du mode configuration</li> </ul>
0x1F	Trame d'information sur la configuration des entrées TOR(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Démarrage du produit</li> <li>Sortie du mode configuration</li> </ul>
0x20	Trames d'information sur la configuration du réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Démarrage du produit</li> <li>Sortie du mode configuration</li> </ul>
0x30	Trame de vie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Périodiquement en mode événementiel pur</li> </ul>
0x53	Trame des relevés périodiques (Delta de pression)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selon période définie</li> </ul>
0x54	Trame d'alarme Delta de pression	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dépassement d'un seuil</li> </ul>
0x55	Trame des relevés périodiques (entrée analogique 0-10 V)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selon période définie</li> </ul>
0x56	Trame d'alarme entrée analogique 0-10 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dépassement d'un seuil</li> </ul>
0x51	Trame d'alarme du TOR1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Par défaut à chaque évènement</li> <li>Franchissement d'un seuil si configuré</li> </ul>
0x52	Trame d'alarme du TOR2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Par défaut à chaque évènement</li> <li>Franchissement d'un seuil si configuré</li> </ul>



## 5. Installation et démarrage

### 5.1. Ouvrir et fermer le boîtier

FR

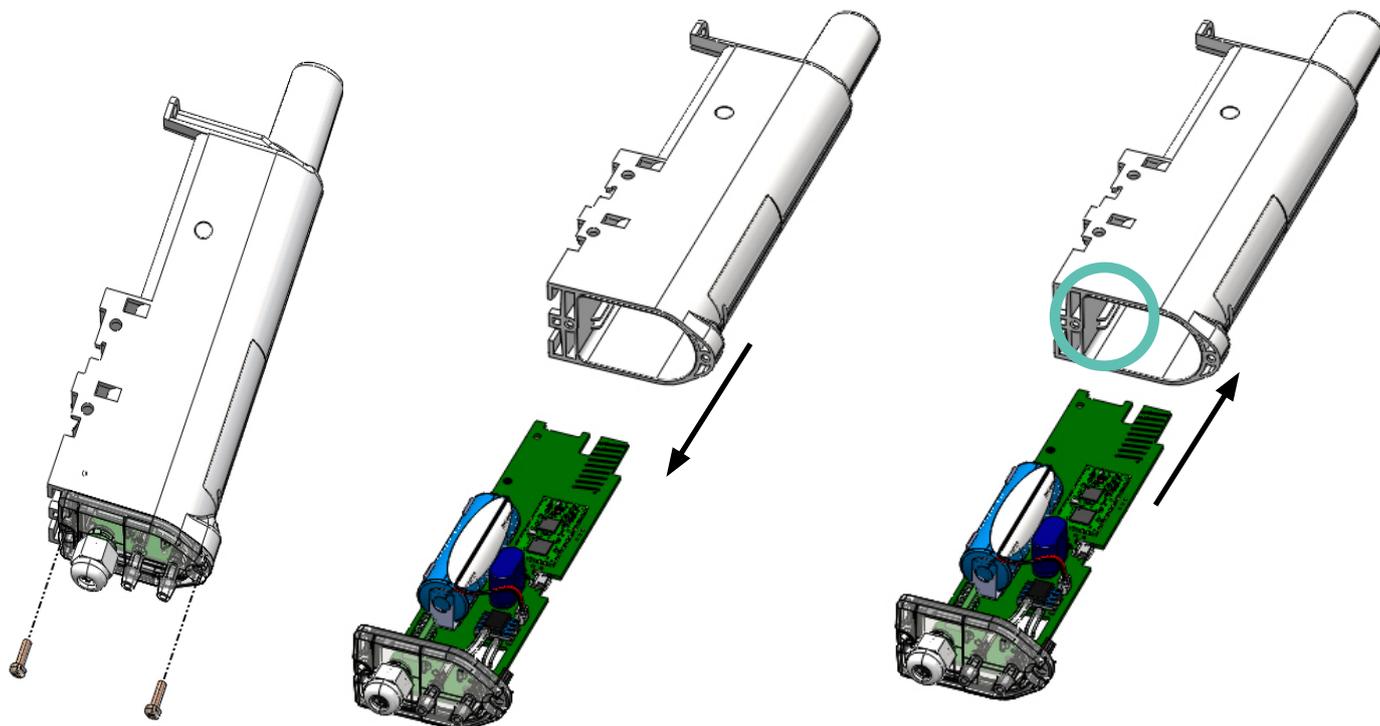

Retirer les vis

Tirer sur le presse-étoupe pour décoller la semelle

Réinsérer la carte en suivant les rails directeurs à l'intérieur du boîtier



### 5.2. Configurer et démarrer le produit

Pour configurer le produit :

1. Ouvrez le boîtier (paragraphe 5.1)
2. Branchez le port micro-USB
3. Configurez votre produit comme indiqué au paragraphe 3.

Pour démarrer le produit :


Une fois le produit refermé, positionner l'aimant 6 secondes devant le marquage «2» présent sur le boîtier. La LED verte s'allume et clignote rapidement. Une fois le démarrage du produit validé, il émet ses trames de statut puis, après le temps de période d'émission défini, une trame de données.

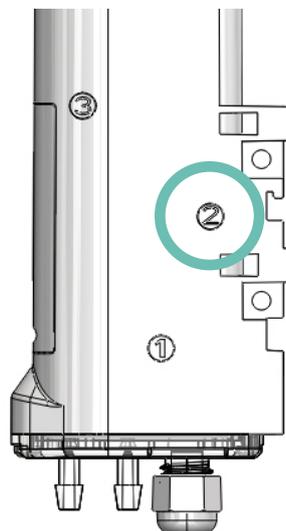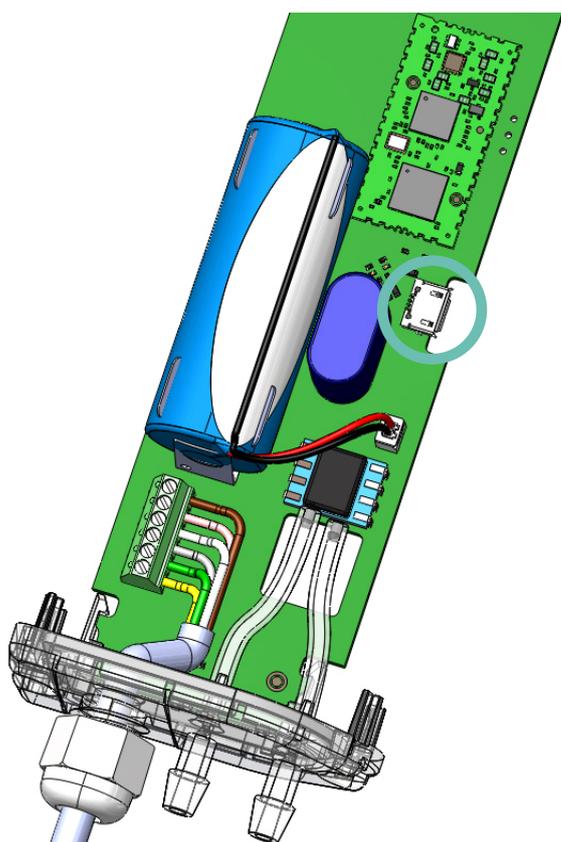

### 5.3. Changement de la pile

Lorsque l'indicateur de batterie faible est activé (indicateur dans la trame ou clignotement de la Led rouge), il est possible de changer la pile interne du boîtier.

Il est important de conserver la même référence à savoir ER18505.

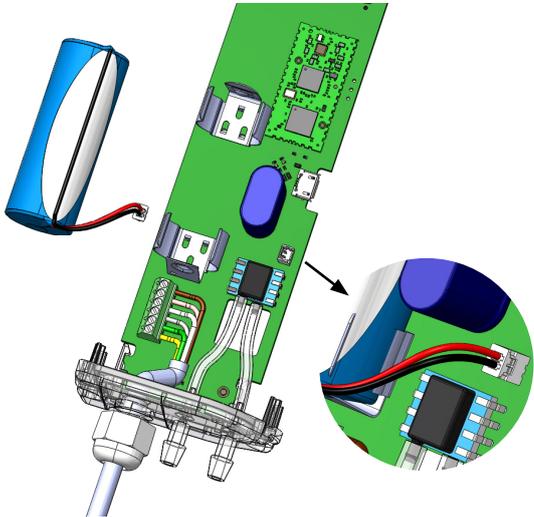

Procédure de changement de la pile :

1. Ouvrez boîtier (paragraphe 5.1)
2. Déconnectez le fil de la pile présente, retirez la de son support, remplacez la par la nouvelle en n'oubliant pas de connecter le fil.
3. Procédez à la fermeture du boîtier
4.
  - Si le produit était en mode repli avant le changement de pile, passez le coup d'aimant. Suite à cette procédure le produit va se comporter comme lors d'un premier démarrage (paragraphe 5.2).
  - Si le produit n'était pas en mode repli au changement de la pile alors il le détectera automatiquement après l'envoi de quelques trames et effacera les indicateurs de batterie faible (status et Led).


### 5.4. Câblage de l'entrée analogique et des TORs via bornier

Afin de pouvoir coupler un capteur 0 -10 V ou des capteurs de contact sec avec le produit il est nécessaire de brancher le capteur au bornier de la carte.

Procédure de branchement des fils :

1. Ouvrez le boîtier (paragraphe 5.1)
2. Branchez les fils comme indiqué sur schéma ci-dessous
4. Configurez les registres associés aux capteurs branchés (paragraphe 3)
5. Procédez à la fermeture du boîtier
6. Redémarrez le produit avec l'aimant comme pour une première mise en marche.

Suite à cette procédure le produit va se comporter comme lors d'un premier démarrage.

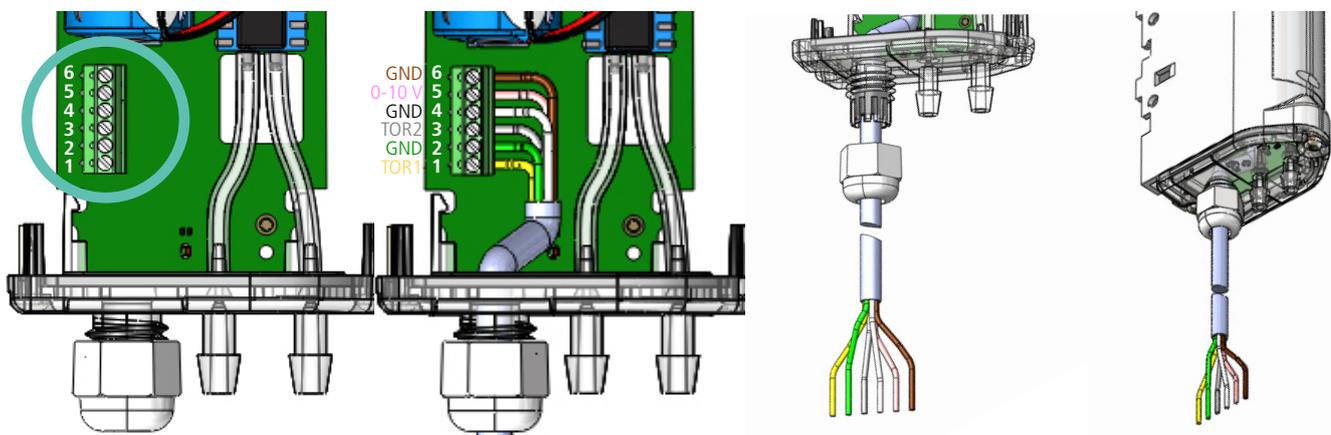

Exemples :

Le produit WMBus DELTA P peut aisément se coupler avec un système de ventilation plus récent ayant des sorties contact sec (ou Tout-Ou-Rien). Il peut également se coupler avec une pince ampèremétrique afin de pouvoir surveiller la tension dans le câble d'alimentation du système de ventilation sur lequel il est positionné et ainsi détecter une panne électrique plus facilement.


## 5.5. Positionnement correct des émetteurs

Deux règles sont primordiales pour une optimisation des portées radio.

- La première consiste à positionner votre produit le plus haut possible.
- La deuxième consiste à limiter le nombre d'obstacles pour éviter une trop grande atténuation de l'onde radio.

**Position** : dans la mesure du possible, installer l'émetteur à une hauteur minimale de 1m50 et non collé à la paroi


**Obstacles** : idéalement le produit doit être décalé de 20 cm d'un obstacle, et si possible près d'une ouverture (plus l'obstacle est proche, plus la puissance émise sera absorbée). Tous les matériaux rencontrés par une onde radio atténueront celle-ci. Retenez que le métal (armoires métalliques, poutrelles...) et le béton (béton armé, cloisons, murs...) sont les matériaux les plus critiques pour la propagation des ondes radio.

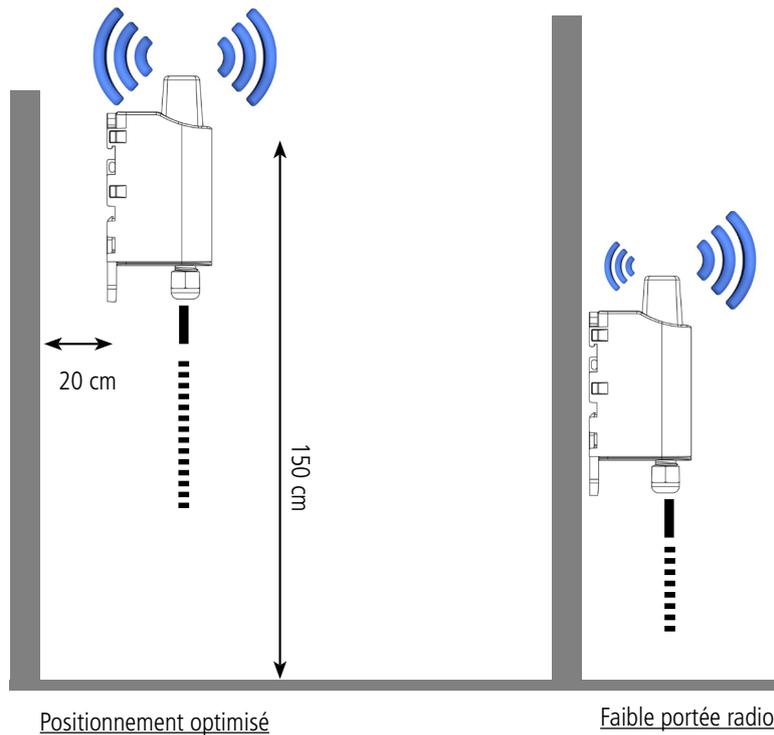

## 5.6. Installation sur un système de ventilation

Les systèmes de ventilation type VMC étant la plupart du temps positionnés sur des toits il est nécessaire de suivre certaines règles d'installation pour assurer le bon fonctionnement du produit :

- Ne pas positionner le produit dans un endroit où il sera assujéti à des températures hors de la plage de température de fonctionnement du produit.
- Ne pas positionner le produit directement à côté du système de ventilation (à environ 20 cm en latéral ou l'antenne au dessus du caisson) car ceux-ci étant majoritairement en métal cela peut atténuer fortement la portée des ondes radio et donc la qualité d'émission et de réception du produit.
- Éviter l'utilisation de tubes de plus de 2 mètres car cela peut impacter les mesures effectuées (délais de mise en pression plus long).
- Positionner le produit plus haut que le caisson à surveiller afin que les câbles soient toujours en dessous du produit et ainsi éviter que l'éventuelle condensation (liée à l'humidité) ne rentre dans le produit et n'endommage celui-ci.
- Faire attention à l'installation des tubes pour ne pas qu'ils soient pincés ou percés car cela impacterait les mesures effectuées.

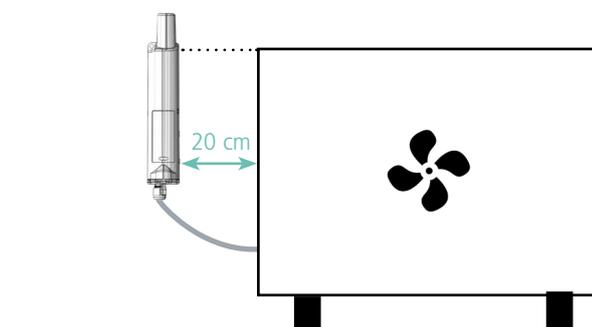


## 5.7. Types de fixations

Le produit propose 3 modes de fixation permettant ainsi de nombreuses mises en place en fonction de l'environnement où il doit être déployé.

### 5.7.1 Fixation sur tube ou mât

Comme expliqué à l'étape 5.5, les meilleures performances radio sont obtenues en positionnant le produit le plus haut possible. Les fixations pour collier de serrage permettent de fixer le produit sur un mât ou un tube en toute sécurité. Pour optimiser la fixation sur tube ou mât, il est recommandé de retirer le levier de verrouillage/déverrouillage Rail-DIN.

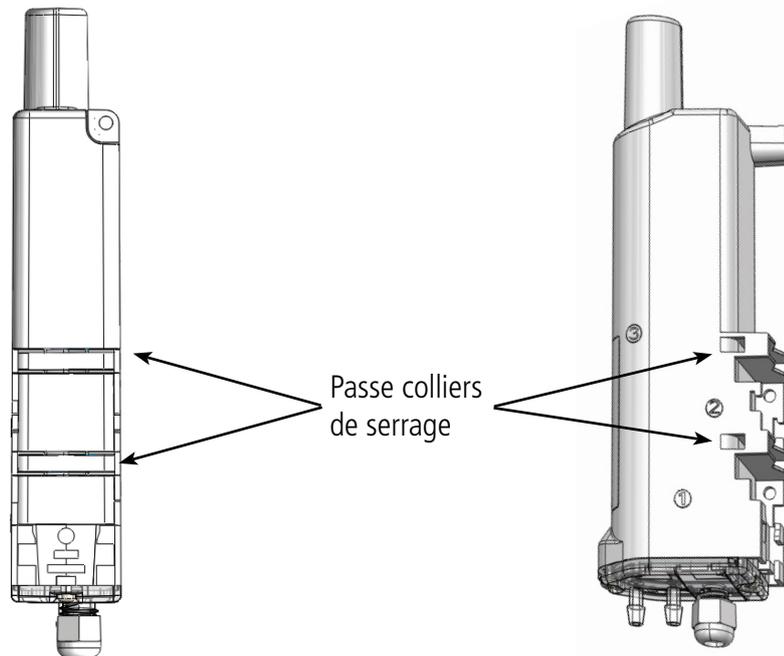


### 5.7.2 Fixation par vis

Le produit est livré avec 2 vis CBLZ 2.2 x 19mm et 2 chevilles SX4. Utiliser ces produits ou des produits équivalents pour fixer votre produit à un support plat.


Deux positions peuvent être choisies : à plat ou sur la tranche.

- La position sur la tranche permet d'éloigner le produit de son support et participe donc à une meilleure propagation des ondes radio.
- Si vous optez pour la position à plat, veuillez retirer le levier de verrouillage/déverrouillage Rail-DIN comme expliqué ci-dessus.

#### Montage sur tranche

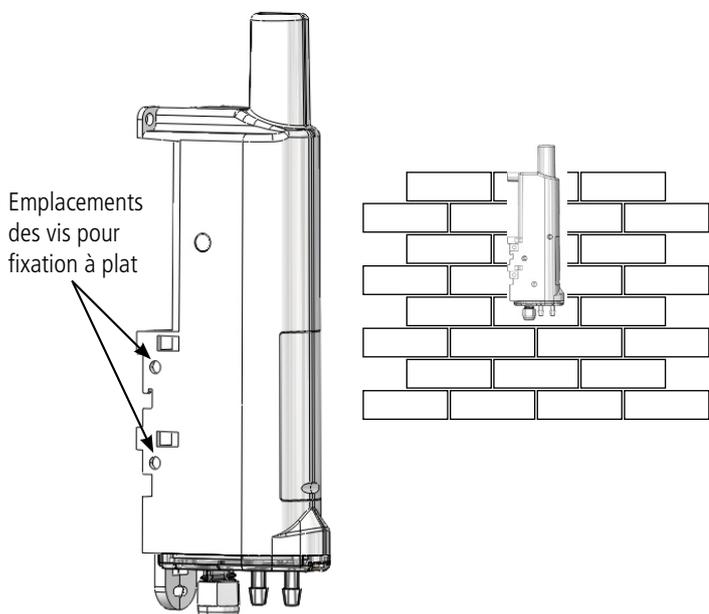


#### Montage à plat

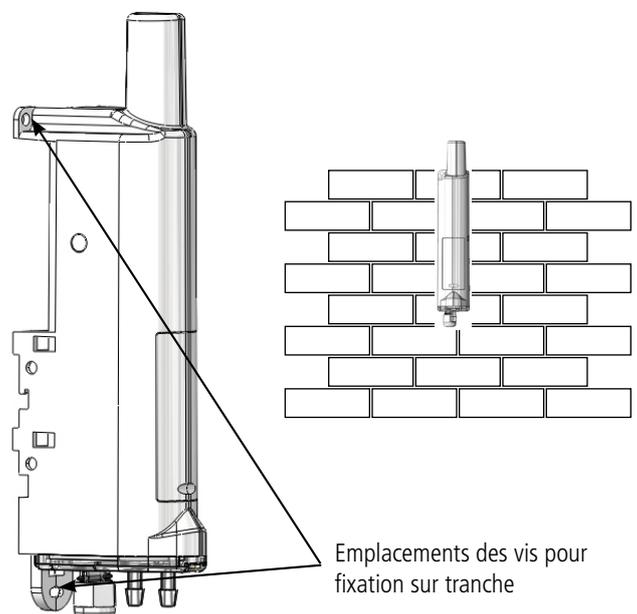

### 5.7.3 Fixation Rail-DIN

Ce système, intégré au boîtier, permet de fixer le produit sur un rail standard de 35mm


- Pour installer le boîtier, placer les inserts supérieurs sur le rail et abaisser le produit pour le clipser
- Pour retirer le produit, tirer le levier de déverrouillage vers le bas et désengager le produit du rail.

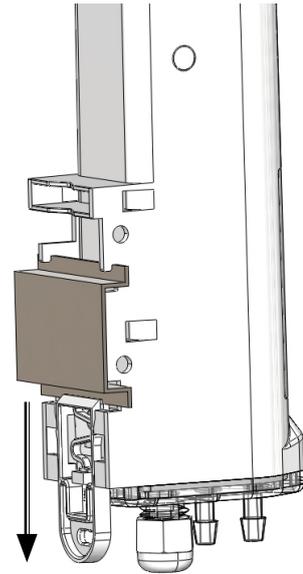

### 5.8. Branchement des tubes externes


Afin d'assurer un fonctionnement optimum du produit il est nécessaire de brancher correctement celui-ci.

Les tubes externes ne sont pas fournis avec le produit. Ci-dessous les côtes pour pouvoir choisir des tubes adaptés :

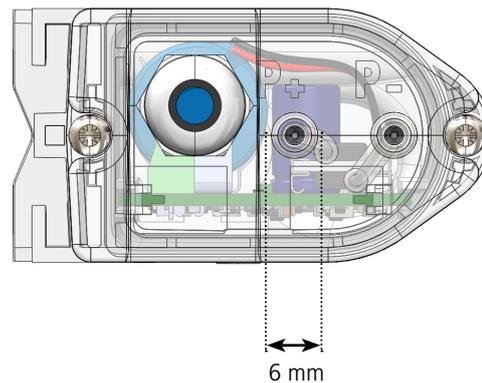


Afin d'assurer un branchement correct du produit il est nécessaire de relier le tube se positionnant là où la pression est la plus forte sur le support P+ (indiqué sur la semelle) et de relier le tube allant dans la section avec la pression la plus basse sur le support P-.

Afin d'éviter une dégradation prématurée des tubes exposés au soleil, Adeunis conseille fortement de recouvrir les tubes d'une gaine anti-UV.

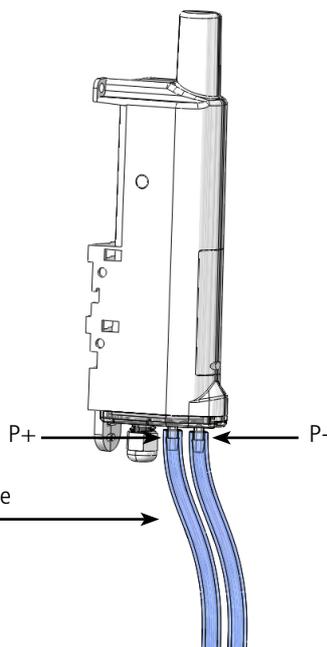

Tubes 5 mm de diamètre interne  
(non fournis)

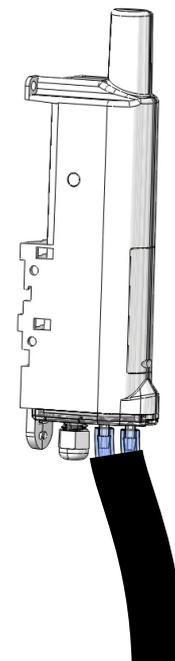

# ENGLISH

## PRODUCTS AND REGULATORY INFORMATION

Information document	
<b>Title</b>	WMBus DELTA P - User Guide
<b>Sub-title</b>	/
<b>Document type</b>	User Guide
<b>Version</b>	1.0.0

This document applies to the following products:

Nom	Référence	Version firmware
WMBus DELTA P	ARF8283EA	Version RTU : V01.00.00 Version APP : V01.05.08

## DISCLAIMER

This document and the use of any information contained therein, is subject to the acceptance of the adeunis® terms and conditions. They can be downloaded from [www.adeunis.com](http://www.adeunis.com).

adeunis® makes no warranties based on the accuracy or completeness of the contents of this document and reserves the right to make changes to specifications and product descriptions at any time without notice.

adeunis® reserves all rights to this document and the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express permission is strictly prohibited. Copyright © 2016, adeunis®.

adeunis® is a registered trademark in the EU and other countries.

## TECHNICAL SUPPORT

### Website

Our website contains a lot of useful information: information on modules and wireless modems, user guides, and configuration software and technical documents which can be accessed 24 hours a day.

### E-mail

If you have technical problems or cannot find the required information in the provided documents, contact our Technical Support on our website, section « Technical Support ». This ensures that your request will be processed as soon as possible.

Helpful Information when Contacting Technical Support

When contacting Technical Support, please have the following information ready:

- Product type
- Firmware version (for example V1.0)
- A clear description of your question or the problem
- A short description of the application

# EU Declaration of Conformity


**WE**

Adeunis  
283 rue LOUIS NEEL  
38920 Crolles, France  
04.76.92.01.62  
www.adeunis.com

**Declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:**

Apparatus model/Product: Delta P WMBUS  
Type: ARF8283E

**Object of the declaration:**

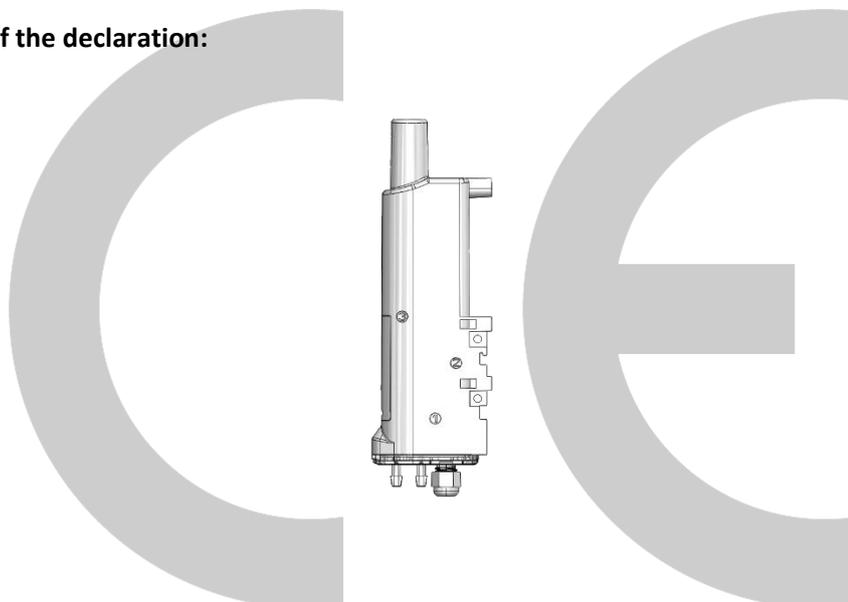

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

**Directive 2014/53/UE (RED)**

**The following harmonised standards and technical specifications have been applied:**

<b>Title:</b>	<b>Date of standard/specification</b>
EN 300 220-2 V3.1.1	2017/02
EN 301 489-1 V2.1.1	2016/11
EN 301 489-3 V2.1.0	2016/09
EN 62368-1	2014
EN 62311	2008

february, 28<sup>th</sup>,2019

Monnet Emmanuel, Certification Manager



EN

## INTRODUCTION

All rights to this manual are the exclusive property of adeunis®. All rights reserved. Copying this manual (without written permission from the owner) via printing, copying, recording or by any other means, translating this manual (in full or partially) into any other language, including all programming languages, using any electrical, mechanical, magnetic or optical devices, manually or any by other methods, is prohibited.

adeunis® reserves the right to change the technical specifications or functions of its products, or to cease manufacturing any of its products, or to cease technical support for one of its products without notice in writing and urges its customers to make sure that the information they have is valid.

adeunis® configuration software and programs are available free of charge in a non-modifiable version. adeunis® can make no guarantees, including guarantees concerning suitability and applicability for a certain type of application. Under no circumstances can the manufacturer, or the distributor of an adeunis® program, be held liable for any damage caused by the use of the aforesaid program. Program names, as well as all copyright relating to programs, are the exclusive property of adeunis®. Any transfer, granting of licences to a third party, leasing, hire, transport, copying, editing, translation, modification into another programming language or reverse engineering are prohibited without adeunis®'s prior written authorisation and consent.

### **Adeunis**

283, rue Louis Néel  
38920 Crolles  
France

**Web** [www.adeunis.com](http://www.adeunis.com)

EN

## ENVIRONMENTAL RECOMMENDATIONS

All superfluous packaging materials have been eliminated. We have done everything possible to make it easy to separate the packaging into three types of materials: cardboard (box), expanded polystyrene (filler material) and polyethylene (packets, foam protective sheets). Your device is composed of materials that can be recycled and reused if it is dismantled by a specialist company. Please observe local regulations concerning the manner in which waste packaging material, used batteries and your obsolete equipment are disposed of.

## WARNINGS

Valid for products indicated in the declaration of conformity



Read the instructions in the manual.



The safety of this product is only guaranteed when it is used in accordance with its purpose. Maintenance should only be carried out by qualified persons.



Risk of explosion if the battery is removed with an incorrect type. Contact Adeunis for more information if needed.



Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type (lithium battery: FANSO ER18505H)

**Please note:** Do not install the equipment close to a heat source or in damp conditions.

**Please note:** When the equipment is open, do not carry out any operations other than the ones set out in this document.



Please note: Do not open the product as there is a risk of electrical shock.



Please note: For your own safety, you must ensure that the equipment is switched off before carrying out any work on it.



Please note: For your own safety, the power supply circuit must be SELV (Safety Extra Low Voltage) and must be from limited power sources.

The product must be equipped with a switching mechanism so that the power can be cut. This must be close to the equipment. Any electrical connection of the product must be equipped with a protection device against voltage spikes and short-circuits.

## RECOMMANDATIONS REGARDING USE

- Before using the system, check that the power supply voltage shown in the user manual corresponds to your supply. If it doesn't, please consult your supplier.
- Place the device against a flat, firm and stable surface.
- The device must be installed in a location that is sufficiently ventilated so that there is no risk of internal heating and it must not be covered with objects such as newspapers, cloths, curtains, etc.
- The device's aerial must be free and at least 10 cm away from any conducting material.
- The device must never be exposed to heat sources such as heating equipment.
- Do not place the device close to objects with naked flames such as lit candles, blowtorches, etc.
- The device must not be exposed to harsh chemical agents or solvents likely to damage the plastic or corrode the metal parts.

EN

## DISPOSAL OF WASTE BY USERS IN PRIVATE HOUSEHOLDS WITHIN THE EUROPEAN UNION



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste by taking it to a collection point designated for the recycling of electrical and electronic appliances. Separate collection and recycling of your waste at the time of disposal will contribute to conserving natural resources and guarantee recycling that respects the environment and human health. For further information concerning your nearest recycling centre, please contact your nearest local authority/town hall offices, your household waste collection company or the shop where you bought the product

 This symbol on the device or its packaging means the use of a DC voltage.

## 1. DEVICE OVERVIEW

### Description :


- The adeunis® WMBUS DELTA P is a ready-to-use radio transmitter that measures either a pressure delta between the inside of a ventilation box and atmospheric pressure or a pressure delta on either side of an element (e.g. filter).
- The product meets the needs of users who want to remotely monitor a ventilation system.
- The product sends data at pre-set intervals or when the high or low thresholds are exceeded.
- The user may access the transmitter configuration locally via a micro-USB port or remotely via the WMBUS network, allowing in particular the setting of the scrutiny, transmission modes or alarm thresholds.
- The product also contains 2 digital inputs/outputs for coupling with newer systems with dry contact outputs and 1 Analog input 0-10 V for coupling with a 0-10 V sensor (current clamp for example).
- The WMBUS DELTA P is powered by a replaceable internal battery pack.
- The product is compatible with adeunis®'s KARE Device Management platform.

### Package contents

The device is delivered in a carton package containing the following:  
 Front panel, rear panel and electronic board, ER18505 battery  
 2 x CBLZ 3.5x 19mm screws, 2 x SX5 Fischer plugs

EN


### 1.1. General description

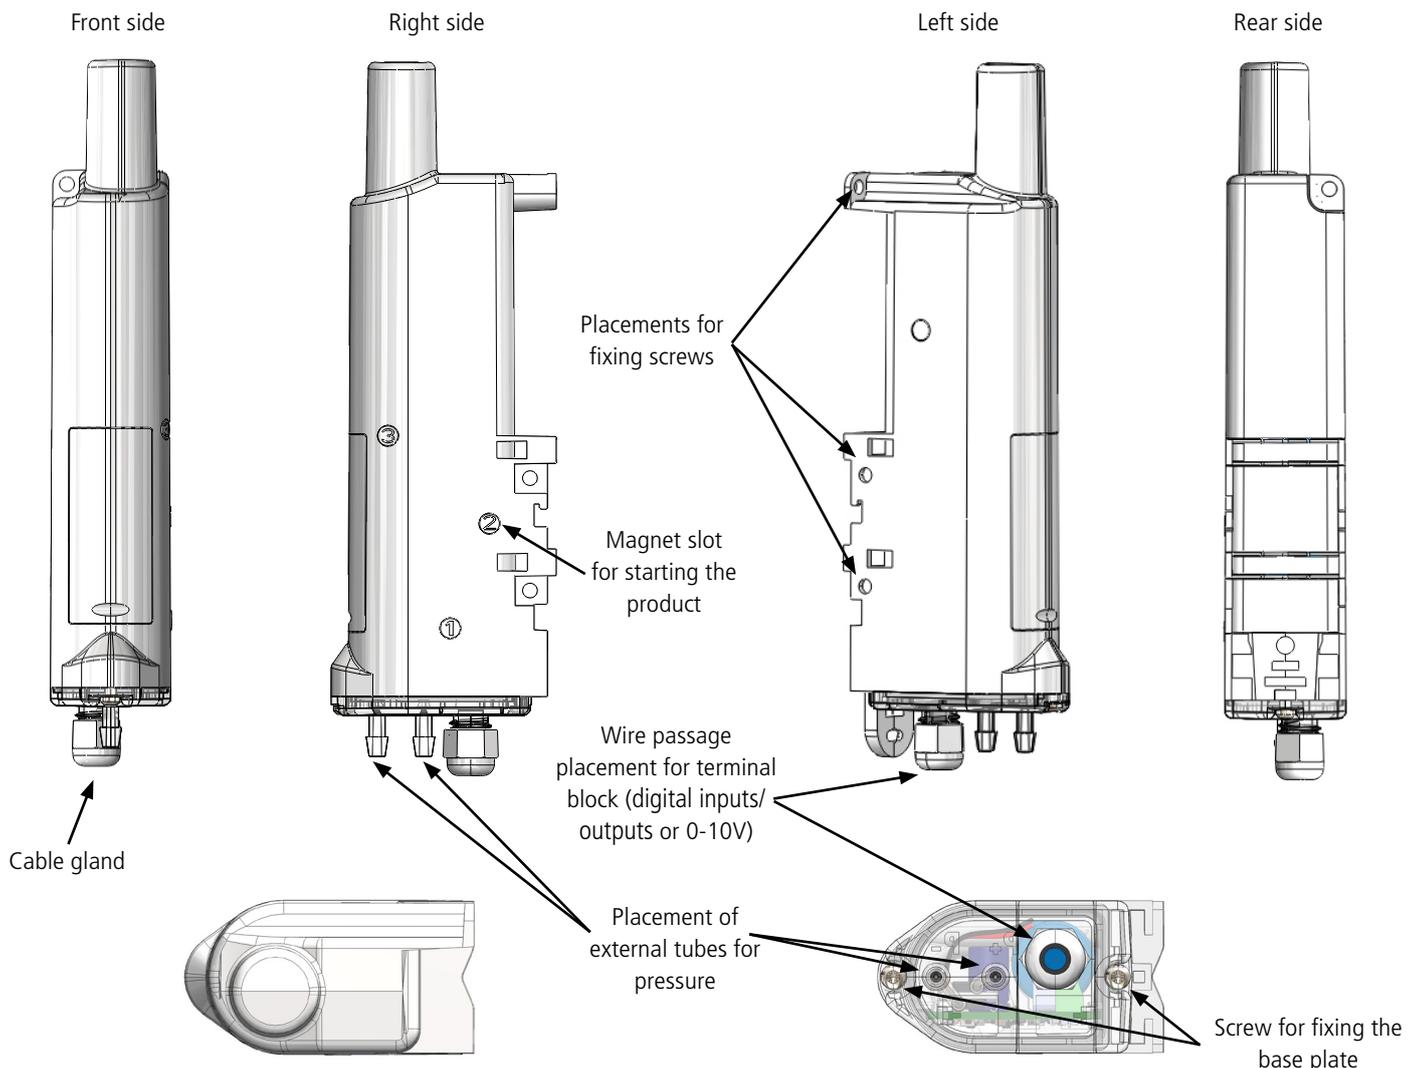


### 1.2. Dimensions

Values are in millimeters

EN

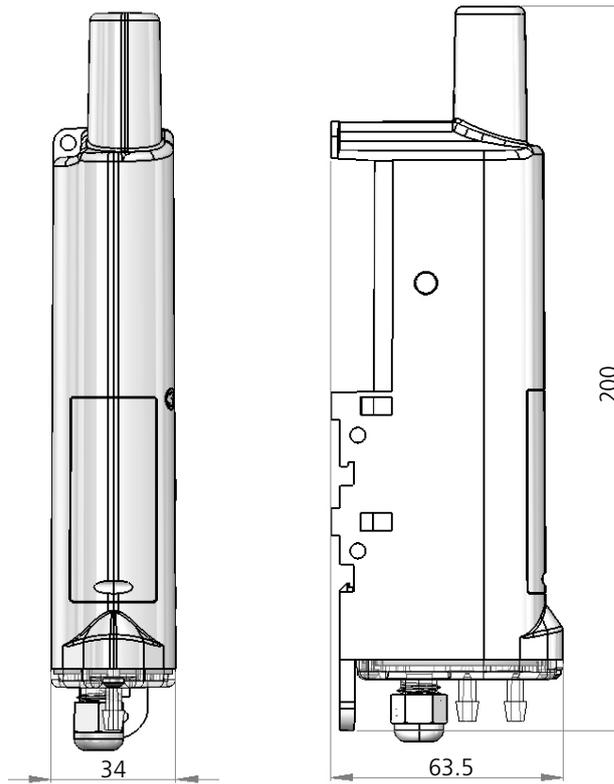

### 1.3. Circuit board

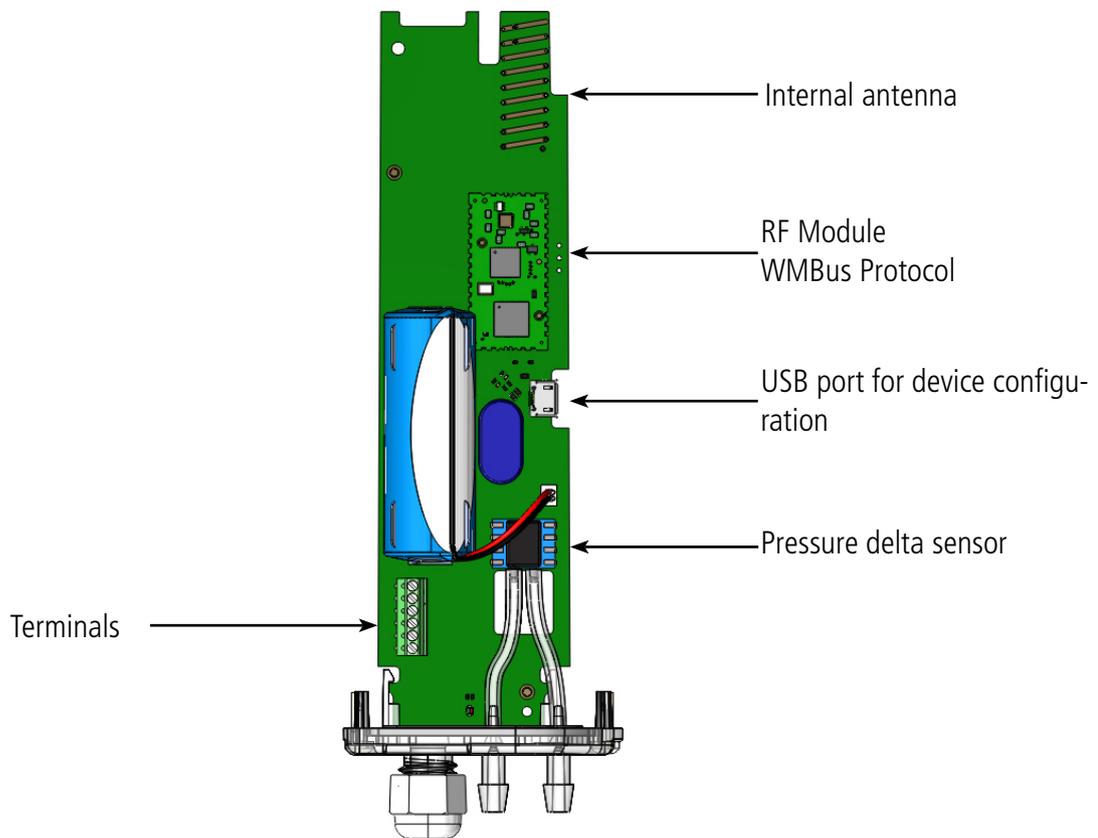


### 1.4. KARE platform compatibility

The WMBus Delta P is compatible with the KARE platform.

The KARE platform is a device management service that allows you to set up a global IoT solution.

Using this platform, you can:

- Monitor the health of your equipment park: battery life, reception/non-reception and the quality of the radio link
- Control the use of your equipment park: subscription and radio regulations
- Act on your equipment park: simulate service life and change configuration remotely

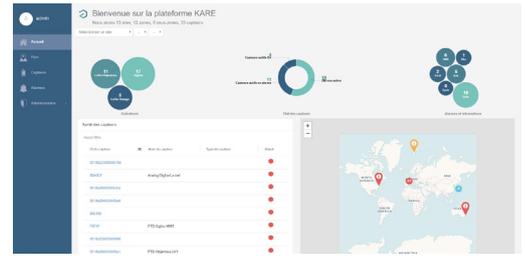

### 1.5. Technical Specifications

#### 1.5.1 General characteristics

Parameters	Value
Supply voltage	Nominal 3.6V
Power supply	Integrated battery Li-SOCI2
Operating temperature	-20°C / +70°C
Dimensions	200 x 63.5 x 34 mm
Case	IP68
Max transmit power	14 dBm



#### 1.5.2 Autonomy

Use Case	Autonomy (years)
Number of shipments per day: 144 frames (72 for the Delta P and 72 for the 0-10V range) DELTA P sampling period: 1 minute Input sampling period 0-10 V: 1 minute Number of TOR1 events: 86400 (theoretical max at 1 event per second) Number of TOR2 events: 86400 (theoretical max at 1 event per second)	2.7
Number of shipments per day: 288 frames DELTA P sampling period: 1 minute Input sampling period 0-10 V: 1 minute Number of TOR1 events: 1000 Number of TOR2 events: 1000	8.0
Number of shipments per day: 2 frames DELTA P sampling period: 10 minutes Input sampling period 0-10 V: 0 (0-10V range disabled) Number of TOR1 events: 0 (TOR disabled) Number of TOR2 events: 0 (TOR disabled)	> 10
Number of shipments per day: 24 frames DELTA P sampling period: 10 minutes Input sampling period 0-10 V: 0 (0-10V range disabled) Number of TOR1 events: 0 (TOR disabled) Number of TOR2 events: 0 (TOR disabled)	> 10
Number of shipments per day: 48 periodic frames and 30 alarms DELTA P sampling period: 10 minutes Input sampling period 0-10 V: 10 minutes Number of TOR1 events: 10 Number of TOR2 events: 20	> 10


The above values are estimates made under certain operating and environmental conditions (25°C and 1 year of storage). They do not represent any guarantee made by adeunis®.

### 1.5.3 Characteristics of the pressure delta sensor

Characteristics		Unit
Range	-500 / +500	Pa
Accuracy	+/- 3	% typ
Resolution	1	Pa

### 1.5.4 Digital input interfaces

The principle diagram of the digital input interfaces is as follows :

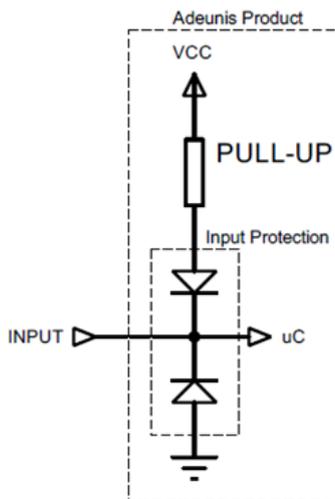


Maximum absolute values		Unit
Minimum input voltage	- 0,7	V
Maximum input voltage	+50	V

Electrical Characteristics		Unit
Minimum input voltage	0	V
Maximum input voltage	24	V
Current consumption input level HIGH	0	µA
Current consumption input level LOW	3.3	µA

Values above the absolute maximum values will damage the device.

### 1.5.5 Digital output interfaces

The principle diagram of the digital output interfaces is as follows :

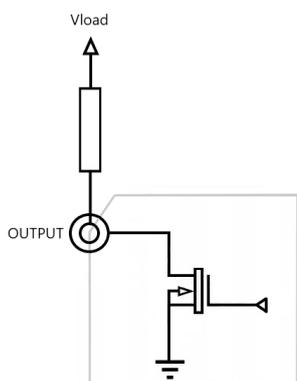

Maximum absolute values		Unit
Minimum charging voltage	- 0,7	V
Maximum charging voltage	+50	V
Max voltage	150	mA

Electrical Characteristics		Unit
Minimum input voltage	0	V
Maximum input voltage	24	V
Output frequency	10	Hz
Current consumption output level HIGH	0	µA
Current consumption output level LOW	0.5	µA
Max voltage recommended	100	mA

Values above the absolute maximum values will damage the device.

### 1.5.6 Characteristics of analog input 0-10 V


Electrical Characteristics		Unité
Range	0 - 10264 max : 15000	mV
Resolution	1	mV
Accuracy	<1000 mV	+/- 1 % max
	1000 - 10000 mV	+/- 0.2 % max

## 2. DEVICE OPERATION

### 2.1. Operating modes

**IMPORTANT NOTE:** adeunis® uses the Big-Endian data format

The device has several operating modes

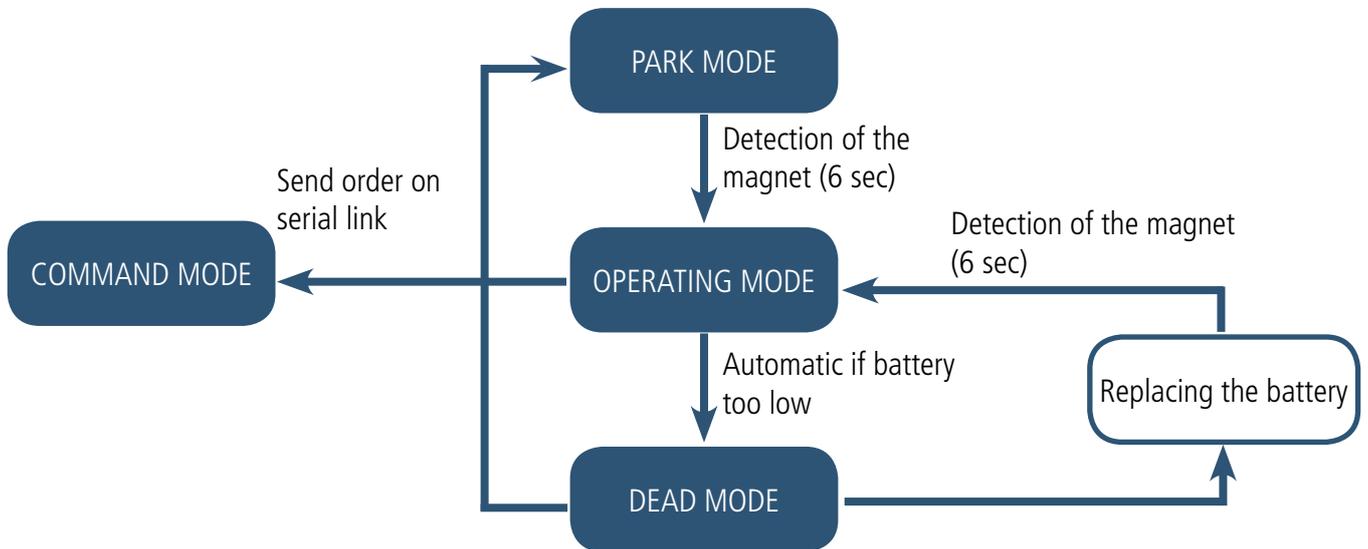

#### 2.1.1 PARK MODE

The device is delivered in PARK mode, it is thus in standby mode and its consumption is minimal. Exit PARK mode by pressing and holding the button for more than 6 seconds. The green LED lights up to indicate the detection of the pressed button and then flashes rapidly during the device start-up phase.

The device then sends its configuration and data frames (see section 4.1).

#### 2.1.2 COMMAND MODE

This mode is used to configure the device registers. There are two ways to enter this mode:

- Open the adeunis® IoT Configurator application, connect a cable to the device’s micro-USB port and connect it to the computer or mobile phone.
- Connect a cable to the micro-USB port of the device and enter command mode via an AT command (see paragraph 3).

The output of the COMMAND mode is via the ATO command or the USB cable disconnection. The device will then return to its previous mode, i.e. PARK or OPERATING

#### 2.1.3 OPERATING MODE

This mode allows the device to work in its intended end use.

#### 2.1.4 DEAD MODE

The device enters this very low power mode due to the detection of a low battery level. In this mode the device wakes up every 5 seconds to flash the red LED twice.


Replacing the battery and then detecting the magnet (6 seconds) will exit this mode and return to OPERATING mode.

### 2.1.5 Three transmission modes to meet needs


The device can measure a delta pressure, save this information and send it in three transmission modes.

	Periodic transmission	Transmission over threshold	Periodic transmission and over threshold
Definition	Periodic transmission allows data to be collected in a specified period of time, to be saved and sent on a regular basis for <b>analysis over time</b> .	The transmission of a frame over threshold makes it possible to read data according to a given period and to send <b>an alarm only if one of the thresholds is exceeded</b> .	<b>Mix of the two modes</b> in order to be able to read regularly to receive alerts if the threshold is exceeded and to save the information regularly to make the analysis over time.
Specific user situation	I want to take a reading of my pressure delta every half hour. I want to minimize my number of uplinks to optimize my autonomy, so I want to put as many readings as possible in each data frame without losing any data.	I want the product to alert me if my pressure delta falls below 100 Pa.	I want to know the pressure delta of my VMC during the day and be alerted if the pressure delta falls below 100 Pa. My product will send me an hourly reading of the pressure delta twice per day and trigger an alarm if my pressure delta falls below 100 Pa.
Related configuration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acquisition period</b> (S321) = 900 (900s x2 = 1800 seconds or 30 minutes)</li> <li>• <b>Number of acquisitions before backup</b> (S320) = 1 (1 backup at each reading)</li> <li>• <b>Number of backup before transmission</b> (S301) = 24 (24 backups per frame)</li> <li>• Pressure Delta alarm (S330) = 0 (alarm off)</li> <li>• Input alarm 0-10 V (S350) = 0 (alarm off)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acquisition period</b> (S321) = 300 (300s x2 = 10 minutes)</li> <li>• <b>Number of backups before transmission</b> (S301) = 0 (no sending at intervals)</li> <li>• Type of delta pressure alarm (S330) = 1 (low threshold)</li> <li>• Lower threshold (333) = 100 (in Pa)</li> <li>• Low threshold hysteresis (S334) = 10 (in Pa) the alarm is triggered only when pressure delta exceeds 110 Pa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acquisition period</b> (S321) = 300 (300s x2 = 10 minutes)</li> <li>• <b>Number of acquisitions before backup</b> (S320) = 6 (6 x 10 min = 1h)</li> <li>• <b>Number of backups before transmission</b> (S301) = 12 (12 X 1h = 12h)</li> <li>• Type of delta pressure alarm (S330) = 1 (low threshold)</li> <li>• Lower threshold (333) = 100 (in Pa)</li> <li>• Low threshold hysteresis (S334) = 10 (in Pa) the alarm is triggered only when pressure delta exceeds 110 Pa.</li> </ul>
In the use	Paragraph 2.1.5.01	Paragraph 2.1.5.02	See schema below

CAUTION: The ability to transmit information will depend on the network used. Here, the mentioned cases work with WMBUS technology. The complete list of registers can be found in section 3.4.

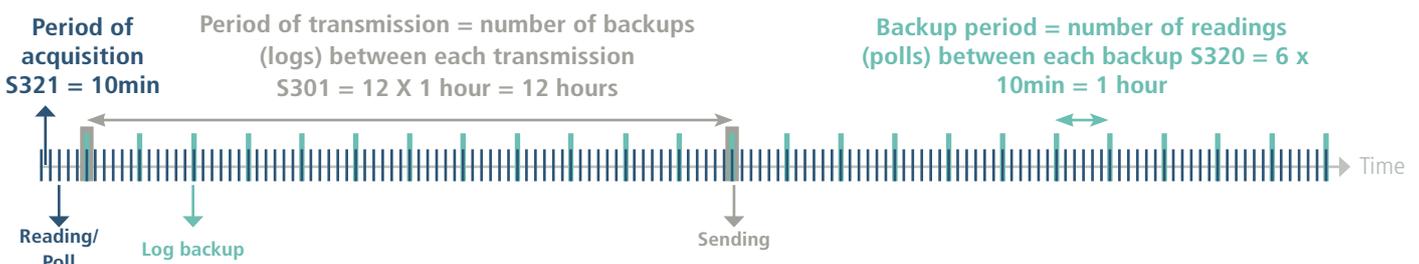

Procedure to follow to program its registers according to the chosen mode.

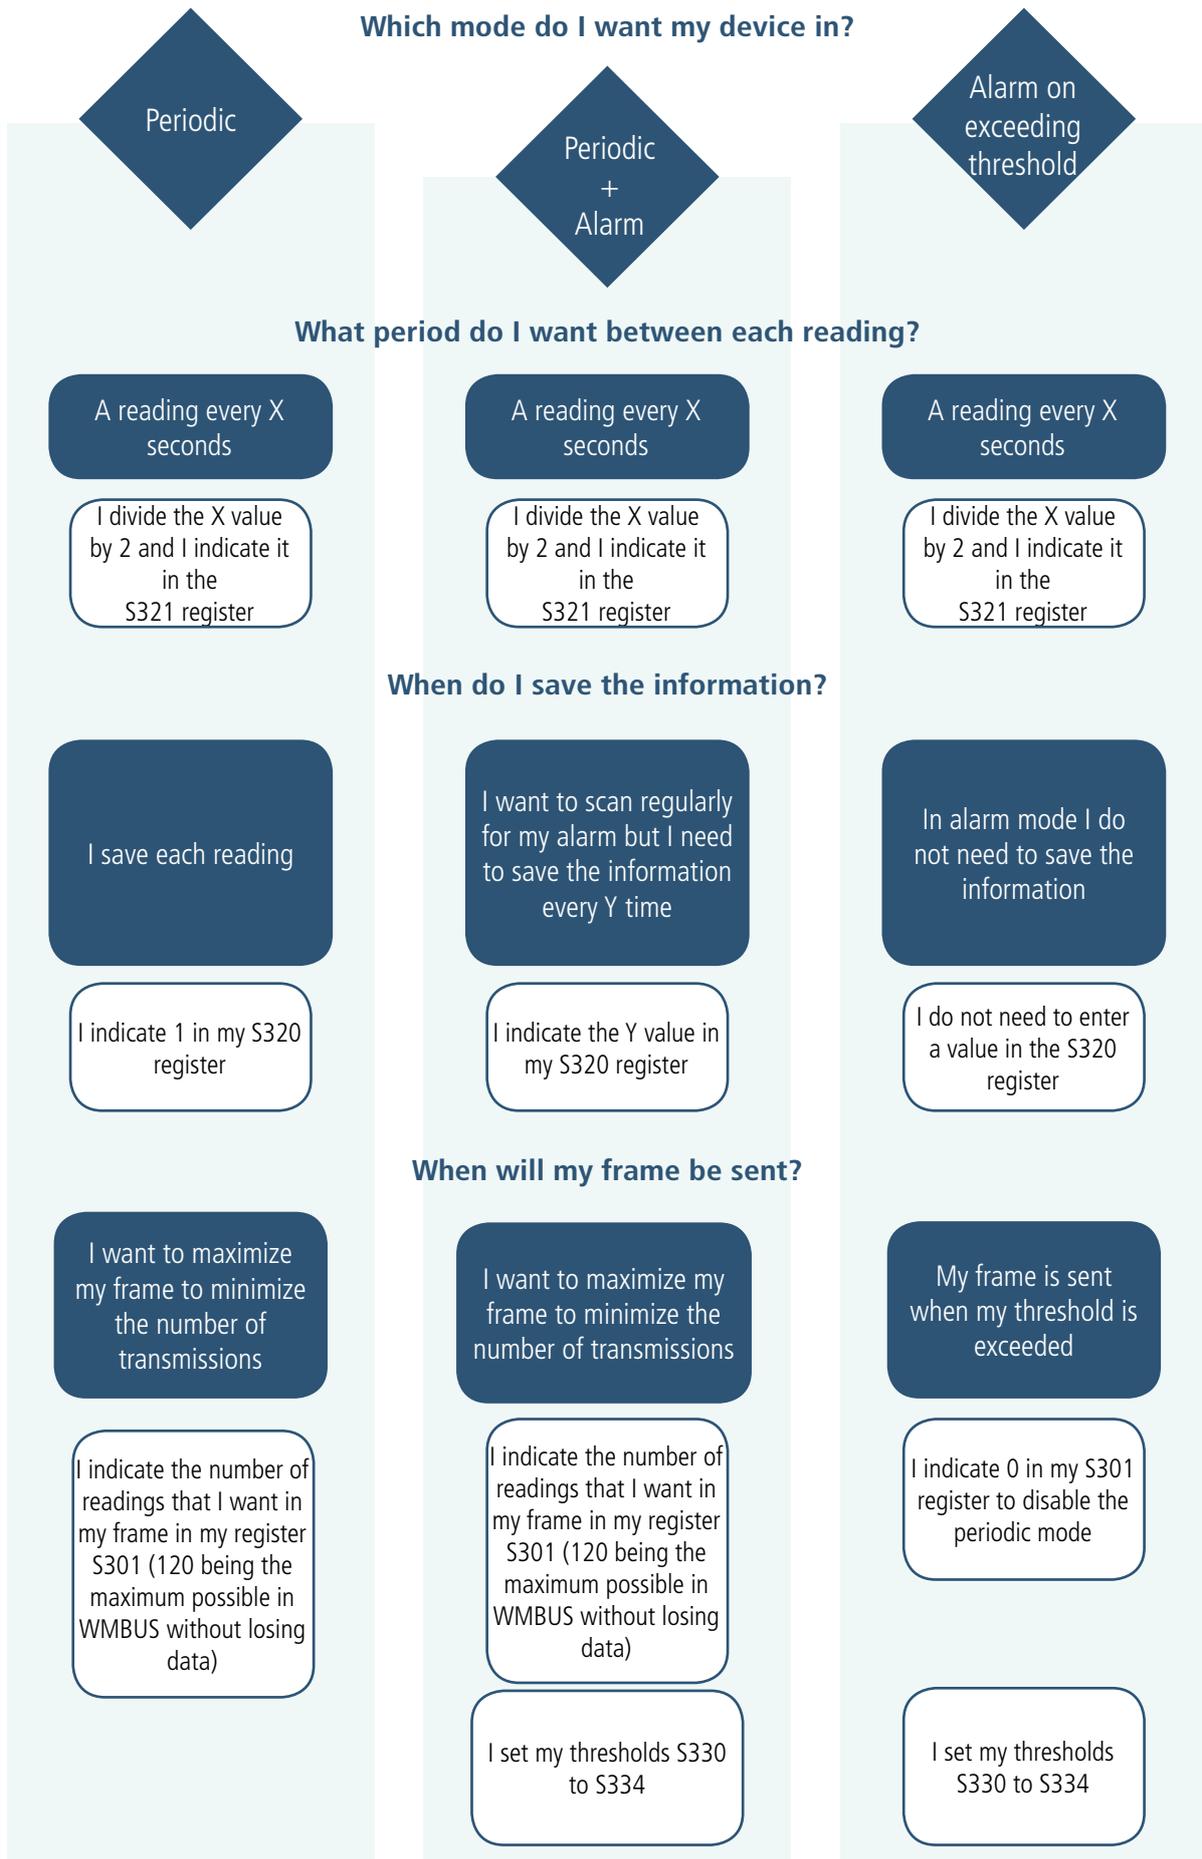


Desired case (except 100% event)	Associated configuration	Theoretical number of periodic frames sent per day
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reading/ Read: 10 minutes</li> <li>• Backup: every hour (every 6 readings)</li> <li>• Sending: every half day (every 12 backups)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 321 = 300</li> <li>• 320 = 6</li> <li>• 301 = 12</li> </ul>	2 frames
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reading/ Read: 10 minutes</li> <li>• Backup: at each reading</li> <li>• Sending: maximum tolerated by my frame (here, WMBUS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 321 = 300</li> <li>• 320 = 1</li> <li>• 301 = 120</li> </ul>	1 to 2 frames
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reading/ Read: 5 minutes</li> <li>• Backup: every 15 minutes (every 3 readings)</li> <li>• Sending: every hour (i.e., every 4 backups)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 321 = 150</li> <li>• 320 = 3</li> <li>• 301 = 4</li> </ul>	24 frames
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Read/Sending: every hour</li> <li>• Backup: at each reading</li> <li>• Sending: at each backup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 321 = 1800</li> <li>• 320 = 1</li> <li>• 301 = 1</li> </ul>	24 frames
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Read/Sending: every hour</li> <li>• Backup: at each reading</li> <li>• Sending: every 4 hours (every 4 backups)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 321 = 1800</li> <li>• 320 = 1</li> <li>• 301 = 4</li> </ul>	6 frames
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Read/Sending: every 10 seconds</li> <li>• Backup: every minute (every 6 readings)</li> <li>• Sending: every 2 hour (every 120 backups = max WMBUS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 321 = 5</li> <li>• 320 = 6</li> <li>• 301 = 120</li> </ul>	12 frames
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Read/Sending: every minute</li> <li>• Backup: at each reading</li> <li>• Sending: every 10 minutes (every 10 backups)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 321 = 30</li> <li>• 320 = 1</li> <li>• 301 = 10</li> </ul>	144 frames

EN

### 2.1.5.01 Periodic sending with or without backup

The product allows the measurement and periodic transmission of the values of the pressure delta sensor and/or the analog input according to the following diagram:

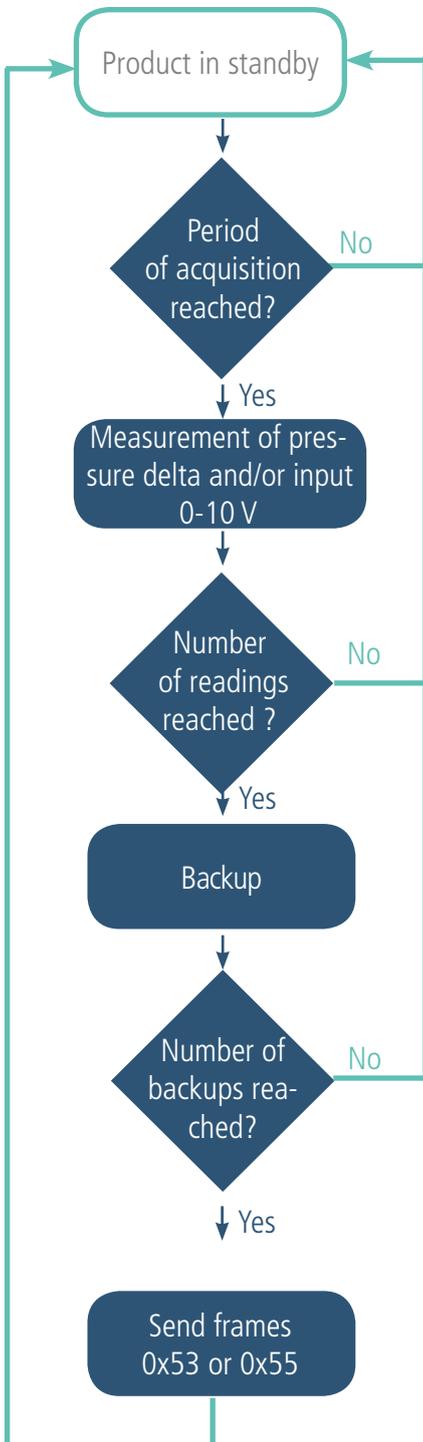

The main parameters associated with this operating mode for the pressure delta are:

- Period of acquisition (S321)
- Backup period (S320)
- Period of transmission(S301)

The main parameters associated with this operating mode for the analog input are:

- Period of acquisition (S323)
- Backup period (S322)
- Period of transmission(S324)

The complete list of registers can be found in paragraph 3.4.

Example :

Register	Value encoding	Value	Result
S321	Decimal	5400	1 reading every 3 hours $5400 * 2\text{sec} = 10800 \text{ sec} = 3\text{h}$
S320	Decimal	1	1 backup for each reading
S301	Decimal	8	1 sending every 8 backups ( $8 * 3\text{h} =$ every 24 hours)
S323	Decimal	0	Disabling the periodic mode and alarm for the analog input
S330	Decimal	0	Delta pressure alarm deactivated
S350	Decimal	0	Alarm Analog input disabled
S380	Hexadecimal	0x00	Disabled TOR1 alarm
S380	Hexadecimal	0x00	Disabled TOR2 alarm

In this example:

- The product reads the pressure delta every 3 hours and saves the information.
- No information reading on the analog input.
- The product will perform 8 backups and transmit them once a day.
- The product is in pure periodic emission since the alarms are disabled.

ADVICE FROM ADEUNIS : By default the product is set to read the pressure delta every hour (S321 = 1800). For pure periodic transmission, it is recommended to configure the acquisition period at the desired backup frequency in order to gain considerably in autonomy (here 5400 corresponding to 3 hours).

Be careful about backup and sending values that will also depend on the network used and its bandwidth.

Note: for a transmission without history, it is sufficient to set register 301 for the pressure delta or register 324 for the analog input 0-10V (transmission period) to 1 so the product will send a frame to each backup.\*




### 2.1.5.02 Transmission on exceeding the threshold

The product allows the detection of threshold overruns (high and low) for the pressure delta and for the 0-10 V analog input according to the following diagram.

The product sends a data frame when the threshold is exceeded but also when the situation returns to normal.

Example :

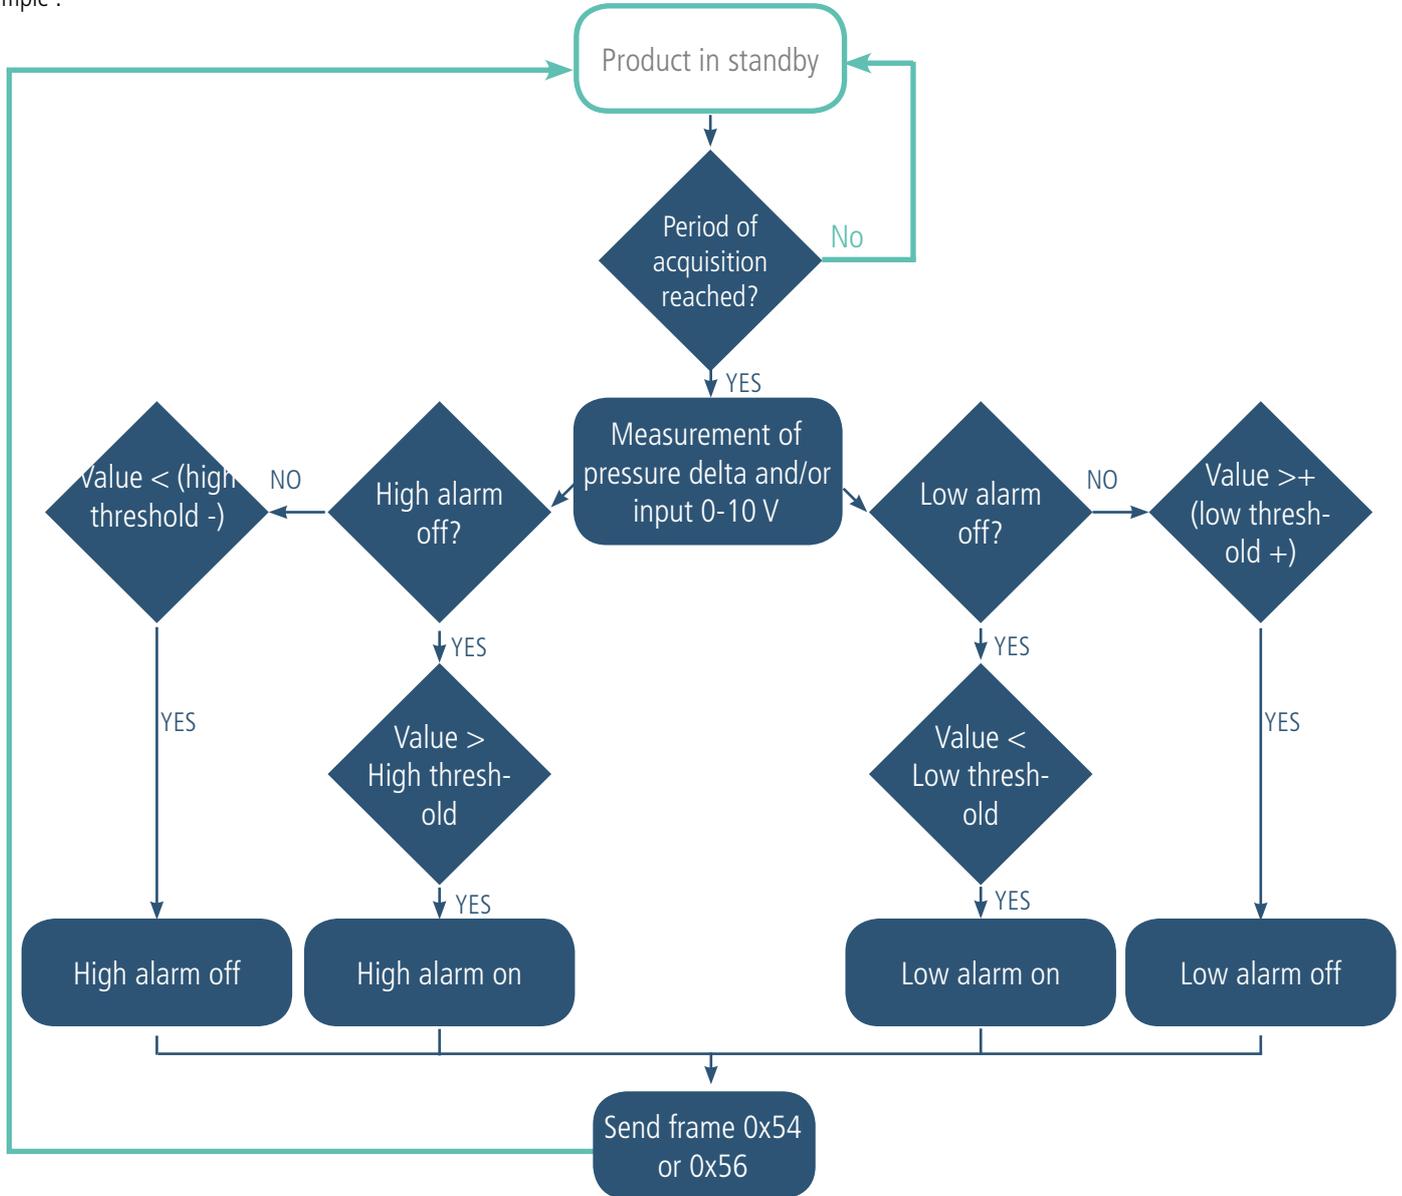


Register	Value encoding	Value	Result
S301	Decimal	0	Event mode (no periodicity)
S321	Decimal	300	One poll every 10 minutes (300/60 sec x 2)
S340	Decimal	1	Alarm type for low threshold
S343	Decimal	200	Pressure delta at 200 Pa
S344	Decimal	10	Hysteresis at 10 Pa above the low threshold or 210 Pa

In this example:

- The device reads the pressure delta every 10 minutes
- The product will trigger an alarm if the pressure delta is below 200 Pa
- The alarm will be deactivated if the pressure delta rises above 210 Pa

**NOTE:** As described in 2.1.5 it is possible to combine the periodic mode and the alarm mode.

Explanation of thresholds and hysteresis:

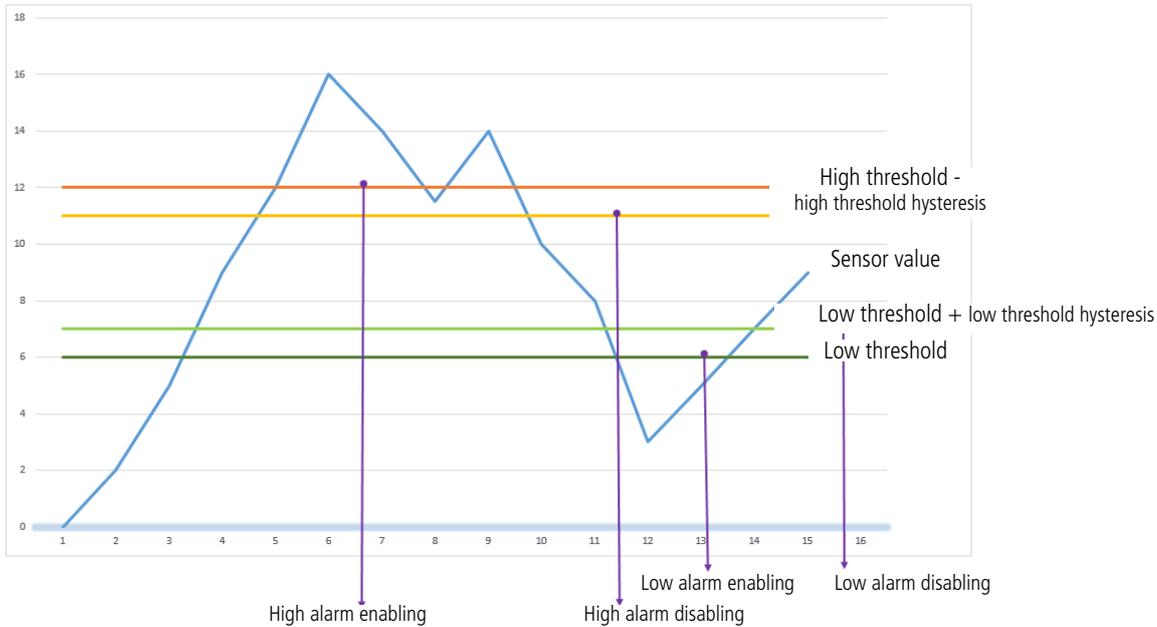

The parameters associated with this operating mode are:

- The transmission period (equal to zero in this case of use) (S301 or S324)
- The acquisition period (S321 or S323).
- The type of alarm for the pressure delta (S330) or the 0-10 V analog input (S350).
- The high alarm threshold for the pressure delta (S331) or the 0-10 V analog input (S351).
- The high alarm hysteresis for the pressure delta (S332) and the analog input 0-10 V (S352).
- The low alarm threshold for the pressure delta (S333) or the 0-10 V analog input (S353).
- The low alarm hysteresis for the pressure delta (S334) or the 0-10 V analog input (S354).


The complete list of registers can be found in paragraph 3.4.

### 2.1.6 Transmitting the Keep Alive frame

If the device does not have periodic data configured, and no threshold is exceeded, it may not transmit data for a long time. So, to be sure that the device is working properly, it transmits a Keep Alive frame (0x30) according to a determined frequency (S300)

The parameters associated with this operating mode is the setting of the transmission period of the Keep Alive frame (register 300). The complete list of registers can be found in paragraph 3.4.

E.g.: I want a Keep Alive frame sent to me every 24 hours

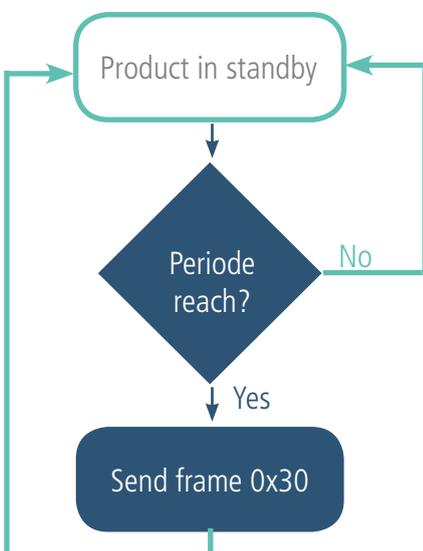


Register	Value encoding	Value	Result
S301	Decimal	0	Disabling periodic sending
S300	Decimal	8640	8640x10 = 86 400 seconds or 1440 minutes or 24 hours



### 2.1.7 Digital Input alarm(s)

The device incorporate two digital inputs/outputs via a terminal block, allowing to detect a change a change in up and down state.

The device allows the sending of a frame following a change of state on one of its inputs according to the following diagram:

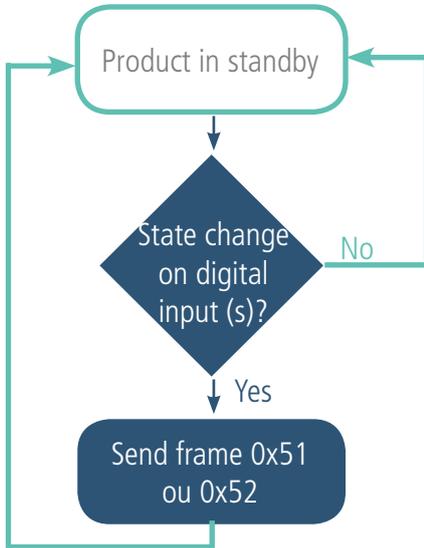

Example :


Register	Value encoding	Value	Result
S380	Hexadecimal	0x41	Configuration of the Digital Input/Output 1: • Detection of declining fronts • Debounce time* 100ms
S381	Decimal	1	The device sends a frame every event detect on digital input/output 1
S382	Hexadecimal	0x0	Configuration of the Digital Input/Output 2: • Disabled • No debounce time

\* Debounce time: minimum time to take account of a change of state. For example, if this period is 10 ms all pulses (high or low level) whose duration is less than 10 ms will not be considered. This technique avoids potential rebounds during a change of state.

In this example the device:

- The device has a debounce time of 100ms and the button press alarm is enabled (register 382).
- The device sends a frame for each button press (register 381)
- The alarm via the terminal block is disabled (register 382)

NOTE: It is possible to program the sending of a frame only after a certain number of edge detections (S381/S383).

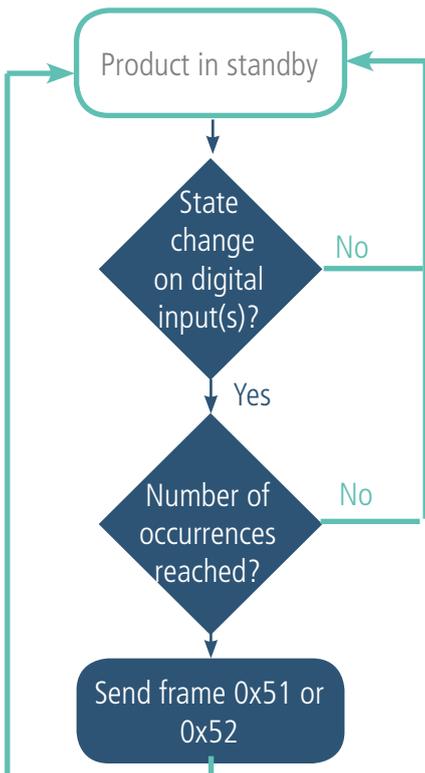

Example :

Register	Value code	Value	Result
S382	Hexadecimal	0x41	Configuration of the Digital Input/Output 2: • Detection of high edges • Debounce time* 100ms
S383	Decimal	5	The device sends a frame after detection of 5 declining fronts (event ON)

\* Debounce time: minimum time to take account of a change of state. For example, if this period is 10 ms all pulses (high or low level) whose duration is less than 10 ms will not be considered. This technique avoids potential rebounds during a change of state.

In this example the device:

- The device has a debounce time of 100 ms and the button press alarm is enabled (register 383).
- The device sends a frame as soon as it has detected 5 high edges on its digital input per terminal block (register S382)

The digital input operates only in event mode (no periodic sending).

## 2.2. Operation of the LEDs


Mode	Red LED State	Green LED State
Product in Park mode	Off	Off
Magnet detection process (1 to 6 seconds)	Off	ON as soon as the magnet is detected for up to 1 second
Starting the product (after detection of the magnet)	Off	Fast flashing 6 cycles 100 ms ON/ 100 ms OFF
Switching to command mode	Fixed on	Fixed on
Low battery power level	Flashing (0.5 s ON every 60s)	-
Defective product (factory return)	Fixed on	-
Product in REPLI mode	Flashing (100 ms ON/ 100 ms OFF) x2 every 5 s	-

EN

### 3. DEVICE CONFIGURATION

The device configuration using the micro-USB port can now be done in two ways: using the IoT Configurator (application on the user-friendly interface) or by transmitting AT commands. To open the device casing, refer to section 5.1.

#### 3.1. IoT Configurator

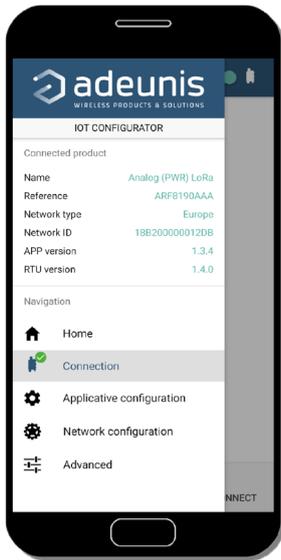

IoT Configurator is an adeunis® application developed to facilitate the configuration of devices through a user-friendly interface. The IoT Configurator can be used directly on a mobile or tablet in Android or via a Windows PC.

Compatible with Windows 10 only and Android 5.0.0 Minimum

Connect via the micro-USB interface (see section 5.2) present on the device the PC or the mobile. The application automatically recognizes the device, downloads these configuration parameters and makes it possible to configure the device quickly and intuitively using the forms (drop-down menus, checkboxes, text fields, etc.). The application also lets you export an application configuration in order to duplicate it on other devices in a few clicks.

The IoT Configurator is continuously enriched with new features.

For mobile or tablet:

Download application for free on Google Play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adeunis.IoTConfiguratorApp>

**For computer: directly on the Adeunis website**


<https://www.adeunis.com/download/>

#### 3.2. Advanced Mode

##### 3.2.1 Connecting the device to a computer

Connect the device to a USB input of a computer. The device has a Type B micro USB connector (see section 5.2). When connecting, the device must be recognized by the computer as a Virtual Com Port (VCP) device.

Using Windows: Verification that the device has been recognised to be functioning properly can be obtained by viewing the device manager. You should see the USB series device with a corresponding COM port number appear during connection.

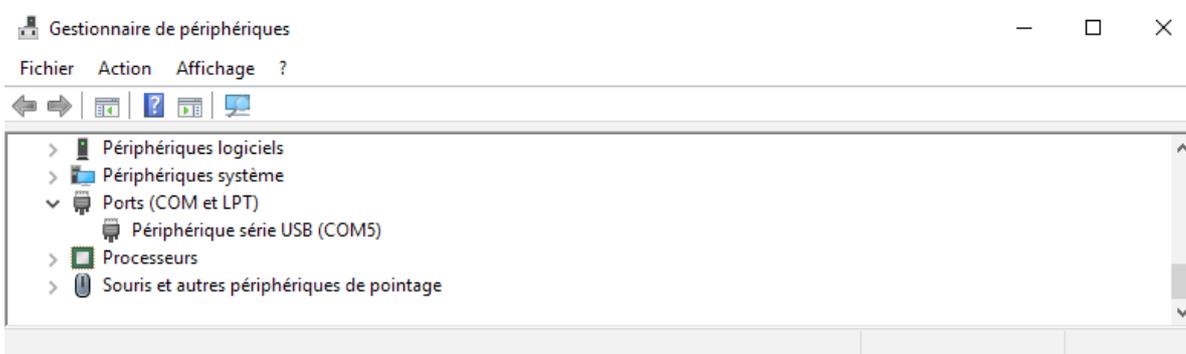

If you are not able to see a device of this type, you must install the USB driver for this device, available to download from our website: <https://www.adeunis.com/download/>

Select:

- USB-STM32\_x64 driver, if your computer is a 64-bit system
- USB-STM32 driver, if your computer is a 32-bit system

### 3.2.2 Command mode

Use a COM port terminal block to communicate with the device. We use the HERCULES COM port soft terminal available to download for free by clicking the following link:

[http://www.hw-group.com/products/hercules/index\\_en.html](http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html)

- With Hercules, select the "Serial" tab, then configure the serial port with the following serial parameters:

Settings	Val
Debit	115 200 bps
Parity	None
Data	8
Stop Bit	1


- Select the serial port on which the device was created with Windows.
- Click the "Open" button to open the serial port.

**INFORMATIONAL NOTE:** If the com port has been opened correctly, Hercules will display the message "Serial port COM3 opened". Alternatively, "Serial port com opening error" will be displayed, meaning either that the com port is already open for another application, or it does not exist.



Type '+++ ' to switch the device to configuration mode.

On the com port terminal, you should also have a "CM" feedback for Command Mode. Sending characters on Hercules are displayed in magenta and receiving characters in black. If you do not see sending characters, it is probably because ECHO is not active on the software. Activate the option in the menu, which you can access with a right click in the viewing window.

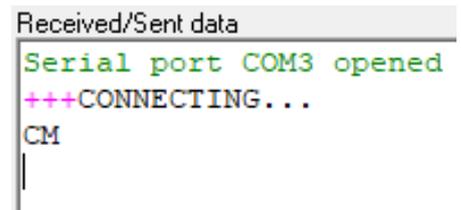

### 3.2.3 AT Command

A command starts with the 2 ASCII characters: «AT», followed by one or more characters and data (see the list below for the syntax of the AT commands available on the modem).

Each command must end with a "CR" or "CR" "LF", both are acceptable. (CR indicates: Carriage Return, LF indicates: Line Feed).

Once the command has been received, the modem returns:

- Data" <cr> <lf>, for ATS type playback control <n>? AT/S or AT/V.
- "O" <cr> <lf>, for all other commands when this has been accepted.
- "E" <cr> <lf>, if it refuses the command due to a syntax error, unknown command, unknown register, invalid parameter, ...
- "CM" <cr> <lf>, if it accepts the input in command mode

AT Command Table:

Command	Description	Reply example
+++	Input request in command mode	«CM»<cr><lf>
ATPIN <PIN>	Gives access to AT commands if register S304 is not 0	
AT/V	Displays the firmware version of the application and the firmware version of the RTU module	APPx_Vxx.xx.xx:RTUx_Vyy.yy.yy
AT/N	Displays the network used	"LoRa" or "SIGFOX" or «WMBUS»
AT/ARF	Displays the device reference	«ARF8240CAA\r\n»
ATS<n>?	Returns the contents of the <n> register	S<n>=<y><cr><lf> avec <y> as a registry content
AT/S	Displays all registers	/
ATS<n>=<m>	Sets <m> to the registry <n>	«O»<cr><lf> si ok, «E»<cr><lf> si erreur, «W»<cr><lf> if consistency error
ATR APP	Resets the default configurations of the application part	«O»<cr><lf>
AT&W	Saves the new configuration	«O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if consistency error
ATO	Exits command mode	«O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if consistency error
ATT63 PROVIDER	Provider password	«O»<cr><lf>

### 3.3. Description of the registers

On start up the device operates according to the last saved configuration (Factory Configuration if it is the first start up, or if this configuration has not been changed).

The IoT Configurator or a change command of the type `ATS <n> = <m>` allows you to change the content of the registers: <n> representing the register number and <m> the value to be assigned. The latter is either a decimal value or a hexadecimal value consistent with the «Encoding» column of the tables below.

As examples:

- `ATS300 = 6` assigns the decimal value 6 to the 300 register
- `ATS302 = 2` assigns hexadecimal value 0x02 to register 302

It is imperative to save the parameters by the command `AT&W` before exiting the Command mode otherwise all changes will be lost.

**IMPORTANT:** Undocumented registers (which may appear in the list following the `AT/S` command) in the following paragraphs are reserved and must not be changed.

#### 3.3.1 Function registers

The list of registers below allows you to change the behavior of the device application

##### 3.3.1.01 General registers

Register	Size (bytes)	Description	Encoding	Détails
S300	2	Transmission period of the Keep Alive frame	Decimal	Default: 8640 Min/max: 2 to 65535 Unit: x 10 seconds The value of 8640 equals a period of 24 hours.
S301	2	Number of backups (backup logs) to be done before sending a frame (thus defining the transmission period) for the pressure delta	Decimal	Default: 1 Min/max: 0 to 65535 The value 1 equals 1 frame sent for each backup. The value 0 is equivalent to disabling the periodic mode. See note below
S303	1	Acknowledgement of rising frames	Decimal	Default: 0 (disabled) Min/max : 0 to 1 Value 1 activates the acknowledgement request
S304	1	PIN code	Decimal	Default: 0 (disabled) Min/max: 0 to 9999 PIN code used with the <code>ATPIN</code> command. A value of 0 disables the PIN.
S306	2	Operating mode	Decimal	Default: 0 Switches the device to one of the following modes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: PARK mode</li> <li>• 1: PRODUCTION mode</li> <li>• 2: Reserved (do not use)</li> <li>• 3: DEAD mode</li> </ul>
S308	4	LED activity	Hexadecimal	Default: 0x4007F Other possibility: 0x00000070: disable LEDs except low battery activity, DEAD mode and faulty device
S320	2	Number of readings to be performed before saving in the history logs for delta pressure	Decimal	Default: 1 Min/max: 1 to 65535 The value 1 is equivalent to 1 backup per reading
S321	2	Period of acquisition (of reading) for delta pressure	Decimal	Default: 1800 Min/max: 0 to 65535 Unit: x2 seconds The value 1800 equals 1 hour (1800x2 / 60/60)
S322	2	<b>Number of readings to be performed before saving in the history (backup) for analog input 0-10</b>	Decimal	Default: 1 Min/max : 1 to 65535 The value 1 is equivalent to 1 backup per scan/reading



S323	2	<b>Acquisition period (reading) for analog input 0-10</b>	Decimal	Default: 0 Min/Max: 0 to 65535 Unit: x2 seconds The value 300 is equivalent to one reading every 10 minutes
S324	2	<b>Number of backups (backup) to be made before transmitting a frame (thus defining the transmission period) for analog input 0-10</b>	Decimal	Default: 0 Min/max : 0 to 65535 The value 1 = 1 frame sent for each backup The value 0 = deactivation of the periodic mode See note below

\* The PIN code protects the device configuration. After 3 incorrect attempts the device is blocked.

### Note concerning the register S301

Caution: in order to give more freedom to the user the device has not been limited to a maximum number of backups per frame depending on the network used. We therefore strongly recommend not exceeding the maximum number of readings authorized by the network if you do not want to lose data (the oldest readings will be overwritten in favor of the most recent ones). If this occurs, an indication is given in the data-frame byte status (explained in section 4.1.8).

#### 3.3.1.02 Registers that configure the delta pressure alarm

Register	Size (bytes)	Description	Encoding	Détails
S330	1	Alarm type chosen for the pressure delta	Decimal	Default: 0 0: disabled 1: low threshold 2: high threshold 3: low and high thresholds
S331	2	Upper alarm threshold	Decimal	Default: 0 Min/max : -500 to +500 (Signed value) Unit: Pa
S332	2	High hysteresis	Decimal	Default: 0 Min/max : 0 to 500 (Unsigned value) Unit: Pa
S333	2	Lower alarm threshold	Decimal	See details S331
S334	2	Low hysteresis	Decimal	See details S332

#### 3.3.1.03 Registres configurant l'alarme pour l'entrée analogique 0-10 V

Register	Size (bytes)	Description	Encoding	Détails
S350	1	Alarm type selected for the analog input 0-10 V	Decimal	Default: 0 0: disabled 1: low threshold 2: high threshold 3: low and high thresholds
S351	2	Upper alarm threshold	Decimal	Default: 0 Min/max : 0 to 10 000 Unit: mV
S352	2	High hysteresis	Decimal	Default: 0 Min/max : 0 to 5 000 Unit: mV
S353	2	Lower alarm threshold	Decimal	See details S351
S354	2	Low hysteresis	Decimal	See details S352

EN

### 3.3.1.04 Registers that configure digital input alarm(s)

Register	Size (bytes)	Description	Encoding	Details
S380	1	Configuration of the digital input / output 1	Hexadecimal	Default: 0x41 Min/max: <7:4> Debounce time 0: No debounce time 1: 10 ms 2: 20 ms 3: 50 ms 4: 100 ms 5: 200 ms 6: 500 ms 7: 1 s 8: 2 s 9: 5 s A: 10 s B: 20 s C: 40 s D: 60 s E: 5 minutes F: 10 minutes  < 3:0> Type 0 = OFF 1 = Event ON (rising front) 2 = Event OFF (declining front) 3 = Event ON/OFF (rising and declining front) 4 = Output (default state = 0/OPEN) 5 = Output (default state = 1/CLOSE)
S381	2	Digital input/output 1 threshold	Decimal	Default: 1 Min/max: 1 to 65535 The value 1 equals 1 detection When the number of event is equal or higher than this threshold an alarm is triggered.
S382	1	Configuration of the digital input / output 2	Hexadecimal	Default: 0x0 Min/max: <7:4> Debounce time 0: No debounce time 1: 10 ms 2: 20 ms 3: 50 ms 4: 100 ms 5: 200 ms 6: 500 ms 7: 1 s 8: 2 s 9: 5 s A: 10 s B: 20 s C: 40 s D: 60 s E: 5 minutes F: 10 minutes  0 = OFF 1 = Event ON (rising front) 2 = Event OFF (declining front) 3 = Event ON/OFF (rising and declining front) 4 = Output (default state = 0/OPEN) 5 = Output (default state = 1/CLOSE)

S383	2	Digital input/output 2 threshold	Decimal	Default: 1 Min/max: 1 to 65535 The value 1 equals 1 detection When the number of event is equal or higher than this threshold an alarm is triggered.
S390	4	Event counter for digital input/output 1	Decimal	Default: 0 Min/max: 0– 4294967295 Value reset to 0 with a Power-On reset
S391	4	Event counter for digital input/output 2	Decimal	Default: 0 Min/max: 0– 4294967295 Value reset to 0 with a Power-On reset

### 3.3.2 WMBUS Network Registers

The list of registers below allows you to change the network parameters of the device. This list is accessible in PROVIDER mode following execution of the ATT63 PROVIDER command

These registers must be handled with caution because they could cause problems of communication or of non-compliance with the legislation in force.

Register	Description	Encoding	Details
S200	WMBUS channel	Decimal	Default: 24 Min/max: 0 to 33 Unit: None See note 1
S201	Frame format	Decimal	Default: 1 Possible value: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: format A</li> <li>• 1: format B (reduces the duration of the frame)</li> <li>• 2: 'Universal' (TX=B, RX=A+B)</li> </ul>
S221	AES mode	Hexadecimal	Default: 0x0000 (no AES) Possible value: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x0000: no AES</li> <li>• 0x0001: AES128 with CBC. Using the key defined in the registers S222 to S225</li> </ul> <p>Note: encryption of the set of bytes of the payload. Encryption is done in blocks of 16 bytes. If a block is less than 16 bytes, the buffer is completed with 0xFF before the AES calculation. There will be in this case transmission of additional bytes.</p>
S222	AES Key (first part - MSB)	Hexadecimal	Default: 0 Key coded on 32 characters. Each of the 4 registers contains 8 characters.
S223	AES Key (Part Two - MID MSB)	Hexadecimal	Example : AES-KEY = 01020304050607080910111213141516 <ul style="list-style-type: none"> <li>• S222 = 01020304</li> <li>• S223 = 05060708</li> <li>• S224 = 09101112</li> <li>• S225 = 13141516</li> </ul>
S224	AES key (third part - MID LSB)	Hexadecimal	
S225	AES key (fourth part - LSB)	Hexadecimal	
S227	WMBUS Version and Device Type Fields	Hexadecimal	Default: 0x0056 Min/Max: 0x0000 to 0xFFFF The MSB represents the Device Type and the LSB Version. Example: S227=0x0056 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Device Type = 0x00</li> <li>- Version = 0x56</li> </ul> These 2 fields can be modified at will by the user.

NOTE:  
 The choice of the WMBUS channel (register 200) allows a selection of the WMBUS mode: T, C, S or R for the 868 frequency. The couple Channel (S200) and Format (S201) must respect the following table:

Channel	Format (A or B)	Resulting Mode	Associated Frequency
10	FA	S2, S1M	868,300 MHz
11	FA	S1	868,300 MHz
12	FA	T1, T2	868,950 MHz
13	FA	T2	868,300 MHz
14	FA	R2 /C0	868,030 MHz
15	FA	R2 /C1	868,090 MHz
16	FA	R2 /C2	868,150 MHz
17	FA	R2 /C3	868,210 MHz
18	FA	R2 /C4	868,270 MHz
19	FA	R2 /C5	868,330 MHz
20	FA	R2 /C6	868,390 MHz
21	FA	R2 /C7	868,450 MHz
22	FA	R2 /C8	868,510 MHz
23	FA	R2 /C9	868,570 MHz
24	FA ou FB	C1, C2	868,950 MHz
25	FA ou FB	C2	869,525 MHz

Example:

S200	S201	Allows to
24	'B'	Transmitter / Receiver in C mode using B encoding format
12	'A'	Transmitter / Receiver in T mode
...		

## 4. DESCRIPTION OF FRAMES

The device transmits raw information from the sensors using the Wireless M-BUS protocol. In this chapter, you will find information for decoding the Wireless M-Bus frame as well as other useful data.

**IMPORTANT NOTE:** The device does not interpret or decode information from the sensor. Decoding as a value and/or unit is the responsibility of the user once the radio frame has been received via its receiver.

### 4.1. Format of the WMBUS frame

The format of the WMBUS frame is unique and based on the division below:

L-Field	C-Field	M-Field	A-Field			CI Field	Data-Field
Frame size	Control	Manufacturer ID	Device serial number	Version	Device type	Frame code	Payload
32	44	46 06	33 22 11 00	56	00	AA	Content described in the following paragraphs

Field description:

- L-Field: indicates the length of the Data Field, in the example 0x32 = 50 bytes
- C-Field: indicates the frame type (always equal to 0x44 for SEND / NO REPLY)
- M-Field: indicates the manufacturer code, BCD encoding here in example 06 46 (ARF)
- A-Field contains
  - o The 8-character device serial number (visible on the label), BCD encoding. In the example above (0x33221100) the device has the serial number 00112233
  - o Version is the user-configurable version number in the S227 register, here 0x56
  - o Device type indicates the user-configurable device type in the S227 register, here 0x00
- CI Field: indicates the frame code (always equal to 0xAA)
- Data Field contains the uplink frames described below.

### 4.2. Uplink frames

The uplink frames of the device to the network have a variable size according to the transmitted information.

#### 4.2.1 Fixed bytes

The first two bytes of the frame systematically indicate the frame code and status as shown below:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code	Statut	PAYLOAD								

##### 4.2.1.01 Byte code and status

The Status Byte is broken down as follows:

Alarms status	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	Frame counter			Reserved	Configuration inconsistency	Hardware error	Low battery	Configuration successful
No error	0x00 to 0x07			X	0	0	0	X
Configuration successful				X	0	0	1	X
Low battery				X	0	1	0	X
Hardware error				X	1	0	0	X
Configuration inconsistency				X	1	0	0	0

## Field details:

- Frame counter: it increments on each broadcast and allows you to quickly see if a frame has been lost. It counts from 0 to 7 before looping back.
- Hardware error: this bit is set when a hardware error has occurred, for example an EEPROM write problem, a reading problem on the ADC ... The device must be returned to After-Sales Service.
- Low battery: 1 bit if low battery, otherwise 0.
- Set up successful: bit set to 1 if a configuration was performed during the last downlink, otherwise 0. This bit returns to 0 from the next frame.
- Configuration inconsistency: readings lost in periodic mode because the size of the data available in the frame does not allow it to send all the requested values in the configuration of the history.

E.g.:

A value of the status byte equal to 0xA3 (= 10100011 in binary) gives:

- Bit 7 to 5 = 101 = 0x05 i.e. a frame counter at 5
- Bit 4 to 0 = 00011 in binary, i.e. a low-battery alarm and the validation of the configuration.

#### 4.2.2 Informations frames on device configuration

When switching to operating mode (PARK or COMMAND mode output), the following frame (0x10) representing the application configuration of the device is transmitted:

0	1	2 et 3	4 et 5	6 et 7	8 et 9
Code	Status	PAYLOAD			
0x10	Cf Status	S300	S301	S320	S321
0x10	0xA0	0x21C0	0x0008	0x0012	0x012C

Its size is 10 bytes.\*

Description of the frame:

Bytes 2 and 3: register 300, transmission period of the Keep Alive frame

Bytes 4 and 5: register 301, period of transmission of the periodic data in number of backups (history logs) to be carried out before transmission of a frame

Bytes 6 and 7: register 320, backup period: number of readings to be made before making a backup (history logs).

Bytes 8 and 9: register 321, data acquisition period (reading period)

In the example in grey, this results in:

Byte 2 and 3: S300=0x21C0 or 8640 in decimal, the transmission period of the life frame is equal to 8640x10=8640sec or 24h.

Bytes 4 and 5: S301=0x0008 or 8 in decimal.

Bytes 6 and 7: S320= 0x0012 or 18 in decimal.

Bytes 8 and 9: S321= 0x012C or 300 in decimal.

Bytes 10 and 11: S322 = 0x0001 either 1 in decimal form or a waiting time of 10 seconds from the end of detection.

In the example the device will take a reading every 10 minutes (300 seconds), will make a backup every 18 readings every 3 hours (18x300 sec = 3 hours) and send a data frame every 24 hours (8 x 3 hours = 24 hours).

0x11 : configuration frame for the analog input 0-10 V.

0	1	2 et 3	4 et 5	6 et 7
Code	Status	PAYLOAD		
0x11	Cf Status	S322	S323	S324
0x11	0xA3	0x0001	0x012C	0x0001

Its size is 8 bytes.

Description of the frame :

Bytes 2 and 3: Register 322, backup period: number of readings (polls) to be performed before making a backup (logging).

Bytes 4 and 5: Register 323, data acquisition period (sampling period) of analog input 0-10V

Bytes 6 and 7: Register 324, transmission period of the periodic data of the analog input 0-10V in number of backups to be performed before transmission of a frame

In the example in grey, this results in:

- Byte 2 and 3: S322=0x0001 or 1 in decimal
- Bytes 4 and 5: S323=0x012C or 300 in decimal
- Bytes 6 and 7: S320= 0x0001 or 1 in decimal

In the example, the product will take a reading every 10 minutes (300 seconds), make a backup at each reading and send a data frame to each backup every 10 minutes.

#### 4.2.3 Information frame on network configuration

When switching to operating mode (output from PARK or CONTROL mode), the following frame (0x20) representing the product's network configuration is transmitted:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code	Status	PAYLOAD								
0x20	Cf Status	S200	S201	X	X	X	X	X	X	X
0x20	0x42	0x18	0x01							

Its size is 4 bytes.

Description of the frame

- Byte 2: Register S200: WMBUS channel
- Byte 3: register S201: Frame format

In the example in grey, this results in:

- Byte 2=0x18 : WMBUS channel is equal to 24
- Byte 3=0x01 : the frame format is format B

#### 4.2.4 Information frame on configuration of Digital Input(s)

When switching to operating mode (PARK or CONTROL output mode), the following frame (0x1F) representing the configuration of the digital inputs/outputs is transmitted:

0	1	2	3-4	5	6-7
Code	Status	PAYLOAD			
0x1F	Cf Status	S380	S381	S382	S383
0x1F	0xA0	0x41	0x0001	0x00	0x0001

Its size is 4 bytes.

Description of the frame:

- Bytes 2: register 380, configuration of the button alarm (Digital Input 1)
- Bytes 3 and 4: register 381, configuration of the threshold of the alarm button (Digital Input 1)
- Byte 5: register 382, configuration of the alarm of the terminal block (Digital Input 2)
- Bytes 6 and 7: S383 register, configuration of the terminal alarm threshold (Digital Input 2)

In the example in grey, this results in:

- Byte 2 = 0x41: Either TOR1 is activated on Event ON with 100 ms of guard period
- Bytes 3 and 4 = 0x0001: Either 1 in decimal, so a frame sending to each event
- Byte 5 = 0x00 : either TOR2 is disabled
- Byte 6 and 7 = 0x0001: Or 1 in decimal, here TOR2 is disabled therefore setting is void

### 4.2.5 Keep alive

This frame (0x30) is transmitted at the frequency defined by the register 300 only if no periodic data is defined or in alarm mode on a threshold overflow (S301 = 0).

0	1
Code	Status
0x30	Cf Status
0x30	0xA3

Its size is 2 bytes. It contains only the code byte (0x30) and the status byte.

### 4.2.6 Periodic data frame of the pressure delta

This frame (0x53) is sent according to the interval chosen by the user (period = S321xS320xS301) and contains the periodic data of the observed pressure delta.

0	1	2 - 3	4 - 5	6 - 7	8 - 9	10 - 11	....	237-238	239 - 240
Code	PAYLOAD	PAYLOAD							
0x53	Cf Status	Pressure delta at t0	Pressure delta at t-1	Pressure delta at t-2	Pressure delta at t-3	Pressure delta at t-4	...	Pressure delta at t-118	Pressure delta at t-119
0x53	0xA3	0x012C	0x0140	0x0190	0x012E	..		..	..

NOTE: if S301>120, the warning bit will appear in the status byte. In this case, the frame will send the most recent readings at the expense of the oldest readings that will potentially be lost.

Description of the frame:

Byte 1: Status byte

Bytes 2 and 3: signed value of the pressure delta measured at t0

Bytes 3 and 4: signed value of the pressure delta measured at t-1

...

Bytes 10 and 11: signed value of the pressure delta measured at t-4

For example the frame: 53A3012C01400190012E (in hexadecimal) means:

- Frame code = 0x53, periodic data frame
- Status = 0xA3, meaning a frame counter at 5, a low battery alarm and configuration validation.
- Pressure delta at t0 = 0x012C, either 300 in decimal, or a pressure delta measured at 300 Pa
- Pressure delta at t-1 = 0x0140, either 320 in decimal, or a pressure delta measured at 320 Pa
- Pressure delta at t-2 = 0x0190, either 400 in decimal, or a pressure delta measured at 400 Pa
- Pressure delta at t-3 = 0x012E, either 302 in decimal, or a pressure delta measured at 302 Pa

### 4.2.7 Pressure delta alarm frame

This frame (0x54) is sent when a threshold defined by the configuration of register 330 for the pressure delta alarm is exceeded.

0	1	2	3 - 4
Code	Status	PAYLOAD	
0x54	Cf Status	Alarm status	Pressure delta
0x54	0xA3	0x01	0x0190

Its size is 5 bytes.

Description of the frame :

- Byte 2: Pressure delta alarm status
- Bytes 3 and 4: Signed value of the measured pressure delta

In the example in grey, this results in:

- Byte 2 = 0x01, the pressure delta alarm is active (threshold exceeded)
- Bytes 3 and 4 = 0x0190, i.e. 400 in decimal, the measured pressure delta is at 400 Pa.

EN

### 4.2.8 Periodic data frame analog input 0-10 V

This frame (0x55) is sent according to the period chosen by the user (period = S323xS322xS324) and contains the periodic data of the 0-10 V analog input.

0	1	2 - 3	4 - 5	6 - 7	8 - 9	10 - 11	...	237 - 238	239 - 240
Code	PAYLOAD	PAYLOAD							
0x55	Cf Status	Measurement 0-10 V at t0	Measurement 0-10 V at t-1	Measurement 0-10 V at t-2	Measurement 0-10 V at t-3	Measurement 0-10 V at t-4	...	Measurement 0-10 V at t-118	Measurement 0-10 V at t-119
0x55	0xA3	0x2710	0x251C	0x2580	0x2710	..	...	..	..

NOTE: If S301>120, the warning bit will appear in the status byte. In this case, the frame will send the most recent readings instead of the oldest readings, which potentially may be lost.

For example, the following frame 55A32710251C2580802710 (in hexadecimal) means:

- Frame code = 0x55, periodic data frame
- Status = 0xA3, meaning a frame counter at 5, a low battery alarm and configuration validation.
- Measurement 0-10V at t0 = 0x2710, either 10000 in decimal, or 10 000 mV.
- Measurement 0-10V at t-1 = 0x251C, or 9500 in decimal, or 9 500 mV.
- Measurement 0-10V to t-2 = 0x02580, or 9600 in decimal, or 9 600 mV.
- Measurement 0-10V to t-3 = 0x2710, either 10000 in decimal, or 10 000 mV.

### 4.2.9 Alarm frame for analog input alarm 0-10 V

This frame (0x56) is sent when a threshold defined by the configuration of register 350 for the 0-10 V input alarm is exceeded.

0	1	2	3 - 4
Code	Status	PAYLOAD	
0x56	Cf Status	Alarm status	Measurement 0-10V
0x56	0xA3	0x01	0x11C6

Description of the frame:

- Byte 2: Alarm status of the analog input 0-10 V
- Bytes 3 and 4: 0-10 V measurement performed

In the example in grey, this results in:

- Byte 2 = 0x01, the alarm is active (a threshold is exceeded)
- Bytes 3 and 4 = 0x11C6, i.e. 4550 in decimal form, i.e. 4 550 mV.

EN

### 4.2.10 Digital Input alarm frame

This frame (0x51 for Digital Input 1 button or 0x52 Digital Input 2 terminal block) is sent during the detection of a certain number of events (determined by register S381 for the button and S383 for the terminal block).

0	1	2	3 à 6	7 et 8
Code	Status	PAYLOAD		
0x51 ou 0x52	Status	Digital Input X states	Digital Input X global counter	Digital Input X instant counter
0x51	0xA3	0x01	0x0000017E	0x0001

Description of the frame:

- Byte 2: state of the digital input when sending the previous frame and state of the current of the digital input:
- Byte 1: state of the digital input when sending the previous frame
  - 0: OFF / OPENED
  - 1: ON / CLOSED
- Bit 0: current state of the Digital Input
  - 0: OFF / OPENED
  - 1: ON / CLOSED
- Bytes 3 and 6: Global counter of the Digital Input (automatically loops when the limit linked to the size of the counter is reached)
- Bytes 7 and 8: Instantaneous counter of the Digital Input (no automatic loop back, this will lock at 0xFFFF).

In the example in grey, this results in:

- Byte 0 = 0x51, so this concerns an alarm on the button (TOR1)
- Byte 2 = 0x01, which means that the last time a frame left the button was not enabled (0) but this time it is (1).
- Byte 3 to 6 = 0x0000017E, i.e. 382 in decimal, which means that there have been 382 button presses since the device was started
- Bytes 7 to 8 = 0x0001, i.e. 1 in decimal, there has only been one button press since the last frame was sent

### 4.2.11 Summary of the conditions for sending the upstream frames

The table below summarizes the conditions for sending the various uplink frames:


Code	Description	Sending conditions
0x10	Information frames on device configuration	Device start up Exit configuration mode Receiving a 0x01 downlink
0x11	Information frames on product configuration	Starting the product Exit configuration mode Receiving a descending frame 0x01
0x1F	Information frame on configuration of Digital Input(s)	Device start up Exit configuration mode
0x20	Information frames on Network configuration	Device start up Exit configuration mode Receiving a 0x01 downlink
0x30	Keep Alive frame	Periodically in pure event mode
0x53	Frame of periodic readings (Pressure Delta)	According to defined period
0x54	Pressure delta alarm frame	Exceeding a threshold
0x55	Frame of periodic readings (analog input 0-10 V)	According to defined period
0x56	Alarm frame for analog input 0-10 V	Exceeding a threshold
0x51	Button alarm frame (Digital Input 1)	By default, at each event Exceeding a threshold if configured
0x52	Terminal alarm frame (Digital Input 2)	By default, at each event Exceeding a threshold if configured



## 5. Installation and Start-up

### 5.1. Opening and closing the unit

EN

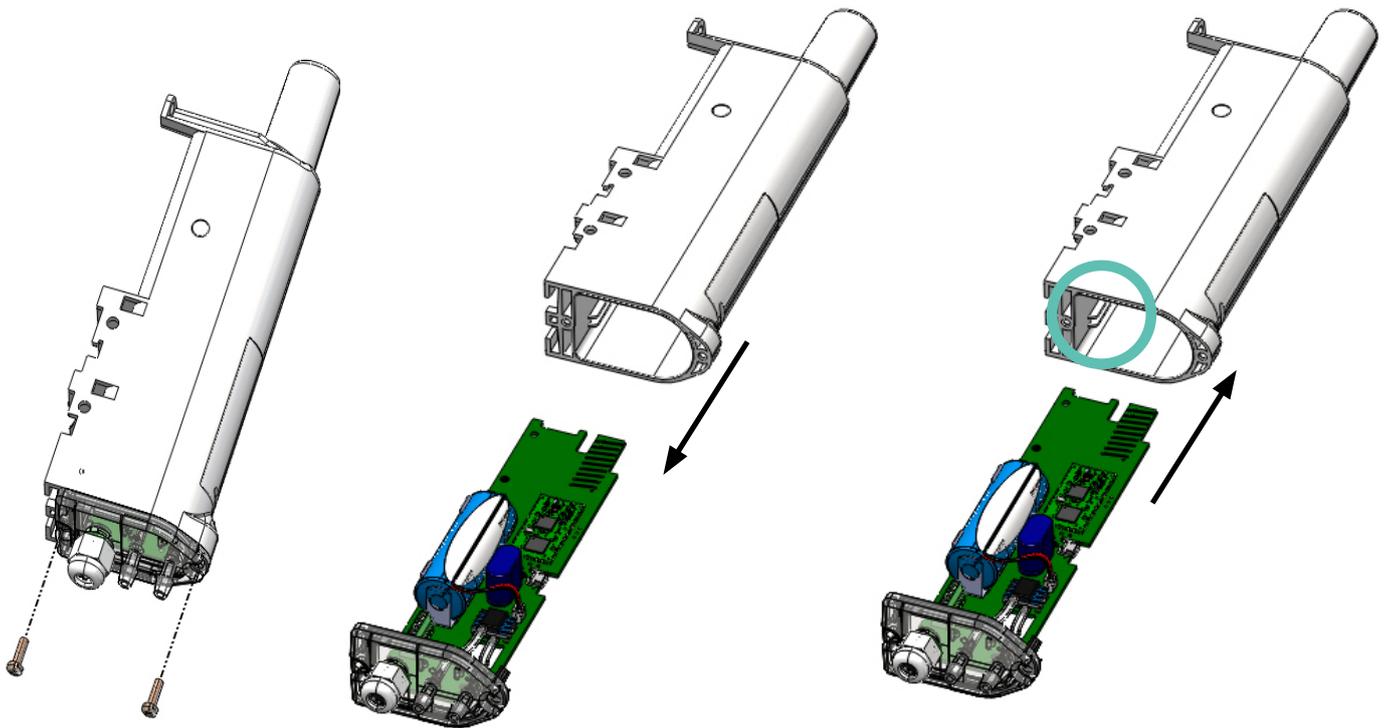

Remove the screws

Pull the cable gland to remove the flange

Reinsert the card by following the guide rails inside the box



### 5.2. Configuring the device

To set up the product:

1. Open the case (paragraph 5.1)
2. Connect the micro-USB port
3. Configure your product as described in the paragraph.

To start the product:


Once the product is closed, position the magnet 6 seconds in front of the marking «2» on the case. The green LED lights up and flashes rapidly. Once the product starts up fully, it sends its status frames and then, after the defined transmission period time, a data frame.

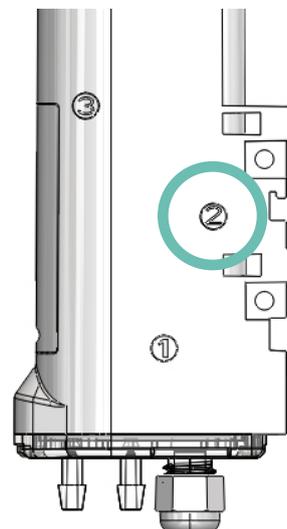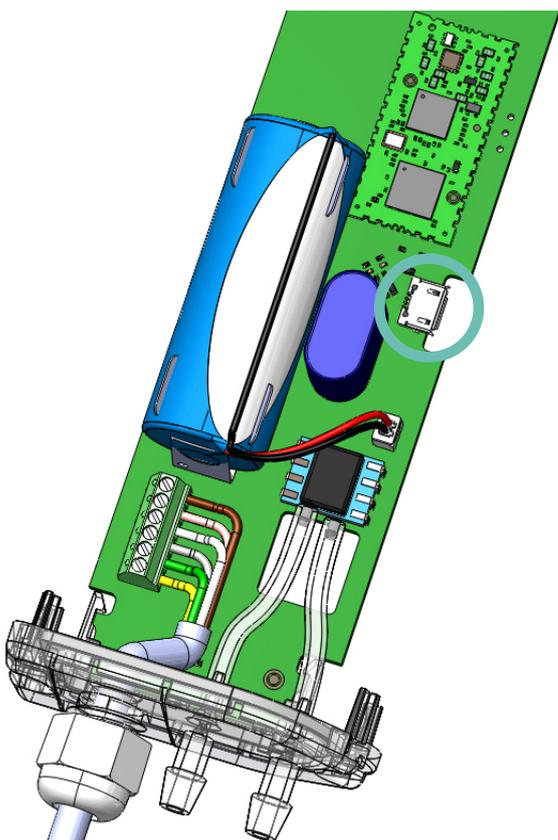

### 5.3. Replacing the battery

When the low battery indicator is activated (indicator in the frame or flashing red LED), change the internal battery of the case.

It is important to keep the same reference, ER18505

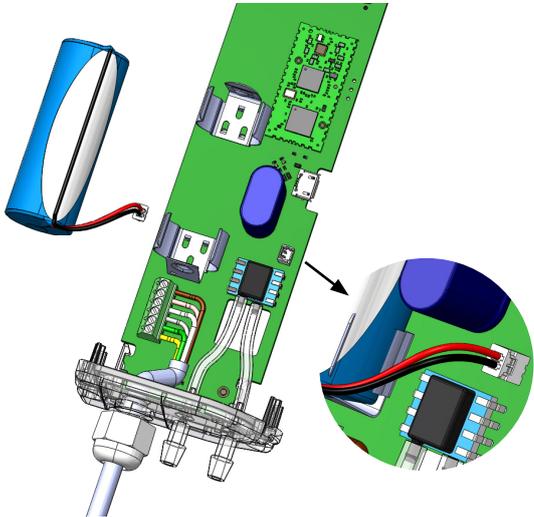

Changing the battery:

1. Open the case (section 5.1)
2. Disconnect the wire from the existing battery, remove it from its holder, replace it with the new one, remembering to connect the wire.
3. Close the case
4.
  - If the product was in Dead mode before the battery change, pass the magnet blow. After this procedure, the product will react as if it were the initial start-up (paragraph 5.2).
  - If the product was not in fallback mode when the battery was changed, it will automatically detect it after sending a few frames and remove the low battery indicators (status and LED).

EN


### 5.4. Cabling Digital inputs/outputs 2 via the terminal block

In order to be able to couple a 0 -10 V sensor or dry contact sensors with the product, connect the sensor to the board terminal block.

Connecting the wires:

1. Open the case (paragraph 5.1)
2. Connect the wires as shown in the diagram below
3. Configure the registers associated with the connected sensors (paragraph 3)
4. Close the case
5. Restart the product with the magnet as for the initial start-up.

After this procedure, product will react as if it were the initial start-up

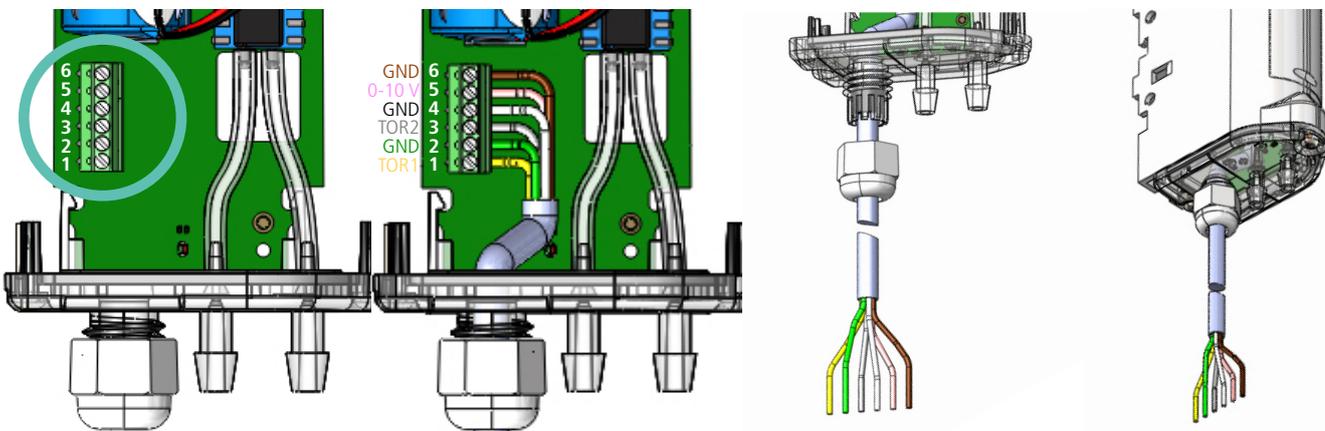

Examples :

WMBUS DELTA P may easily be coupled with a newer ventilation system with dry contact outputs. It may also be coupled with a current clamp to monitor the voltage in the power cable of the ventilation system on which it is positioned and thus more readily detect a power failure.

### 5.5. Correct positioning of the device


Two rules are essential for optimizing radio ranges

- The first is to position your product as high as possible.
- The second is to limit the number of obstacles to avoid excessive attenuation of the radio wave.

**Position:** if possible, install the transmitter at a minimum height of 1m50 and not glued to the wall


**Obstacles:** ideally the product should be offset 20 cm from an obstacle, and if possible near an opening (the closer the obstacle is, the more power emitted will be absorbed). All materials encountered by a radio wave will attenuate it. Remember that metal (metal cabinet, beams...) and concrete (reinforced concrete, partitions, walls...) are the most critical materials for the propagation of radio waves.

### 5.6. Installation on a ventilation system

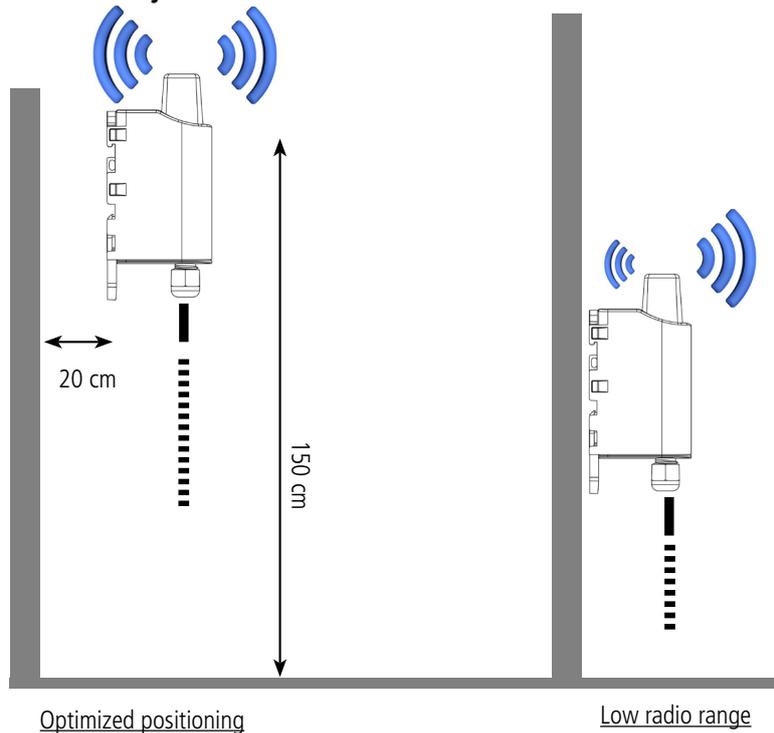

Since Air Handling Unit (AHU) are usually in enclosed areas or on roofs (Rooftop package unit), certain installation rules must be followed to ensure proper operation of the product:

- Do not position the product in a location where it will be subject to temperatures outside the product's operating temperature range.
- Do not position the product directly next to the ventilation system (about 20 cm laterally or the antenna above the box) as these are mainly made of metal, which may greatly reduce the range of radio waves and therefore the transmission and reception quality of the product.
- Avoid the use of tubes longer than 2 meters as this may impact the measurements made (longer pressure times).
- Position the product higher than the box to be monitored so that the cables are always below the product and thus prevent any condensation (due to humidity) from entering the product and damaging it.
- Take care when installing the tubes so that they are not pinched or pierced as this will impact the measurements made.

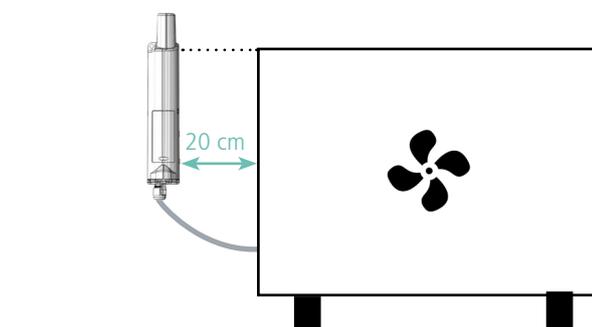


EN

## 5.7. Types of fasteners

The product offers 3 fixing modes allowing numerous installations depending on the environment in which it is to be deployed.

### 5.7.1 Mounting on tube or mast

As explained in step 5.5, the best radio performance is achieved by positioning the product as high as possible. Clamping clamp fasteners allow the product to be safely fixed on a mast or tube. To optimize the attachment to the tube or mast, it is recommended to remove the DIN-Rail lock/unlock lever.

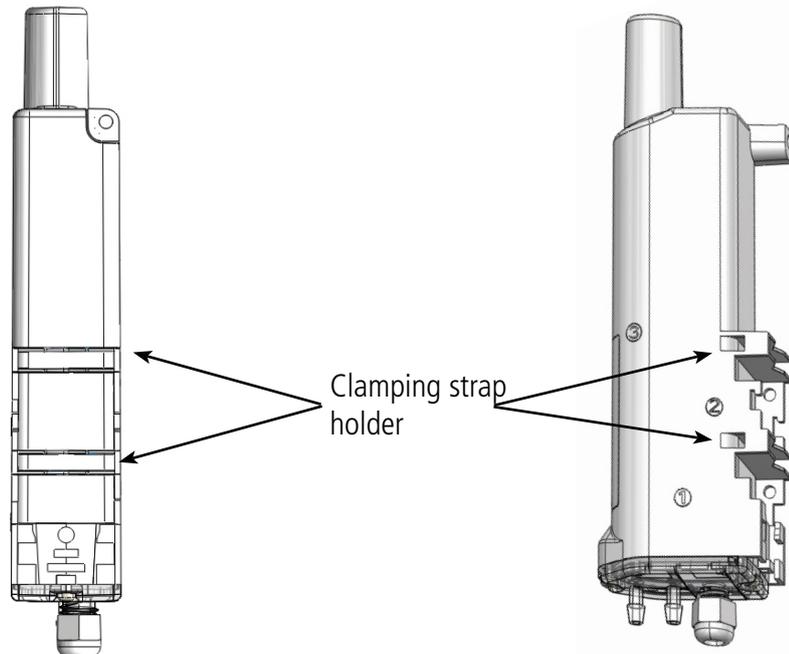

EN

### 5.7.2 Fixing with screws


The product is delivered with 2 CBLZ 2.2 x 19 mm screws and 2 SX4 wall plugs. Use these products or equivalent products in order to fasten your device onto a flat support.

Two positions can be chosen: flat or on the edge.

- The position on the edge allows the product to be moved away from its support and therefore contributes to a better propagation of radio waves.
- If you choose the flat position, please remove the DIN-Rail lock/unlock lever as explained above.


**Edge Mounting**

**Flat Mounting**

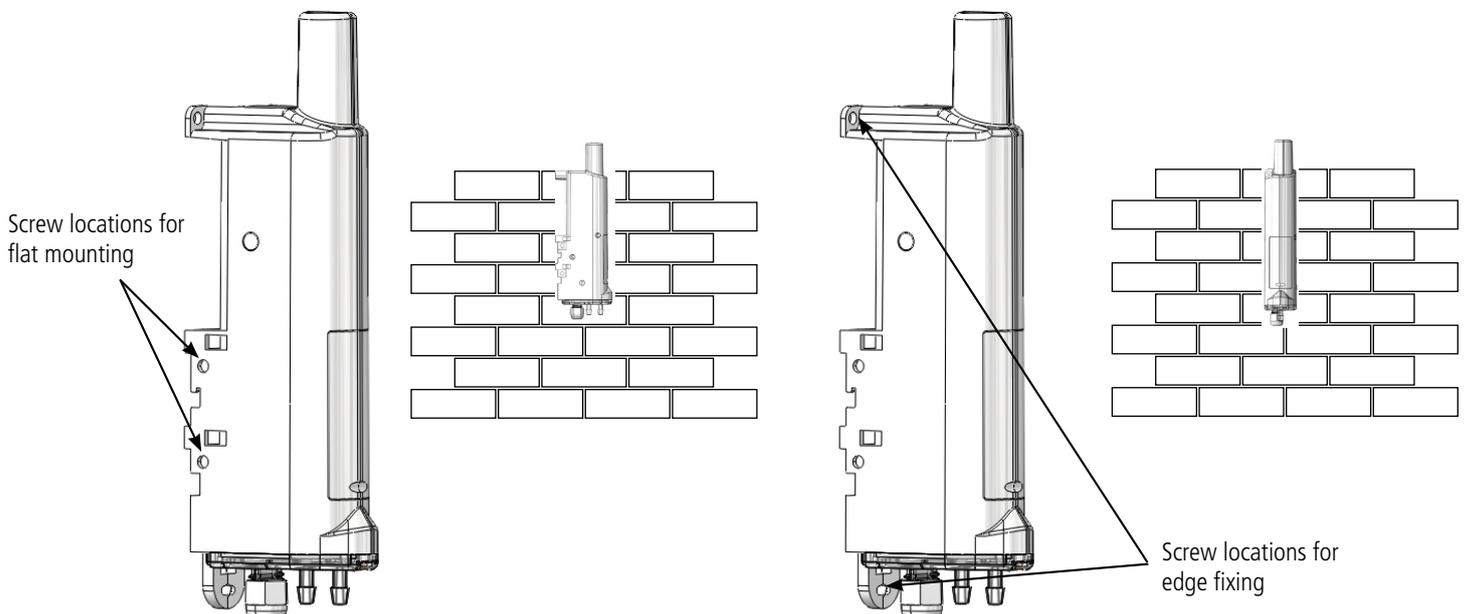

### 5.7.3 Fixing Rail-DIN


- This system, integrated into the case, allows the product to be fixed on a standard 35mm rail
- To install the housing, place the upper inserts on the rail and lower the product to clip it in.
  - To remove the product, pull the unlocking lever down and disengage the product from the rail.

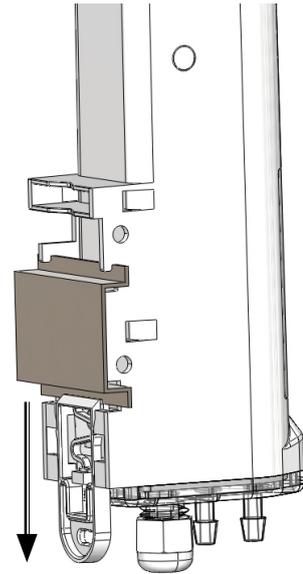

EN


### 5.8. Connecting the outer tubes

In order to ensure optimal operation of the product it is necessary to connect it correctly. The outer tubes are not supplied with the product. Find below the ribs to be able to choose suitable tubes:

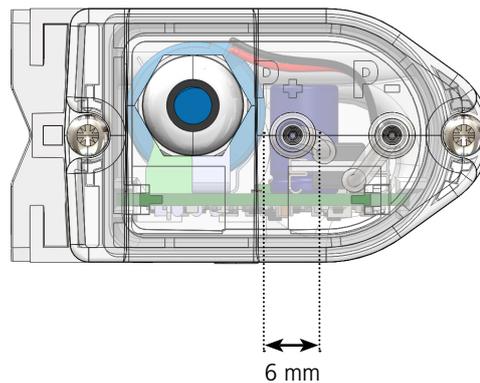


In order to ensure proper connection of the product, take care to connect the tube positioned where the pressure is highest on the P+ support (indicated on the base plate) and to connect the tube going into the section with the lowest pressure on the P- support.

In order to avoid premature degradation of tubes exposed to the sun, Adeunis strongly recommends covering the tubes with an anti-UV sheath.

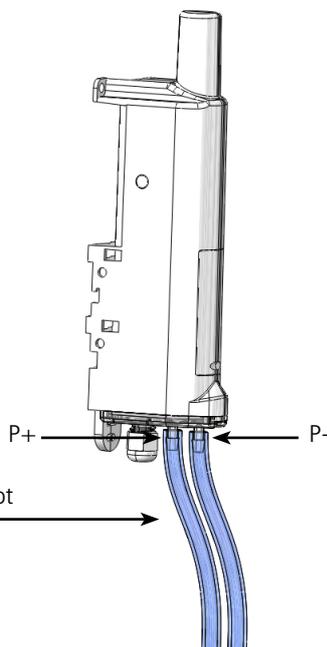

5 mm inside diameter tubes (not supplied)

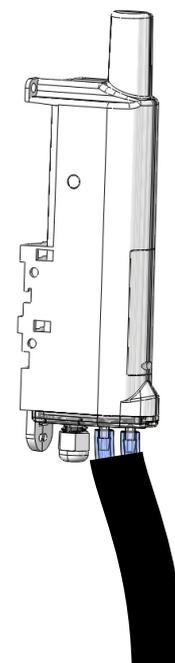

## 6. Document history

Version	Content
V1.0.0	Creation